



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL

Informação Nº 308D/2018 – DETO/SUGOP

SisProC
Sistema de Protocolo CORSAN
Documento/Código/Setor

1467 / SUGOP-DETO
01 / 07 / 2019

Para: Superintendente de Gestão Operacional
Eng. Gerson Cavassola

Assunto: Parecer Técnico

Objeto: **Registro de Preços para Aquisição de Contator, Disjuntor Motor e Disjuntor Caixa Moldada – Materiais Elétricos 5**

Edital: PE 0076/2019

Referente: Memo nº 001/19 – PE 0076/2019

Assunto: **Parecer Técnico**

Informamos que a proposta da Licitante Proponente:

GIGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, referente aos lotes 01, 02, 03, 09, 10, 12 e 13, **NÃO ATENDE** ao subitem 13.2.5 do Edital, pois os dados técnicos apresentados não permitem avaliar os dispositivos conforme requisitos do Edital;

GIGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, referente aos lotes 05 e 06, **NÃO ATENDE** ao subitem 13.2.5 do Edital, no que diz respeito à *Vida mecânica* e *Vida elétrica* dos dispositivos, requeridas no Termo de Referência.

GIGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, referente aos lotes 14, 15, 16, 17 e 18, **NÃO ATENDE** ao subitem 13.2.5 do Edital, no que diz respeito à *Corrente limite de interrupção em curto-circuito (Icu)* e *Corrente de interrupção de serviço em curto-circuito (Ics)* dos dispositivos, requeridas no Termo de Referência.

GIGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, referente aos lotes 20, 21, 23, 24, 25, 26, 33 e 34, **NÃO ATENDE** ao subitem 13.2.5 do Edital, no que diz respeito à *Tensão de isolamento (Ui)*, *Tipo de proteção (disparador termomagnético)*, *Corrente limite de interrupção em curto-circuito (Icu)* e *Corrente de interrupção de serviço em curto-circuito (Ics)* dos dispositivos, requeridas no Termo de Referência.

GMOP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente ao lote 04, **ATENDE** aos itens 13.1 e 13.2 do Edital;

GMOP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente ao lote 22, **NÃO ATENDE** ao subitem 13.2.5 do Edital, pois os dados técnicos apresentados não permite avaliar o dispositivo conforme requisitos do Edital;

FLOWMARFE FAB DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E CONTROLE LTDA, referente aos lotes 07 e 08, **NÃO ATENDE** ao subitem 13.2.5 do Edital, no que diz respeito à *Vida mecânica* e *Vida elétrica* dos dispositivos, requeridas no Termo de Referência.

FLOWMARFE FAB DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E CONTROLE LTDA, referente ao lote 11, **NÃO ATENDE** ao subitem 13.2.5 do Edital, no que diz respeito à *Vida elétrica* dos dispositivos, requeridas no Termo de Referência.

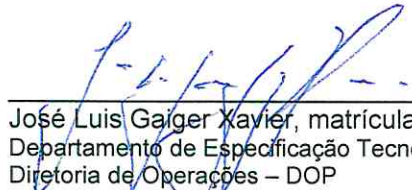
FLOWMARFE FAB DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E CONTROLE LTDA, referente aos lotes 27, 28, 29, 31 e 32, **NÃO ATENDE** ao subitem 13.2.5 do Edital, no que diz respeito à *Tensão de isolamento (Ui)*, requerida no Termo de Referência.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL

PRO ELETRO COMERCIAL LTDA, referente ao lote 30, **NÃO ATENDE** ao subitem 13.2.5 do Edital, no que diz respeito ao *Tipo de proteção (disparador termomagnético)* e *Corrente limite de interrupção em curto-circuito (Icu)*, requeridas no Termo de Referência.

Atenciosamente,


José Luis Gaiger Xavier, matrícula 159368, Engenheiro Eletricista, CREA/RS 68.194
Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
Diretoria de Operações - DOP


Rogério Ferreira dos Santos Souza, matrícula 129312, Engenheiro Mecânico - CREA/RS 095400
Chefe do Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
Diretoria de Operações - DOP

INF 308D/2018
DETO/SUGOP

A wlic

Eng. Gerson Cavassola
Superintendente de Apoio Operacional
SUAOP/DOP
CREA 46101-D


2/2