


Porto Alegre, RS, 05/05/2022

Esclarecimento 01 do Edital Lei 13.303/16 - Eletrônica nº 0096/2021 - SULIC/CORSAN

Em uma rápida avaliação da ET enviada, constatamos alguns pontos conflitantes e de dúvida interpretação. Sugerimos, questionar a CORSAN quanto possíveis divergências e ajustes ao produto a ser ofertado.

1) Perda de continuidade de Serviço LSC2B, equipado com aparelhagens fixas e desconectáveis:
- Citamos que LSC2B característica para desconexão/extração do dispositivo de manobra, ou seja, aparelhagens fixas e desconectáveis é LSC2A. Outro ponto o diagrama enviado, traz esta característica LSC2A, conforme abaixo.

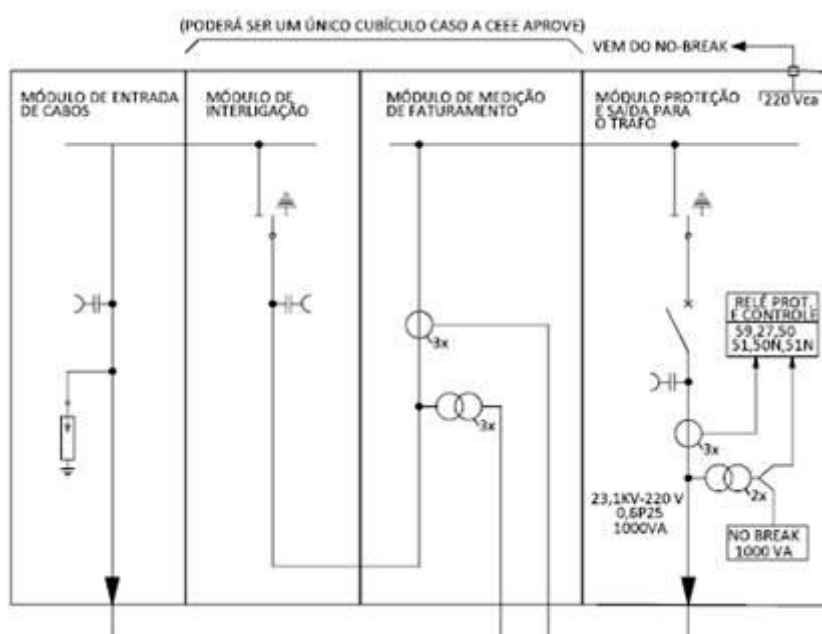

Resposta: Todos os dados técnicos apresentados no item 6.1 referem-se a um cubículo com classificação LSC2A, inclusive os diagramas em anexo. Favor verificar o item 6.1.14 Folha de dados, item “Categoria de perda de continuidade de serviço”, onde é informado que a categoria é LSC2A.

2) Solicitam painel em aço inox, selados com Gás SF6. Chave seccionadora isoladas a Gás SF6 e disjuntor isolado a vácuo e fixo, não sendo aceito disjuntor a gás SF6 (item 6.1.1 / 6.1.2 da ET). Solicitar aceite para Cubículo Isolado a Ar, com chave seccionadora isolada a Gás SF6, livre de manutenção, e disjuntor à Vácuo;

Resposta: Conforme Termo de Referência, somente serão aceitos cubículos com isolamento a Ar. Apenas as colunas que contiverem chave seccionadora deverão possuir invólucro preenchido com SF6, conforme item 6.1.2.

Porto Alegre, RS, 05/05/2022

3) O diagrama unifilar acima, apresenta representação de TC's e TP's convencionais. A ET fala nestes equipamentos convencionais e também menciona Sensor de Corrente tipo Rogowski e Sensor de Tensão.

Solicitar aceite de TC's e TP's convencionais sem aplicação de sensores de corrente e tensão.

Resposta: Serão aceitos TC's e TP's convencionais. Somente serão aceitos Sensores de Correntes para aquisição de sinal para os relés, desde que não haja prejuízo para a confiabilidade do sistema e atenda aos requisitos da IEC 60044-8, conforme edital.

4) Característica dos cubículos:

- Capacidade de interrupção nominal em curto-circuito de 25KA;

É normal a Capacidade de interrupção nominal em curto-circuito de 20KA, visto que trata-se de um conjunto que não terá este nível de exigência de acordo com a rede/potência indicada a ser instalada;

Resposta: O cubículo deverá atender as especificações técnicas exigidas no item 6.1.14 Folha de dados.