



Deve ser prevista banda acústica na base do perfil e **todas as paredes deverão subir até a laje** e não ser fixadas abaixo do forro, buscando vedação acústica entre os ambientes.

Para a aplicação nas áreas úmidas e com revestimento cerâmico, deverá ser usada a placa de drywall verde (RU), resistente à umidade.

Deverão ser previstos reforços para fixação de marcenaria suspensa, barras de apoio e suportes de TV.

5.2. ACABAMENTOS DE PISOS E PAREDES

Os acabamentos deverão seguir a descrição abaixo:

5.2.1 Paredes

Todas as paredes internas existentes em alvenaria deverão receber limpeza e tratamento para mofo e após receber massa corrida e pintura acrílica acetinada, conforme planta de acabamentos.

As paredes interiores das salas de cirurgia e das salas vermelhas do Pronto Atendimento, deverão receber massa acrílica e pintura epóxi.

Todos os revestimentos de parede existentes deverão ser removidos. As paredes em áreas molhadas receberão revestimento cerâmico Porcelanato Portobello Cetim Bianco 30x60cm ou similar com rejunte acrílico branco, até 210cm de altura, e acima desta altura pintura acetinada, conforme planta de acabamentos.


Todas as paredes externas também receberão pintura acrílica acetinada, conforme projetos de fachada.

M02 - Tabela de acabamentos de parede (ACAB)	
Descrição	Fornecedor
Pintura acrílica acetinado na cor Baile de máscaras, marca Suviniil ou similar.	Suviniil ou similar
Pintura acrílica acetinado na cor Ovelha, marca Suviniil ou similar.	Suviniil ou similar
Porcelanato Portobello Cetim Bianco 30x60cm NAT RET 2228 1E	Portobello ou similar
Pintura acrílica acetinada na cor Papel Picado, marca Suviniil.	Suviniil ou similar
Pintura epoxi acetinada na cor Papel Picado, marca Suviniil.	Suviniil ou similar

5.2.1.1 Acessórios de parede

Para proteção das paredes contra o choque das macas e equipamentos, foram especificados dois tipos de equipamentos:

Nas áreas de circulação, será utilizado uma bate-maca/corrimão em PVC na cor Branco 103. Ref.: TEC 026N da Tecnoperfil ou similar.

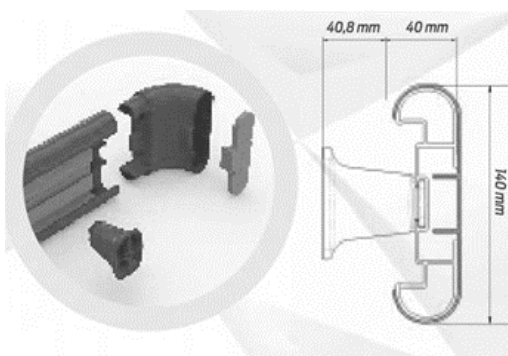

[illegible]

Self

5.2.2.2 Pisos porcelanato

Para as áreas de apoio e áreas molhadas foi especificado porcelanato para alto tráfego, Porcelanato Foggy Grey, Classe A, acetinado, retificado, 80x80cm, marca Portobello ou similar. Rejunte acrílico flexível Portokol cinza platina ou similar.

Nas áreas de box de chuveiro em banheiros PcD, não haverá desnível nem mureta, apenas caimento do piso para o ralo. Nos demais banheiros, haverá mureta de granito, conforme planta de acabamentos.

Para as recepções foi especificado porcelanato para alto tráfego, Porcelanato Via Durini Grey, Classe A, acetinado, retificado, 90x90cm, marca Portobello ou similar. Rejunte acrílico flexível Portokol cinza platina ou similar.

5.2.2.3 Recomendações gerais para pisos

Deverá ser instalado piso tátil de alerta nas escadas e elevadores, conforme NBR9050 e demarcado na planta de acabamentos.

Sempre quando houver transição entre pisos porcelanato e vinílico, deverá ser instalado um perfil de alumínio tipo T, largura 26mm, acabamento na cor champagne:



As soleiras de portas externas serão de basalto polido, conforme planta de acabamentos.

5.2.3 Rodapés

Os rodapés deverão seguir a descrição abaixo:


Nos ambientes onde o piso é porcelanato cada rodapé será do mesmo modelo do piso: Quando piso Porcelanato Foggy Grey, rodapé em Porcelanato classe A Foggy Grey, Acetinado, retificado, 15x80cm, marca Portobello ou similar. Quando piso Porcelanato Via Durini, rodapé em Porcelanato classe A Via Durini Grey, Acetinado, 20x90cm, marca Portobello ou similar. Nas áreas molhadas, quando houver revestimento de parede cerâmico, não será usado rodapé de porcelanato, sendo o revestimento instalado acima do piso de porcelanato.

Nos ambientes onde o piso for vinílico em manta, o rodapé acompanha a mesma especificação do piso, com altura de 15cm, inclusive nas escadas. A manta do piso cobre a parede, com uso



do Suporte Curvo Cód 9371 Tarkett, no canto do piso com a parede. Uso de Arremate de Rodapé Cód 9360 Tarkett, para acabamento da borda superior, conforme detalhe abaixo. Seguir as recomendações de instalação da Tarkett, fabricante do piso.

Nas áreas molhadas, quando houver revestimento de parede cerâmico, este deverá ser instalado acima do rodapé vinílico.

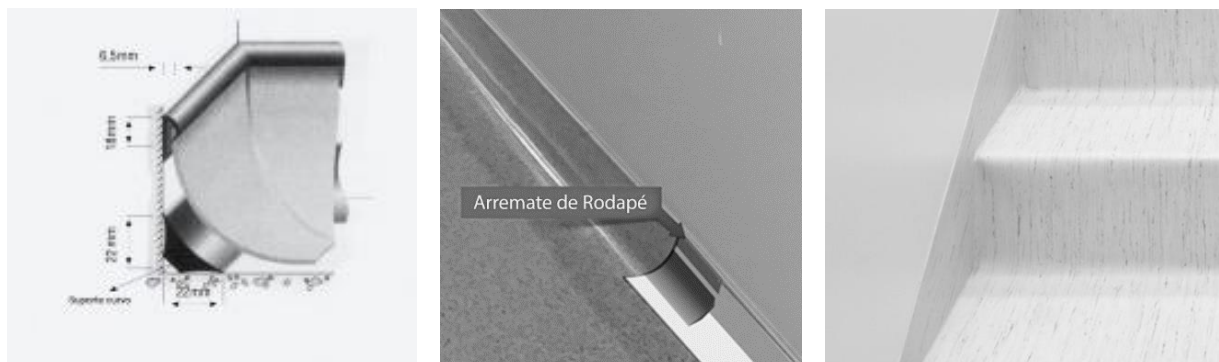

5.3. FORRO

Em virtude do prolongado contato indireto com a água, o forro existente em sua grande maioria apresenta grande concentração de mofo. Como não sabemos da condição da parte superior da placa de gesso assim como do entreforro, estamos recomendando toda sua retirada, porém, se a construtora responsável julgar possível a manutenção de algum forro, será possível manter, mediante justificativa.

M04 - Legenda de acabamentos de forro (FO)	
Description	Manufacturer
Forro gesso acartonado sem tabica.	Knauff ou similar
Forro removível 62,5x62,5, Saint-Gobain ou similar	Saint-Gobain ou similar
Forro removível 125x62,5, Saint-Gobain ou similar	Saint-Gobain ou similar

Em algumas áreas de circulação, conforme planta de forro, deverá ser instalado um trecho de forro de gesso removível Ecophon com perfil Tegular 125 x 62,5cm ou 62,5x62,5, Saint Gobain. Os demais ambientes terão forro de gesso acartonado liso com negativos fechados e obedecendo às alturas e detalhes estabelecidos em projeto. Deverão receber pintura acrílica acetinada na cor branca, permitindo sua lavagem e desinfecção. Nas salas de cirurgia e salas vermelhas do Pronto Atendimento, acabamento em massa acrílica e tinta epóxi, conforme demarcado na planta de forro.

5.4. ESQUADRIAS

As esquadrias serão de alumínio anodizado branco ou de MDF com marcos e guarnições em PVC e seguirão as descrições abaixo:

5.4.1 Janelas

As janelas externas, em alumínio, serão todas mantidas e deverão receber manutenção, limpeza e regulagem das folhas danificadas. Os vidros quebrados deverão ser substituídos.





Todas as janelas internas, em alumínio ou madeira, serão todas substituídas por esquadrias de alumínio anodizado branco, conforme especificado no caderno de esquadrias.

5.4.2 Portas

As portas externas, em alumínio, serão todas mantidas e deverão receber manutenção, limpeza e regulagem das folhas danificadas. Os vidros quebrados deverão ser substituídos.

Todas as portas internas, em alumínio ou madeira, serão todas substituídas conforme especificado no caderno de esquadrias.

As portas novas terão marcos e guarnições em PVC com folhas semiocas sarrafeadas em MDF Branco com fita de borda em PVC. Fechadura 517 ST2 55mm Inox escovado La Fonte ou similar.

As novas portas seguirão o mesmo modelo das antigas de modo a facilitar e agilizar a obra, não necessitando alterar o vão osso. Por essa razão, mantemos portas com bandeiras fixas superiores, apenas substituindo os vidros por MDF por julgar que o marco era um local de difícil limpeza.

5.5. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

Os guarda-corpos e corrimãos seguirão as normas da ABNT e as ampliações de cada escada, conforme as descrições abaixo:

Guia de balizamento em perfil tubular metálico 5x6cm (ficando 5cm acima do piso); Montantes verticais em perfil tubular metálico 38mm de diâmetro, ganchos soldados para fixação do corrimão; Corrimão duplo em duas alturas diferentes (92 e 70cm), feitos em perfil tubular metálico com 38mm de diâmetro; Acabamento todo em pintura eletrostática branca.

Corrimão tubular metálico duplo fixado em montantes metálicos verticais em aço inox 304, acabamento fosco.

1. Material com mecanismo de altíssima resistência a impacto
2. O revestimento com espessura entre 2 a 2,5 mm deve ser confeccionado em PETG modificado, isento de PVC;
3. O revestimento deve ainda ser livre de qualquer toxina bioacumulativa (PBT) como por exemplo halógenos, bromides ou monômeros;
4. Deve atender a RDC 50 da Anvisa, sendo lavável com água e sabão, o que dispensa o uso de produtos especiais, gerando também economia de custos de manutenção e limpeza.
5. Deve apresentar fixações especiais que suportam cargas apoiadas de pelo menos 90 Kg em cada ponto de fixação.
6. Com relação a emissões orgânicas voláteis (VOC) do revestimento baseado nas diretrizes CA/DHS/EHLB/R-174, deve comprovar por laudo níveis abaixo das concentrações das diretrizes.
7. Deve possuir em sua composição retardante de chamas, com classificação UL 1 comprovada por laudo.
8. Com relação a abrasão o revestimento baseado no padrão ASTM D 4060-7, método de teste padrão para resistência a abrasão de revestimentos orgânicos pelo abrasímetro Taber, deve ter apresentado valor mínimo de performance de 9.000 ciclos de desgastes para esgotar completamente sua textura sueden
9. Com relação a resistência mecânica ao impacto baseado nos testes tipo "ram" de acordo com a Seção 18 do ASTM F 476-84 (Reaprovado em 2002) a falha só pode existir para valores superiores a 3/8"
10. Com relação a resistência a bactérias baseado no padrão ASTM G22-97 (Reaprovado em 1996), deve ter demonstrando não crescimento onde proteger a fonte de alimentação e crescimento onde a fonte de alimentação ficar aberta.

Seferin
Arquitetos
da saúde



11. Com relação a resistência a fungos, a partir do padrão ASTM G 21-96 (Reaprovado em 2002), deve ter apresentando classificação 0, não suportando crescimento.
12. Com relação a resistência química do revestimento baseado no padrão ASTM D 543, deve comprovar resistência (sem alteração a observação visual) aos seguintes itens: ácido acético 5%; Ácido Nítrico; Carbonato de Sódio 20%; Cloreto de Sódio 10%; Ácido Sulfúrico 30%; Gás de aviação nível 80/87; Ácido Cítrico; Hidróxido de amônia 10%; Álcool Etilíco 95%, Ácido Clorídrico 10%, Peróxido, Clorox e Álcool desnaturado.

5.6. BANCADAS

Os tampos são identificados conforme material, sendo: TI para Tampos de Inox 304 e TP para Tampos de Pedra, sendo Quartzo Branco, polido e impermeabilizado.

As bancadas seguirão o projeto do Caderno de Tampos e as descrições abaixo:

M10 - Tabela tampos de pedra (TP)					
Cód.	Descrição	Comp.	Larg.	Quant.	
TP-01	Tampo em Quartzo branco com rebaixo convencional e com cuba quadrada de embutir	56 cm	50 cm	18	
TP-02a	Tampo em quartzo branco	218 cm	50 cm	1	
TP-02b	Tampo em quartzo branco	218 cm	50 cm	1	
TP-03	Tampo em quartzo cinza claro polido	480 cm	90 cm	1	
TP-04a	Tampo guichê PA em quartzo cinza claro			1	
TP-04b	Tampo em quartzo cinza claro	175 cm	55 cm	1	
TP-05	Tampo em quartzo cinza claro	200 cm	22 cm	1	
TP-06	Tampo em quartzo branco	202 cm	20 cm	6	
TP-07	Tampo em quartzo cinza claro	300 cm	22 cm	1	
TP-08	Mureta de granito cinza andorinha	120 cm	5 cm	4	
TP-09	Mureta de granito cinza andorinha	160 cm	5 cm	1	
TP-10	Mureta de granito cinza andorinha	150 cm	5 cm	2	
TP-11	Mureta em "L" de granito cinza andorinha	197 cm	154 cm	1	
TP-12	Mureta em "L" de granito cinza andorinha	197 cm	154 cm	1	
TP-13	Tampo em "L" em quartzo branco	133 cm	103 cm	1	
TP-14	Tampo em "L" em quartzo branco	222 cm	194 cm	1	

M10 - Tabela tampos de inox (TI)					
Cód.	Descrição	Comp.	Larg.	Espelho	Quant.
TI-01	Tampo inox Farmácia 150cm - A	150 cm	55 cm	10 cm	8
TI-02	Tampo inox Farmácia 150cm - B	150 cm	55 cm	10 cm	13
TI-03	Tampo de inox com expurgo e cuba em inox	200 cm	60 cm		7
TI-04	Lavatório cirúrgico em inox AISI 304 acabamento escovado	300 cm	60 cm		2
TI-05	Tampo inox com cuba retangular farmácia 200cm - A	200 cm	55 cm	10 cm	4
TI-06	Tampo inox com cuba retangular farmácia 200cm - B	200 cm	55 cm	10 cm	8
TI-07	Tampo em inox - 150cm	150 cm	150 cm		17

5.7 MARCENARIA

A marcenaria deve ser executada conforme caderno de detalhamento de marcenaria, parte integrante da documentação.

Em virtude do tempo exíguo muitos móveis modulados foram especificados.

Toda marcenaria deve ser executada com chapas de MDF com espessuras especificadas em projeto.

5.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os acabamentos de interruptores e tomadas serão de marca Pial Legrand, linha Pialplus ou similar, acabamento branco, com módulos brancos para Tomadas 110V e módulos vermelhos para Tomadas 220V.

5.8.1. Luminárias

Observar informações contidas na planta de forro e luminárias.

M05 - Legenda luminárias (LM)		
Descrição	Tipo	Fornecedor
Painel de Led 27W, de embutir na cor branca microtexturizada.Temperatura de cor 4.000K	27x27	Stella ou similar
Painel de Led 17,5W, de embutir na cor branca microtexturizada.Temperatura de cor 4.000K	63x18	Lumicenter ou similar
Painel de Led 35W, de embutir na cor branca microtexturizada.Temperatura de cor 4.000K	119x18	Lumicenter ou similar
Painel de Led 40W, de embutir na cor branca microtexturizada.Temperatura de cor 4.000K	60x60	Lumicenter ou similar

5.8.2. Equipamentos Elétricos

Observar informações contidas no projeto elétrico.

5.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Observar informações contidas no Projeto Hidrossanitário.

Os pontos existentes de bacias e ralos serão mantidos, exceto se demarcado em projeto. Os pontos existentes de água serão mantidos, alguns deslocados e alguns pontos novos, conforme planta baixa.

Em todos os ralos deverá ser instalado ralo tipo Anti Espuma, Odor e Insetos, da Tigre ou similar, que impede o retorno de cheiro e entrada de insetos. Acabamento com grelha quadrada 15x15cm em inox, sem fecho, marca Jackwal ou similar.




Seferin
Arquitetos
da saúde



Os modelos de louças serão:

M07 - Legenda louças (LO)		
Descrição	Type	Fornecedor
Bacia p/ caixa acoplada P.515.17; Caixa acoplada com acionamento duo CDC.01F.17; Assento slow close AP.516.17. Vogue Plus Conforto Deca cor branca	Bacia Vogue Plus Conforto com caixa acoplada P.515.17	Deca
Lavatório L.51.17 com coluna suspensa CS.1.17. Vogue Plus Deca cor branco	L.51.17	Deca
Cuba de Embutir Quadrada Deca Linha L cor Branco L.415.17	L.415.17_Branco	Deca

Todas as bacias sanitárias serão convencionais modelo Vogue Plus Conforto da Deca ou similar, sem abertura frontal, com assento Slow Close Deca. Este modelo de bacia tem altura conforme exigência da NBR9050/2020, entre 43 e 45cm do piso acabado até a borda da louça, ficando máx. 46cm com assento.

As cubas serão instaladas na altura 90cm do piso, exceto em banheiros e sanitários PcD, quando a altura deve ser 80cm.

Para metais, seguir especificações da tabela:

M07 - Legenda metais (MT)	
Descrição	Fornecedor
Ralo anti espuma, odor e insetos da marca Tigre ou similar + Grelha sem fecho em inox marca: Jackwal ou similar	Tigre + Jackwal ou similar
Tanque inox de parede 34L	Tramontina ou similar
Torneira para cozinha de parede com alavanca bica móvel Benefit - cód.00947006	Docol
Torneira para banheiro Benefit PressMatic - cód. 00490706	Docol
Torneira de parede DocolSensor embutido para lavatório DocolEletic inox escovado - cód. 00471116	Docol
Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic 110 cromado - cód. 17160806	Docol
Misturador para cozinha de parede com alavanca bica móvel Benefit com acabamento cromado - cód. 00947206	Docol
Barra de apoio 70 cm - cód. 00963616	Docol
Barra de apoio 80 cm - cód. 00963716	Docol
Barra de apoio articulada 80 cm - cód. 00974816	Docol
Chuveiro de parede com ducha manual 1/2" cromado, Competitivo - DocolChuveiros	Docol
Chuveiro Docol Eden 150 cromado - cód. 00985706	Docol
Caixa de Descarga Deca Embutida para Alvenaria e Drywall de Bacia de Piso - cód. 2500.CX.PN.AF e Acabamento para Válvula de Descarga Deca Hydra Max Pro - Cromado - cód. 4900.C.PRO	Hydra
Acabamento para Válvula de Descarga - Verificar base Hydra Existente	Hydra

Os acabamentos das válvulas Hydra, nas pias de despejo (expurgo) existentes, deverão ser substituídas. Nos novos expurgos, foi especificado caixa de descarga embutida para alvenaria e Drywall, Hydra ou similar. Ref.: 2500.CX.MC.AF


5.10. CORTINAS E DIVISÓRIAS

5.10.1 Cortina Box Chuveiro

As cortinas de banheiros serão em vinil branco, com 210cm de altura, fixadas com varão.

5.10.2 Cortinas Entre Leitos

As cortinas entre os leitos serão em vinil branco de 205cm, fixadas no teto com trilho suíço e tirantes de 80cm. As cortinas ficarão suspensas do chão 15cm.

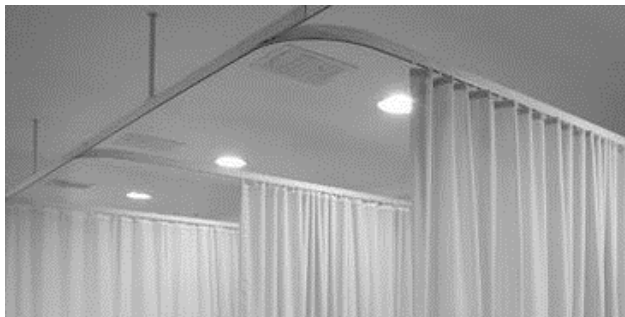

5.10.3. Divisórias de Vestiários

As divisórias dos vestiários serão da marca Neocom System, modelo Novo Neoplac. Divisória sanitária autoportante, com barra de travamento superior. Painéis e portas em laminado estrutural TS, Formica MOLDAU M848



6. MOBILIÁRIO SOLTO

Seguir especificação da tabela abaixo e ambientar conforme localização em planta baixa mobiliada. Utilizar modelos e revestimentos conforme especificado. Caso optem por produto similar, deverá obedecer mesmas características e padrão de qualidade do especificado.





J01 - Legenda de mobiliário (MS)		
Cód.	Descrição	Fornecedor
MS-01	Cadeira giratória Uni Flexform. Estrutura plástica preta. Encosto em tela preta. Assento vinílico preto. Sem encosto cabeça.	Flexform ou similar
MS-02	Cadeira Matrix Black Leather Flexform. Estrutura preta. Encosto e assento vinílico cinza	Flexform ou similar
MS-03	Poltrona reclinável Compac para coleta e sangue, revestimento vinílico York Kroyal Viena SD 19117 (caramelo)	Teto ou similar
MS-04	Cadeira LG Teto, revestimento vinílico York Kroyal Viena 3855 (cinza)	Teto ou similar
MS-05	Poltronete Joge. Pés em tubo alumínio polido e estofado e revestido por tecido vinílico York modelo Kroyal Viena 4618 (azul)	Teto ou similar
MS-06	Poltronete Joge Plus. Pés em tubo alumínio polido e estofado e revestido por tecido vinílico York modelo Kroyal Viena 4618 (azul)	Teto ou similar
MS-07	Longarina 2 lugares LG estofada, revestimento vinílico York Kroyal Viena 3855 (cinza), assento conformado por injeção em resina termoplástica, polipropileno. Espuma injetada de poliuretano flexível. Encosto conformado por injeção em resina termoplástica, polipropileno e reforço interno em aço trefilado. Estrutura tubular metálica	Teto ou similar
MS-08	Longarina 3 lugares LG estofada, revestimento vinílico York Kroyal Viena 3855 (cinza), assento conformado por injeção em resina termoplástica, polipropileno. Espuma injetada de poliuretano flexível. Encosto conformado por injeção em resina termoplástica, polipropileno e reforço interno em aço trefilado. Estrutura tubular metálica	Teto ou similar
MS-09	Longarina 4 lugares LG estofada, revestimento vinílico York Kroyal Viena 3855 (cinza), assento conformado por injeção em resina termoplástica, polipropileno. Espuma injetada de poliuretano flexível. Encosto conformado por injeção em resina termoplástica, polipropileno e reforço interno em aço trefilado. Estrutura tubular metálica	Teto ou similar
MS-10	Poltronete Erma com braço com assento estofado, revestimento vinílico York Kroyal Viena SD 19117 (caramelo) e pés em Tauari maciço	Teto ou similar
MS-11	Banqueta Dots Teto, estrutura metálica preta, revestimento vinílico York Kroyal Viena 3855 (cinza)	Teto ou similar
MS-12	Mesa Refeição Comu, 150x80, pés metálicos com pintura eletrostática preta e tampo em MDF 18 mm com melamina Arauco Carvalho	Teto ou similar
MS-13	NK 1609 Banco Nilko de Alumínio com sapateira e assento de madeira	Nilko ou semelhante
MS-14	NK 333 Locker Nilko de Aço 06 portas com chave, cor: azul	Nilko ou semelhante
MS-15	NK 2102 Estante resistente de aço Nilko com 04 prateleiras centrais reguláveis e 02 fixas. Não necessita de fixação. Capacidade para 50 kg por prateleira. Cor: azul	Nilko ou similar
MS-16	NK 2101 Estante resistente de aço Nilko com 03 prateleiras centrais reguláveis e 02 fixas. Não necessita de fixação. Capacidade para 60 kg por prateleira. Cor: azul	Nilko ou similar
MS-17	Cama de solteiro, colchão 88x188 e base com revestimento couro cinza	A definir
MS-18	Banco área externa de concreto sólido 200x50x45cm (CxLxD)	A definir
MS-19	Banco externo de madeira Modelo Lena WB My City Design ou Similar	My City Design ou similar
MS-20	Mesa com bancos externa Modelo Zoid Se My City Design ou Similar	My City Design ou similar


7. OBSERVAÇÕES FINAIS

O presente memorial descritivo estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte integrante dos contratos de serviços e obras.

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos e/ou detalhes a serem elaborados e/ou modificados com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos complementares (Projetos de Climatização / Hidrossanitário / PPCI / Elétrica e Lógica / Gases Medicinais), com as técnicas da ABNT, seguindo a NBR9050/2020 e a RDC50/2002 e outras normas citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes e pertinentes.

A execução bem como os projetos complementares, deverão ser registrados no CREA OU CAU, através de ART OU RRT específica para cada caso.

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado ou material a ser utilizado, seguir orientação do **Arquiteto responsável e/ou da Empresa responsável pela execução da obra.**


Arq. Gustavo Seferin

Arquiteto Responsável pelo Projeto Arquitetônico
CAU A48373-7
gustavo@seferin.com.br

Porto Alegre, 11 de setembro de 2024.



Seferin
Arquitetos
da saúde

HPS_projeto assinado.pdf

Documento número #a0fe2fc9-96d5-445e-b4b1-58b892a95dae

Hash do documento original (SHA256): 957ee1435aba944f4af80a9ba90dafd3cf23f1e1c6b6f0712832c465c9819c6c

Assinaturas



Gustavo Seferin

CPF: 988.544.020-87

Assinou em 01 nov 2024 às 09:32:16

REPRODUÇÃO PROIBIDA
01/11/2024 09:32:16
Gustavo Seferin

Log

- 01 nov 2024, 09:22:08 Operador com email gustavo@seferin.com.br na Conta 77ab83ae-83a4-4215-ad0c-2a1ad2df1300 criou este documento número a0fe2fc9-96d5-445e-b4b1-58b892a95dae. Data limite para assinatura do documento: 01 de dezembro de 2024 (09:22). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 nov 2024, 09:28:18 Remetente com email gustavo@seferin.com.br na Conta 77ab83ae-83a4-4215-ad0c-2a1ad2df1300 fez a seguinte alteração no processo de assinatura: optou por não pausar o processo para quem ainda não assinou quando ocorrer uma recusa.
- 01 nov 2024, 09:28:18 Operador com email gustavo@seferin.com.br na Conta 77ab83ae-83a4-4215-ad0c-2a1ad2df1300 adicionou à Lista de Assinatura: gustavo@seferin.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via Sms; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gustavo Seferin, CPF 988.544.020-87 e Telefone celular *****0404, com hash prefixo 3c0e79(...).
- 01 nov 2024, 09:32:16 Gustavo Seferin assinou. Pontos de autenticação: Token via SMS *****0404, com hash prefixo 3c0e79(...). CPF informado: 988.544.020-87. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo e501ec(...), vide anexo blob. IP: 177.62.136.189. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -30.0431168 e longitude -51.1751964. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1042.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 nov 2024, 09:32:18 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a0fe2fc9-96d5-445e-b4b1-58b892a95dae.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a0fe2fc9-96d5-445e-b4b1-58b892a95dae, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.


Anexos

Gustavo Seferin

Assinou o documento em 01 nov 2024 às 09:32:16

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo e501ec(...)

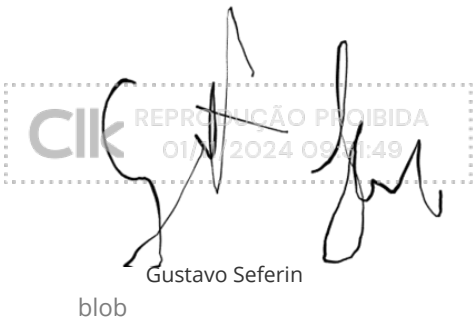

blob