CAIXA Medição Indireta-GED 2861

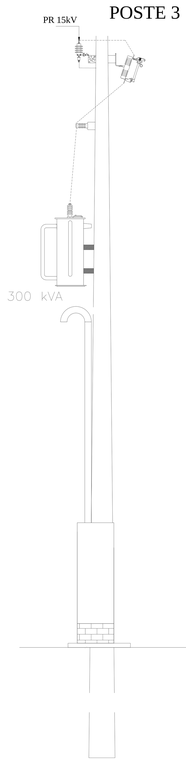

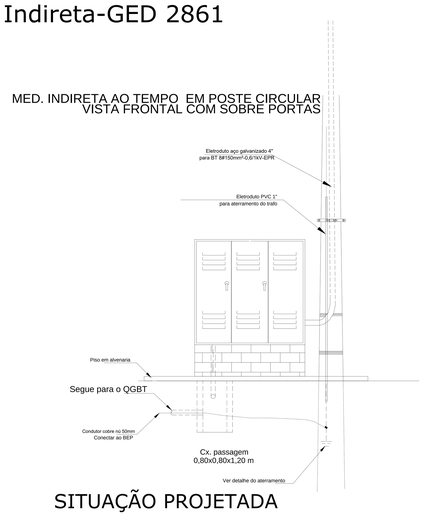

SITUAÇÃO PROJETADA

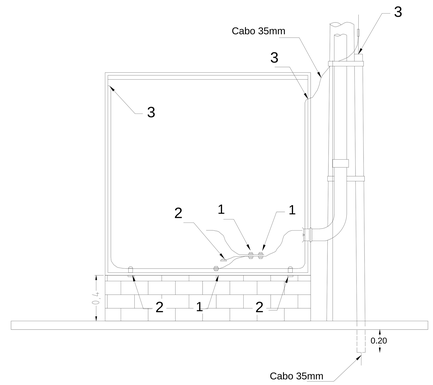

MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

S/E medidas em metros

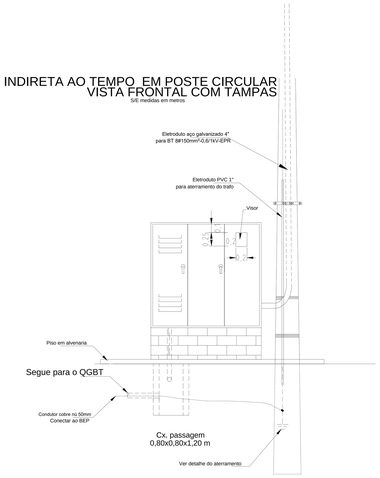

1 - Conector parafuso fendido.O neutro não deve ser seccionado, apenas descascado para conexão
2 - Conector ou parafuso de aterramento.
3 - Aplicar massa calafetadora.

MALHA DE ATERRAMENTO

S/E medidas em metros

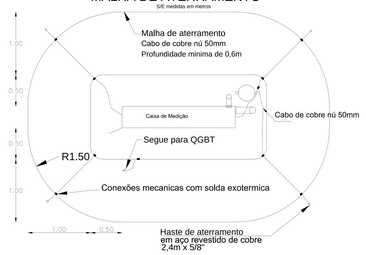

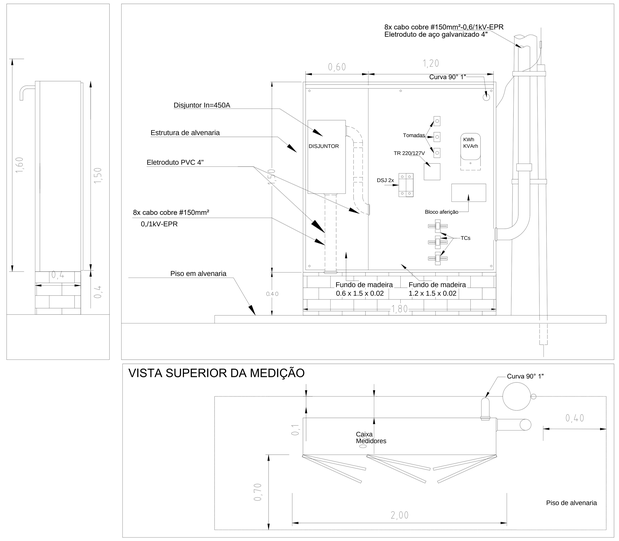

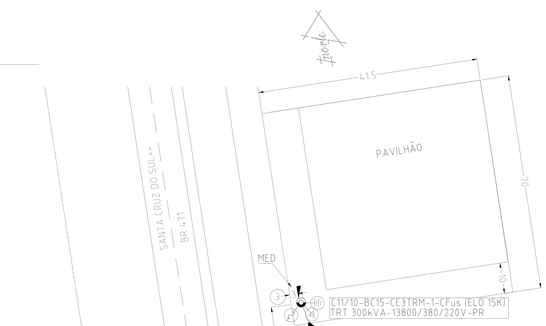

RELAÇÃO DE CARGA E CALCULO DA DEMANDA

Demanda cf. GED2856 P/ iluminação e tomadas :				
carga instalada x fd =	4,05	x	1 =.....	4,05 kW
Demanda cf. GED2856 P/AR :				
carga instalada x fd =		x	1 =.....	kW
Demanda cf. GED2856 P/ AP AQUECIMENTO :				
carga instalada x fd =	7,50	x	1 =.....	7,50 kW
Motores cf. GED2856 P/ MOTORES	230,02	x	230,02 =.....	230,02 kW
CARGA EM kW	241,57			
DEMANDA TOTAL				**241,57 KVA**

Nº POSTE	COORDENADAS						
	UTM	Y(Long)	X(Lat)	ALT	DATUM	FUSO	TRAÇÃO
1	UTM	365781	6694410	33	WGS84	22	
2	UTM	365850	6694409	33	WGS84	22	TOMADA
3	UTM	365840	6694528	33	WGS84	22	TR(S)-MED

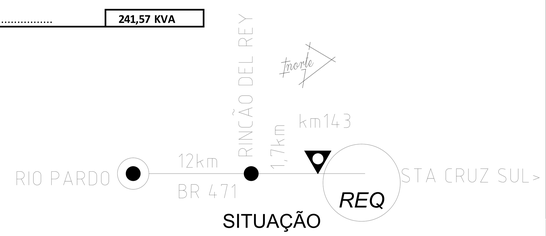

SITUAÇÃO

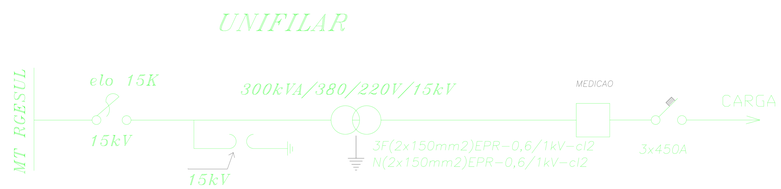

ESC 1:1000

Medidas em metros

Sistema de Projeção	
X UTM	TM Geográfica
Datum	
X WGS 84	SAD 69
Fuso	
21 S	X 22 S

ISOL.: 15 kV
OPER.: 13,8kV

ESCALA: INDICADAS
FOLHA: 01
REVISÃO: 01
DATA: 16/11/23

SERVIÇO: EXT DE MT E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 300kVA

REQUERENTE: MUNICIPIO DE RIO PARDO
CNPJ 88.821.079/0001-62

ENDEREÇO: RINCÃO DEL REY-km 143 DA BR 471

MUNICÍPIO: RIO PARDO-RS

ROGÉRIO LUIZ MONTEIRO:21390189091
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla v5, CN=ROGÉRIO LUIZ MONTEIRO:21390189091
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local: Porto Alegre, RS, BR
Data: 2023.11.16 09:41:00 -03'00'

LEVANTAMENTO: MENEZES

RESP TEC.: ENG. ELETR. LUIZ EDUARDO C. DE LIMA
CREA 71.460

DESENHO: MENEZES