


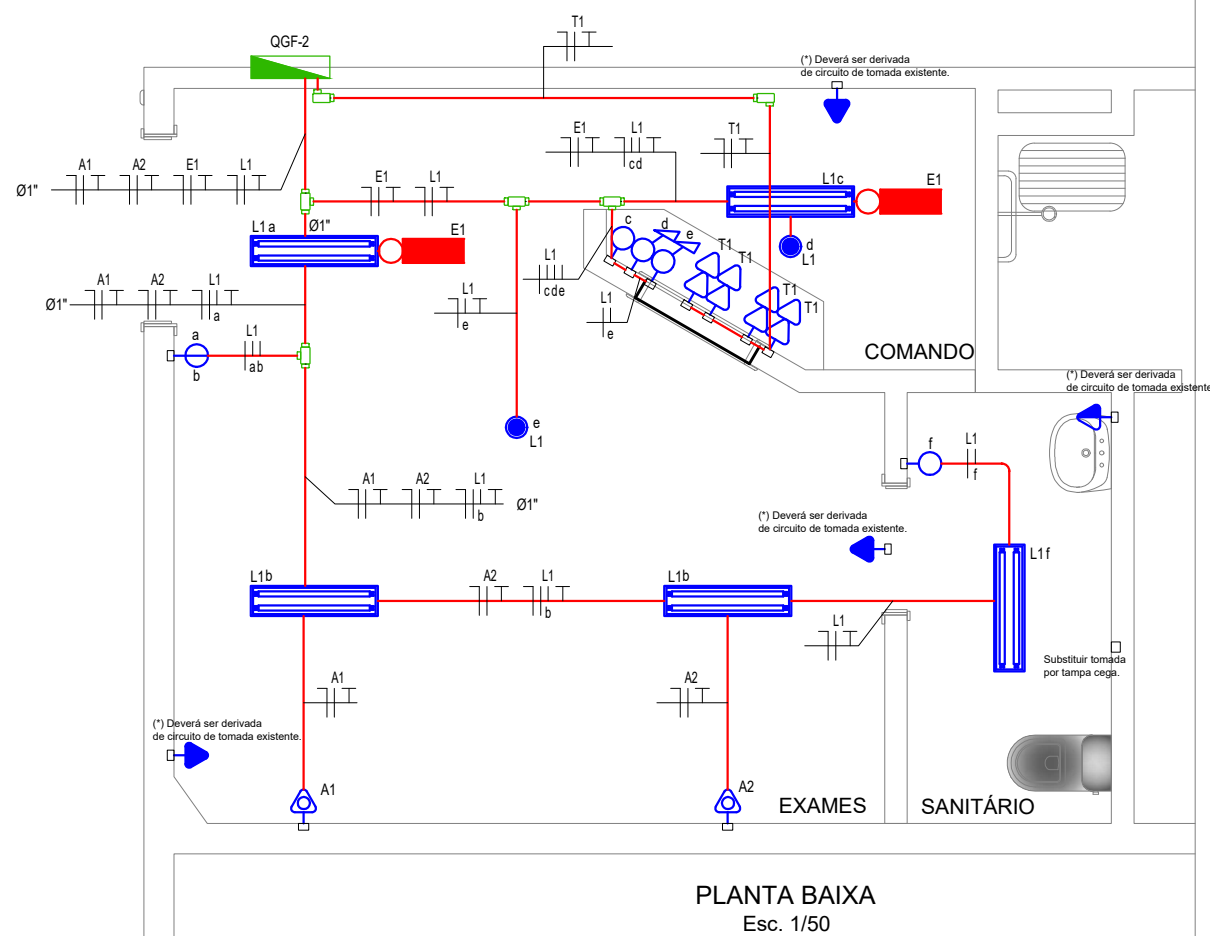

LEGENDA:


	- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 220V
	- LUMINÁRIA LED TUBULAR
	- SPOT LED 220V DIMERIZÁVEL
	- TOMADA ALTA 220V H=2.20M
	- TOMADA BAIXA DUPLA 220V H=0.40M
	- TOMADA MÉDIA 220V H=1.20M
	- TOMADA PARA AR CONDICIONADO 220V
	- DIMMER
	- INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES
	- INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES
	- TOMADA BAIXA RJ45 (1P) - 0.30M
	- CAIXA DE PASSAGEM 4X2"
	- CONDULETES
	- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	- LÓGICA-ELETRODUTO PVC RÍGIDO
	- ELÉTRICA-ELETRODUTO PVC RÍGIDO
	- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
	- CABO UTP CAT 6 REDE LÓGICA
	Pontos

NOTAS:


- 1) ELETRODUTOS NÃO COTADOS: 3/4"
- 2) BITOLA DE CABOS NÃO COTADOS: 2,5 mm²

AS TOMADAS INDICADAS NO PROJETO SÃO DE USO GERAL E LIGADAS NO CIRCUITO ELÉTRICO DO HOSPITAL.
***OS CIRCUITOS DAS TOMADAS INDICADAS NO PROJETO (*) DEVERÃO SER DERIVADAS DAS TOMADAS EXISTENTES NA SALA.**

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA ESTE PROJETO DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO DA SIEMENS (SHNF24PDXP1343_R02) - 24PB001_UPA_RAIO X_IE_SIEMENS.

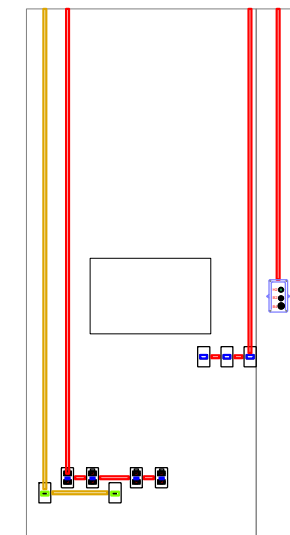

VISTA - SALA DE COMANDO

01	EMIÇÃO INICIAL	09/2024	A.R.CORRALES
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETISTA
 FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS UNIDADE: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENDEREÇO: ERS I 18, 4400 - Nova Sapucaia - Sapucaia do Sul - RS FONE ENGENHARIA FHGV: (51) 3451.8200 R.I I 5			
DIRETOR GERAL:		CONTEÚDO:	
LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA		PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SETOR DE RAIO X - TÉRREO REFORMA (TOMADAS E ILUMINAÇÃO) VISTA E PLANTA BAIXA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DESENHO:	PRANCHA
RAFAEL SILVEIRA ENG. ELETRICISTA - CREA/RS 136.938		A.R.CORRALES	IE03
		ESCALA (m): INDICADA	
		ÁREA (m²): ---	