


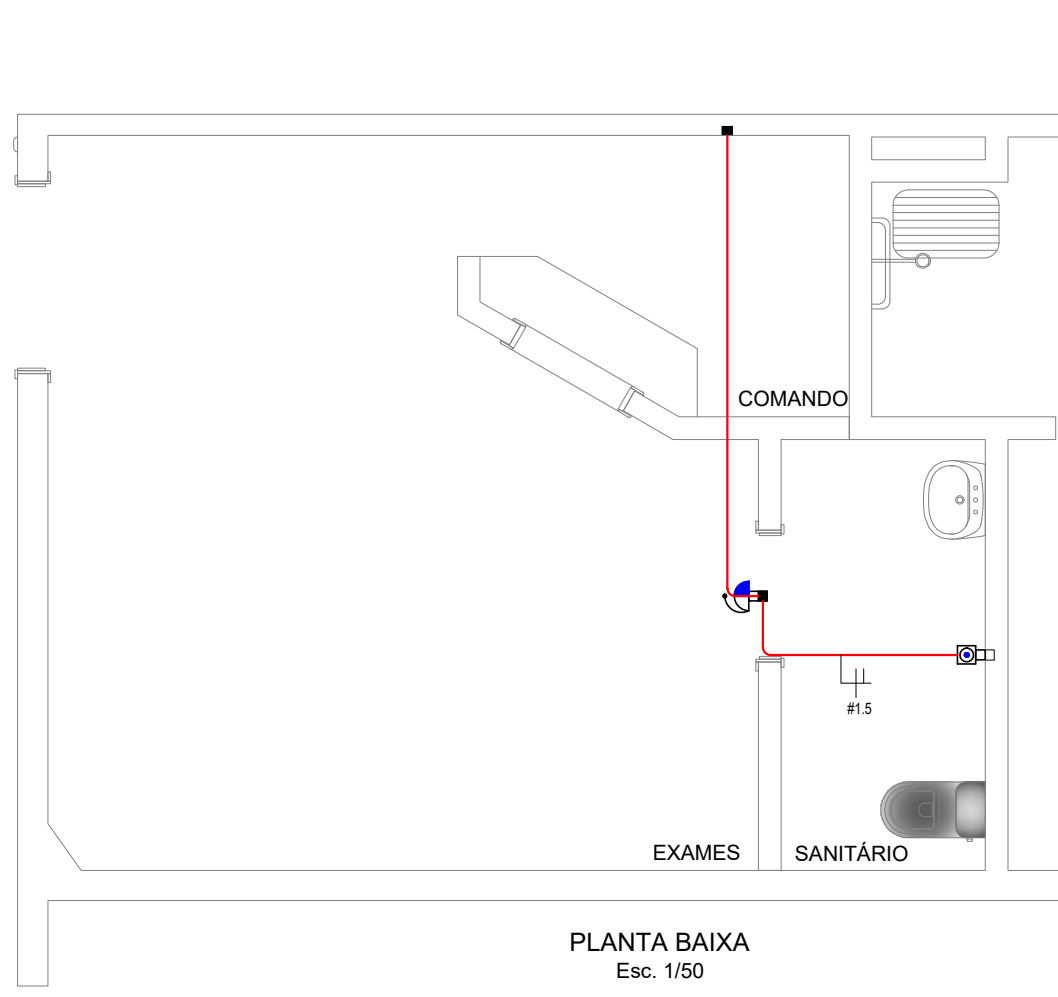

LEGENDA:


	- ALARME AUDIOVISUAL PNE
	- BOTOEIRA ALARME PNE H=0.40M
	- CAIXA 4X2" H=0.40M
	- CAIXA 4X2" H=2.20M
	- ELETRODUTO PVC RÍGIDO

NOTAS:

- 1) ELETRODUTOS NÃO COTADOS: 3/4"
- 2) A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA O ALARME AUDIOVISUAL DEVERÁ SER REALIZADA A PARTIR DE PONTO DE TOMADA LOCALIZADO JUNTO À CAIXA DE PASSAGEM ACIMA DA PORTA, CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO.

⚠ AS TOMADAS INDICADAS NO PROJETO SÃO DE USO GERAL E LIGADAS NO CIRCUITO ELÉTRICO DO HOSPITAL. *OS CIRCUITOS DAS TOMADAS INDICADAS NO PROJETO (*) DEVERÃO SER DERIVADAS DAS TOMADAS EXISTENTES NA SALA.

⚠ PARA A EXECUÇÃO DA OBRA ESTE PROJETO DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO DA SIEMENS (SHNF24PDXP1343_R02) - 24PB001_UPA_RAIO X_IE_SIEMENS.

01	EMIÇÃO INICIAL	09/2024	A.R.CORRALES
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETISTA
 FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS UNIDADE: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENDEREÇO: ERS 118, 4400 - Nova Sapucaia - Sapucaia do Sul - RS FONE ENGENHARIA FHGV: (51) 3451.8200 R.115			
DIRETOR GERAL:		CONTEÚDO:	
LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA		PROJETO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SETOR DE RAIO X - TÉRREO REFORMA PLANTA BAIXA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DESENHO:	PRANCHA
RAFAEL SILVEIRA ENG. ELETRICISTA - CREA/RS 136.938		A.R.CORRALES	IS01
		ESCALA (m): INDICADA	
		ÁREA (m²): ---	