


DETALHE DA FIXAÇÃO
DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
CONFORME : RT nº 14/2016

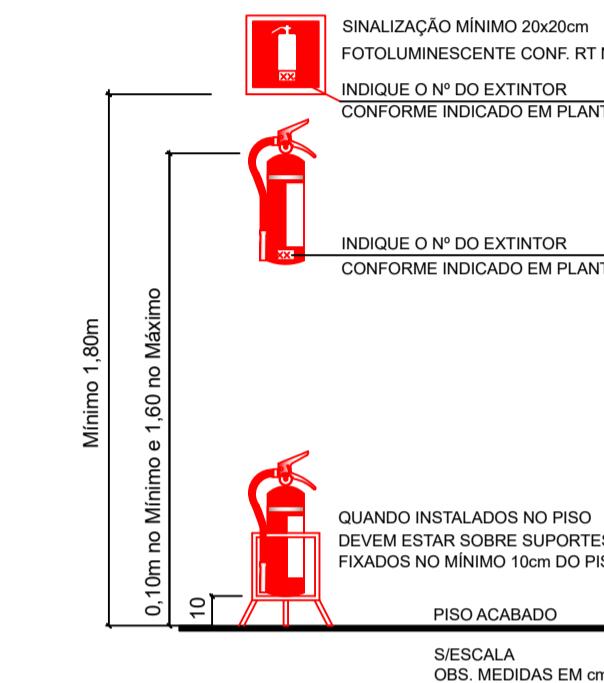

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 10/2011		
PISOS:	VALIDO PARA TODA A EDIFICAÇÃO	CLASSE: II.A
PAREDES:	VALIDO PARA TODA A EDIFICAÇÃO	CLASSE: II.A
TETO/FORRO:	VALIDO PARA TODA A EDIFICAÇÃO	CLASSE: II.A

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência - h = 2,10m
		Placa de indicação de uma saída de emergência a ser afastada acima da porta
		Placa de indicação da saída de emergência final a ser atendida acima da porta
		Placa para indicar o sentido da rota de fuga, a ser afastada acima da porta para indicar o seu acesso
		Instrução de abertura de porta por barra antipânico
		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de fuga no interior das escadas

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
		Proíbe a local onde houver presença de produtos inflamáveis.
		Proíbe a local onde houver presença de produtos inflamáveis.

CONTROLE DE REVISÕES		
1	23/08/2023	EMISSÃO INICIAL
Nº	DATA	AUTOR

PROJETO DE PPCI

LOCALIZAÇÃO:	Estrada Geral 48 Baixa, 4305, Bairro Centro, Lindolfo Collor-RS
PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor - RS Gaspar Behne (Prefeito Municipal)
RESPOSÁVEL TÉCNICO:	

CONTEÚDO:	EMEF MONTEIRO LOBATO	ESCALA: INDICADAS
	Planta baixa de sinalização do terreno	DESENHO: ALISSON
REVISÃO:	1	DATA: 23/08/2023