

**De:** planejamento@saojeronimo.rs.gov.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 11:07  
**Para:** licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br; compras@saojeronimo.rs.gov.br  
**Cc:** planejamento@saojeronimo.rs.gov.br; kakagoncalves0908@gmail.com; tiago@saojeronimo.rs.gov.br  
**Assunto:** ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE 020/2025  
**Anexos:** ELÉTRICA.pdf; ELÉTRICA\_Relação de materiais.pdf

**A/C**  
**Tiago de Oliveira**  
**Gestor da Contratação**

**C/C**  
**Carolina Guimarães**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**  
**Município de São Jerônimo**  
**(51) 995852675**

Segue em anexo layout da localização das bancas definido pelo Secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo.  
Respondendo ao questionamento informamos que está previsto a instalação de até 40 (quarenta) bancas e 200 metros de extensão de cabo 10mm<sup>2</sup> x 4 fios.

Atenciosamente

**Simone Pereira de Lima**  
**Coord. Planejamento e Captação de Recursos**



**Tiago dos Santos de Oliveira**  
Secretário Esporte, Lazer  
Cultura e Turismo

---

**De:** planejamento@saojeronimo.rs.gov.br <planejamento@saojeronimo.rs.gov.br>  
**Enviada em:** sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 17:21  
**Para:** 'licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br' <licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br>; 'tiago@saojeronimo.rs.gov.br' <tiago@saojeronimo.rs.gov.br>; 'kakagoncalves0908@gmail.com' <kakagoncalves0908@gmail.com>  
**Cc:** 'compras@saojeronimo.rs.gov.br' <compras@saojeronimo.rs.gov.br>  
**Assunto:** RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE 020/2025

**A/C**  
**Tiago de Oliveira**  
**Gestor da Contratação**

**C/C**  
**Carolina Guimarães**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**  
**Município de São Jerônimo**  
**(51) 995852675**

Solicito urgente manifestação do Gestor da Contratação - Tiago dos Santos de Oliveira, Secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, incluindo a localização exata das bancas a serem instaladas e energizadas no evento.

Atenciosamente

**Simone Pereira de Lima**  
**Coord. Planejamento e Captação de Recursos**

**De:** [licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br](mailto:licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br) <[licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br](mailto:licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br)>

**Enviada em:** sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 16:12

**Para:** [tiago@saojeronimo.rs.gov.br](mailto:tiago@saojeronimo.rs.gov.br); 'Planejamento - PMSJ' <[planejamento@saojeronimo.rs.gov.br](mailto:planejamento@saojeronimo.rs.gov.br)>; [kakagoncalves0908@gmail.com](mailto:kakagoncalves0908@gmail.com)

**Cc:** [compras@saojeronimo.rs.gov.br](mailto:compras@saojeronimo.rs.gov.br)

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE 020/2025

Boa tarde,

Segue o pedido de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico 020/2025.

#### Detalhes: Esclarecimento

**Edital:** 0020/2025

**Processo:** 043

#### Pedido

**Situação:** Pendente

**Protocolo:** 23974

**Data:** 21/02/2025 15:09

**Texto:** Prezados, boa tarde!

Solicitamos esclarecimento de quantas bancas necessitarão a instalação de energia elétrica e qual a distância que será percorrida entre o quadro elétrico e a última banca, pois o edital exige cabos de 10 mm que tem um valor elevado.  
Atenciosamente.

**Solicitante:** JOSÉ HILARIO NUNES/01643591096

**E-mail:** MARCOPETEFFI@GMAIL.COM

**Documento anexo:** Não há documentos em anexo na solicitação

#### Resposta

Aguardando resposta

Fechar

Remover

Registrar acompanhamento

Respor

Aguardamos o retorno da secretaria em até o dia 24/02/2025.


Atenciosamente,



**Carolina Guimarães**  
**Prefeitura Municipal de São Jerônimo**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**

51 995852675 | [www.saojeronimo.rs.gov.br](http://www.saojeronimo.rs.gov.br)  
[contratos@saojeronimo.rs.gov.br](mailto:contratos@saojeronimo.rs.gov.br)

Carolina Guimarães  
Coordenadoria de Licitações e Contratos  
Município de São Jerônimo  
(51) 995852675



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO**

**RELAÇÃO DE MATERIAIS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PROVISÓRIA**

**OBRA:** Instalação elétrica provisória para fornecimento de energia para as bancas de comercialização e palanque do evento Carnaval 2025

**ENDEREÇO:** Praça Júlio de Castilhos, localizada na Rua ramiro Barcelos, município de São Jerônimo, RS

**ORGANIZAÇÃO:** Prefeitura Municipal de São Jerônimo/ Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Cultura

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANT. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM TAMPA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60X60X20CM, INCLUINDO FIXAÇÃO COM BRAÇADEIRAS                                                                                                                                                                                                         | und   | 1,00   |
| 2    | CERCAMENTO DE PROTEÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,20X1,20X1,20M (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), COMPOSTO POR 4 MOURÕES DE MADEIRA OU CONCRETO, COM FECHAMENTO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO PORTÃO DE ACESSO COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO COM CADEADO, CHAVES E PLACA DE ADVERTÊNCIA DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. | und   | 1,00   |
| 3    | MANGUEIRA DE PVC DE 1" POLEGADA PARA CONDUÇÃO DOS CABOS AÉREOS DA ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA EXISTENTE LOCALIZADA PRÓXIMA AOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA A SER INSTALADO PRÓXIMO AS BANCAS DE COMERCIALIZAÇÃO E PALAQUE/CAMAROTE DO EVENTO                                                                      | m     | 200,00 |
| 4    | MOURÃO DE EUCALIPTO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,08X0,08X4,0M PARA CONDUÇÃO DOS CABOS AÉREOS                                                                                                                                                                                                                                                                                | unid  | 4,00   |
| 5    | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2 (4 CONDUTORES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 800,00 |
| 6    | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 150,00 |
| 7    | DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 50A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unid  | 2,00   |
| 8    | DISJUNTOR MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 50A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unid  | 12,00  |
| 9    | MOURÃO DE EUCALIPTO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,08X0,08X4,0M, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BANCAS DE COMERCIALIZAÇÃO, INCLUINDO CAIXA PARA FIXAÇÃO DE 4 TOMADAS                                                                                                                                                                                          | unid  | 12,00  |
| 10   | TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BANCAS DE COMERCIALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | unid  | 48,00  |
| 11   | SOQUETE PARA ILUMINAÇÃO, TIPO PENDENTE, PARA O PALANQUE/CAMAROTE INCLUINDO LÂMPADA DE LED POTÊNCIA MÍNIMA 9W                                                                                                                                                                                                                                                          | unid  | 6,00   |
| 12   | TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PALANQUE/CAMAROTE                                                                                                                                                                                                                                                               | unid  | 4,00   |
| 13   | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO AUTÔNOMA 30 LEDS 2W, A SER INSTALADA JUNTO AO PALANQUE/CAMAROTE                                                                                                                                                                                                                                                                          | unid  | 3,00   |

**Observações:**


- A solicitação para montagem e instalação de rede de energia elétrica provisória, por tempo determinado, partiu da Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Turismo com objetivo de fornecer e distribuir energia elétrica para as instalações temporárias do Evento do Carnaval 2025.
- A empresa contratada deverá prestar os serviços atendendo as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 5410), aplicando materiais de qualidade com as características relacionadas acima.

*Estado do Rio Grande do Sul*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO**

**DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS BANCAS DE COMERCIALIZAÇÃO AMBULANTE E PALANQUE DO EVENTO CARNAVAL 2025, NA PRAÇA JÚLIO DE CASTILHOS**

**ORGANIZAÇÃO:** PREF. MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO/ SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

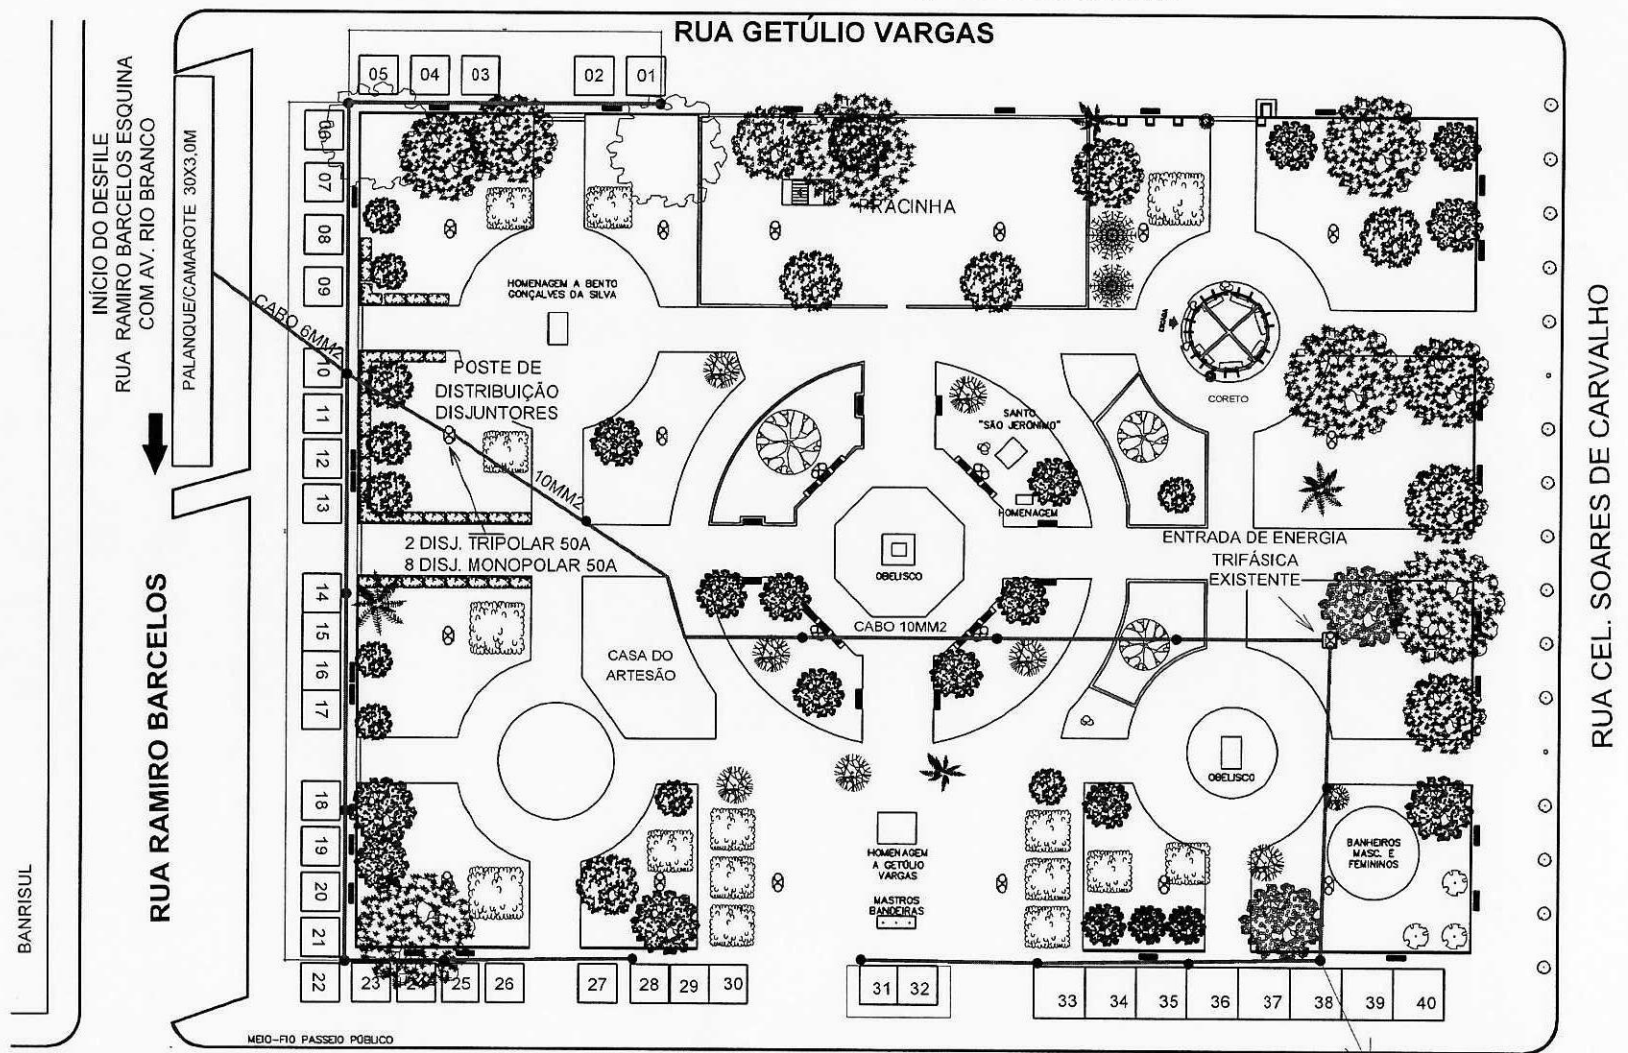

### LEGENDA

ELETRODUTO AÉREO PARA DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA  
ATÉ AS BANCAS DE COMERCIALIZAÇÃO E PALANQUE/CAMAROTE  
CABO 10mm<sup>2</sup> X4, INCLUINDO ISOLADOR E MANGUEIRA DE PVC 1" PARA CONDUÇÃO

RUA OSVALDO ARANHA

MOURÕES DE EUCALIPTO 4m  
P/ SUPORTE DE TOMADAS  
CONJ. 4 TOMADAS POR SUPORTE