



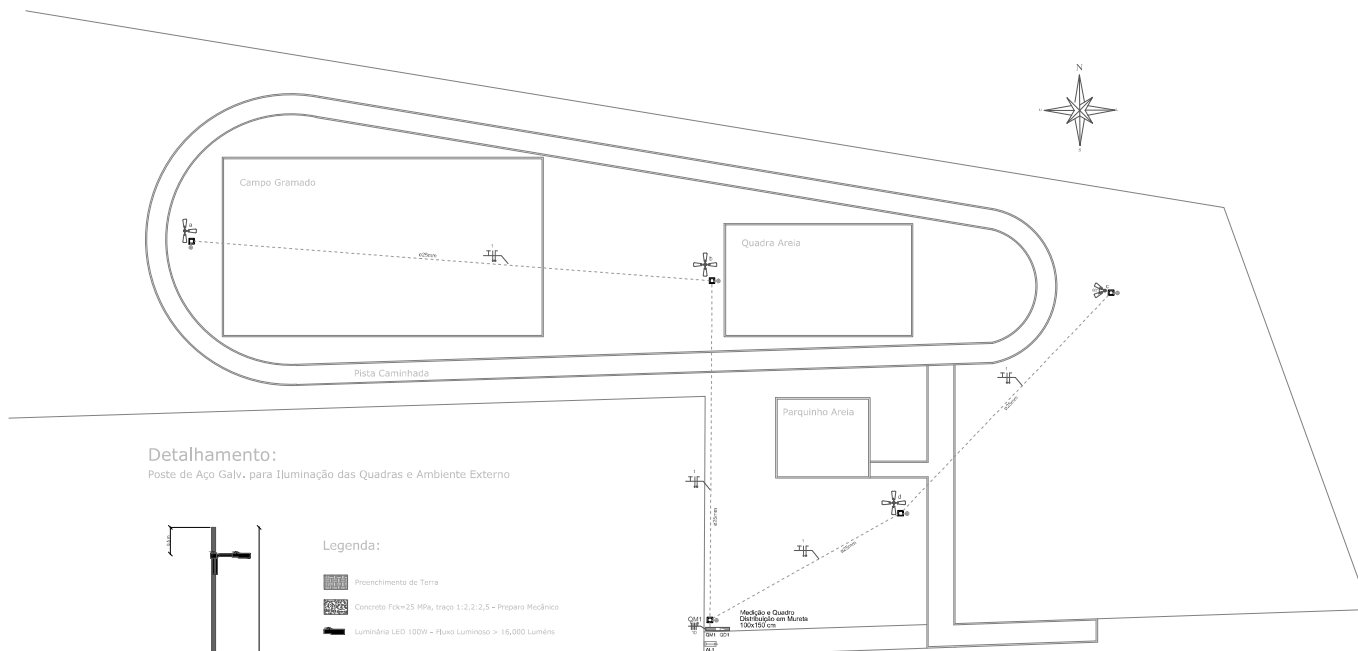

Detalhamento:
Poste de Aço Galv. para Iluminação das Quadras e Ambiente Externo

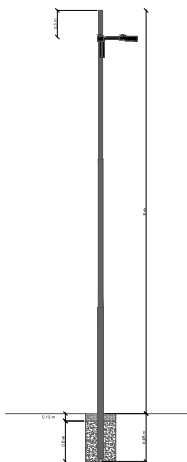

- Legenda:
- Preenchimento de Terra
 - Concreto Fcx=25 MPa, traço 1:2,2:2,5 - Preparo Mecânico
 - Luminária LED 100W - Fluxo Luminoso > 16.000 Lumêns
 - Braco Galvânizado para Suporte de Luminária Pública - ø48mm
 - Rede Elétrica Subterrânea com eletroduto corrugado flexível Ø25mm
 - Rede Elétrica sobreposta em Formo/Parede com eletroduto rígido cinza Ø25mm
 - Caixa de Passagem enterrada em alvenaria com dimensões internas 40x40x40cm
 - Haste Cobreada de Aterramento Ø5/8", 3 metros
 - Circuitos Elétricos -Terra, Fase e Neutro - Cabos de 4,0mm² Isolação 0,6/1kV

PROJETO ELÉTRICO

Quadro de Cargas (QD)									
Circuito	Descrição	Quantidade	Voltagem	V	Substituição (QD)	Pot. total (W)	Faixa	Seção (mm²)	Bitola (mm)
1	Iluminação	1	F+N	220V	100	1000	10	4,0	Ø16
2		2			200	2000	10	4,0	Ø16
3		2			400	4000	10	4,0	Ø16
4		2			800	8000	10	4,0	Ø16

VISTO
ALINE GUARAO
HAHN-03382591086

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO Secretaria Municipal de Cultura e Esporte Santo Angelo - RS	
Objeto:	Plata de Caminhada do Bairro 350 anos	Parcela:	04 de 04
Especificação:	Projeto Elétrico	Escala:	1/200
Responsável Técnico:	Ber-Hur Marchi da Silva Eng.º Civil - CREABR 748.033	Assinatura:	Ber-Hur Marchi da Silva
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Santo Angelo	Data:	DEZEMBRO/2024
gub		Assinatura:	775 14