




Operator
Telephone
Fax
e-Mail

LUMINÁRIA PÚBLICA LED 80W 4000K TRADETEK / Luminaire Data Sheet

Luminous emittance 1:

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

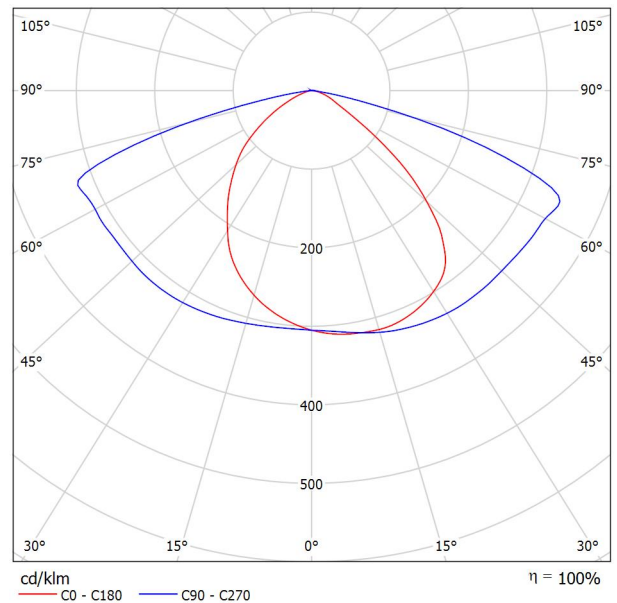


Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 46 81 98 100 100

Due to missing symmetry properties, no UGR table
can be displayed for this luminaire.



Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Street 1 / Valuation Field Roadway 1 / Value Chart (E)

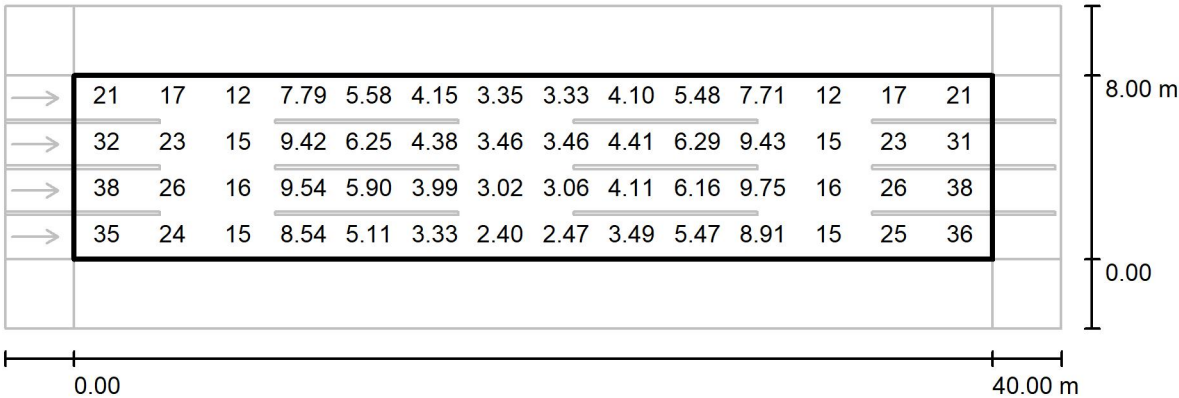

Not all calculated values could be displayed. Values in Lux, Scale 1 : 329


Grid: 14 x 12 Points

E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	u0	E_{min} / E_{max}
13	2.14	39	0.166	0.055



Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Street 1 / Valuation Field Roadway 1 / Isolines (E)

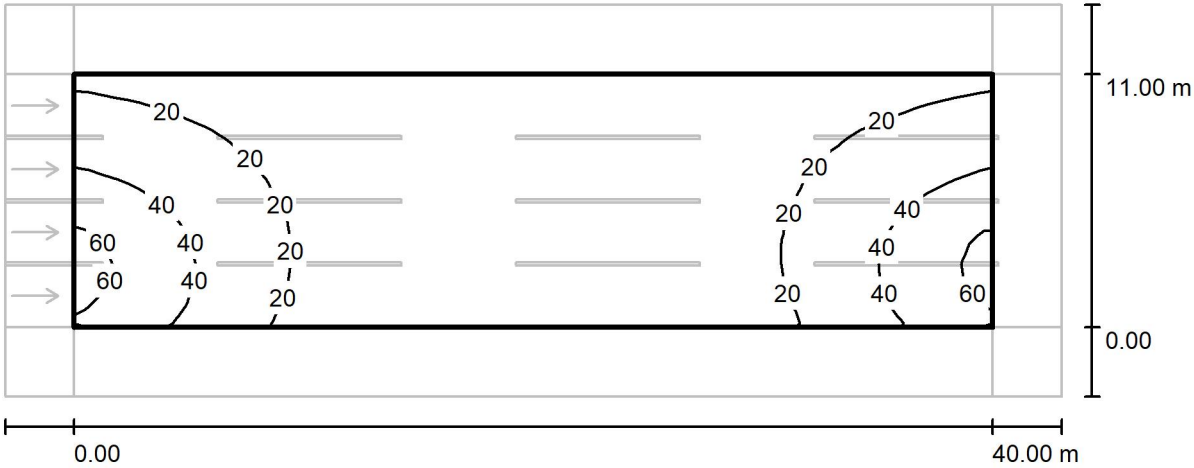

Values in Lux, Scale 1 : 329

Grid: 14 x 12 Points

E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	u0	E_{min} / E_{max}
19	4.19	62	0.216	0.068

Zimbra

cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br

Re: Análise e parecer PE 142 item 8

De : delton piccolo
<delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>

qua., 23 de abr. de 2025 15:21

 4 anexos

Assunto : Re: Análise e parecer PE 142 item 8

Para : cleomar cunha
<cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : Diego Salini
<diego.salini@bentogoncalves.rs.gov.br>, Charrel
F. Borotto Martinelli
<charrel.martinelli@bentogoncalves.rs.gov.br>

Boa tarde Cleomar,

Referente aos itens da empresa Construvita segue parecer:

- Item 02: a luminária de 120W apresentada não atinge o índice de uniformidade (u0) maior que 0,3 conforme definido no termo de referencia. Em anexo cálculo realizado com os parâmetros definidos no termo
 - Itens 03 e 07: o arquivo ies fornecido para as luminárias de 80W atende a iluminação da via, porém não é da empresa MBLED. Em anexo segue dados do arquivo ies apresentado para este item.
 - Item 08: a luminária de 50W apresentada não atinge o índice de uniformidade (u0) maior que 0,25 conforme definido no termo de referencia. Em anexo cálculo realizado com os parâmetros definidos no termo
- Com isso, pela avaliação nenhum item está aprovado.

att.
Delton

De: "cleomar cunha" <cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "Diego Salini" <diego.salini@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc: "delton.picolo" <delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>, "Charrel F. Borotto Martinelli" <charrel.martinelli@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de abril de 2025 15:03:49

Assunto: Análise e parecer PE 142 item 8

Bom tarde Secretário

Segue documentação PE 142 - item 8 - 2º chamada, para análise e parecer.
Aguardo retorno para dar continuidade ao certame.

Att

CLEOMAR CORDEIRO CUNHA
SETOR DE LICITAÇÕES

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3771-4272
www.bentogoncalves.rs.gov.br

   prefeiturabento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS



Arquivo ies da luminária 80W fornecido pela empresa Construvita - Itens 03 e 07.pdf

288 KB



Calculo Dialux Item 02 120W Construvita.pdf

309 KB



Cálculo Dialux Item 08 50W Construvita.pdf

332 KB