


CASTELO E ENTRADA

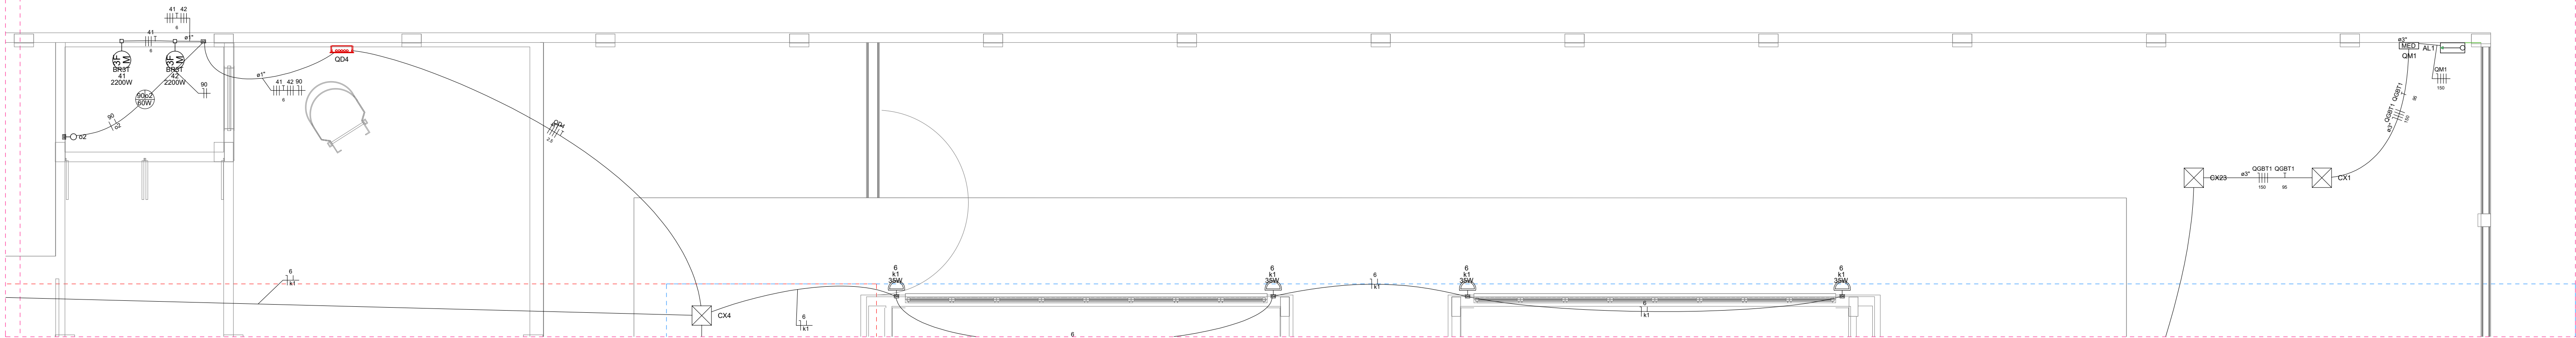

1 PLANTA BAIXA TÉRREO - CASTELO D'ÁGUA E ENTRADA
ESCALA 1/50

Legenda de fiação - Pavimento - Parte 1	Legenda de fiação - Pavimento - Parte 2	Legenda de fiação - Pavimento - Parte 3	Legenda de fiação - Pavimento - Parte 4	Legenda de fiação - Pavimento - Parte 5	Legenda de fiação - Pavimento - Parte 6	Legenda de fiação - Pavimento - Parte 7	Legenda de fiação - Pavimento - Parte 8
1	10	18	25	32	37	43	53
2	11	19	26	33	38	44	54
3	12	20	27	34	39	45	55
4	13	21	28	35	40	46	56
5	14	22	29	36	41	47	57
6	15	23	30	37	42	48	58
7	16	24	31	38		49	59
8	17	25	32	39		50	60
9		26	33	40		51	61
		27	34	41			62
		28	35	42			63

Legenda - Pavimento	Legenda das indicações - Pavimento
2 Tomasas baixas a 0,30m do piso	CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5000 W
2 Tomasas médias a 1,10m do piso	ARC22000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
Caixa de passagem	ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
Caixa de passagem 150x150x80 a 2,80 do piso	ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
Caixa de passagem 300x300x300 no piso	MOO Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500w - média
Cotovelo reto 90°	TOE Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica.
Interruptor intermediário 1 tecla - 1,10m do piso	100x100x80 PVC - teto - 100x100x80 mm
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso	BR3T Tomada - uso específico- Bomba recalque - 3cv trifásico
Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,10m do piso	TH T horizontal 90° - 200x75mm
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso	TH T horizontal 90° sem tampa - 50x50mm
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso	TM Terminal - 200x100mm
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso	TM Terminal - 50x50mm
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso	TH T horizontal 90° - 200x75mm
Interruptor simples e paralelo 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso	TH T horizontal 90° sem tampa - 200x75mm
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso	TM Terminal - 150x75mm
Motor trifásico a 0,30m do piso	TM Terminal - 200x100mm
Ponto genérico de luz	
Ponto genérico de luz 15W	
Ponto genérico de luz 160W	
Ponto genérico de luz 20W	
Ponto genérico de luz 250W	
Ponto genérico de luz 35W	
Ponto genérico de luz 50W	
Ponto genérico de luz 60W	
Ponto genérico de luz 80W	
Quadro de distribuição	
Quadro de medição	
Saída dupla para eletroduto	
Saída horizontal para eletroduto	
T horizontal 90°	
Terminal	
Tomada alta a 2,20m do piso	
Tomada baixa a 0,30m do piso	
Tomada média a 1,10m do piso	
Tomada no piso	

Legenda de condutos
Direta
Teto
Alta
Média
Baixa
Ar Cond.
Chuveiro
Piso

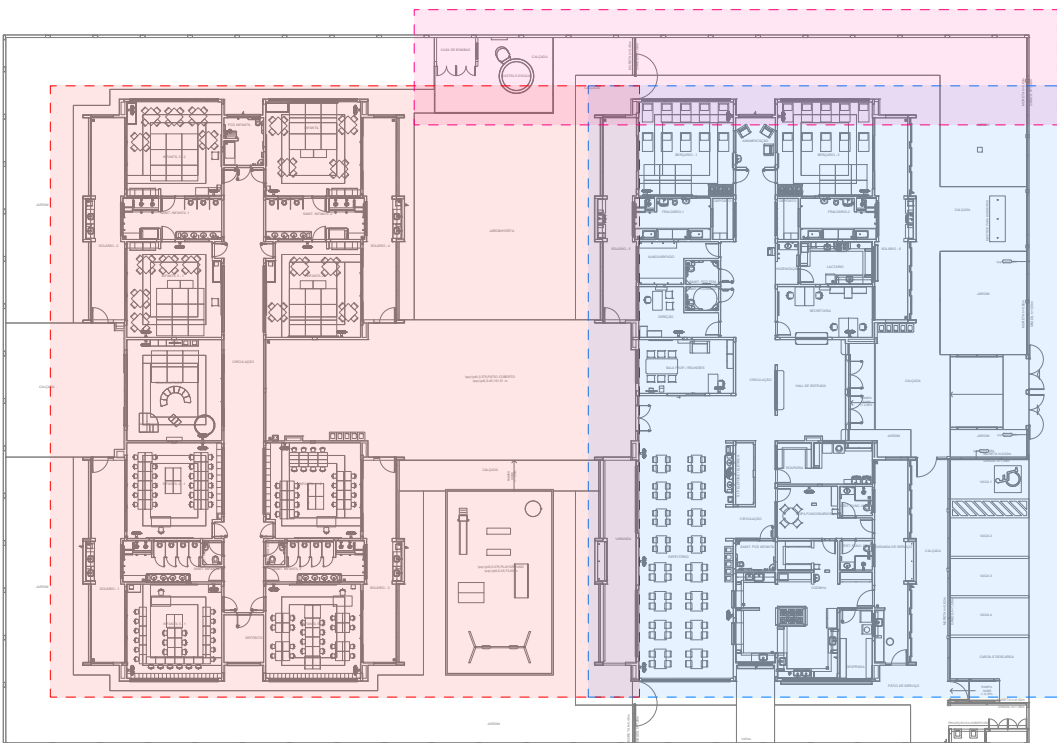


DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO DOS BLOCOS A/B e CASTELO D'ÁGUA

- NOTAS:
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
 - ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
 - PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
 - OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRAO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL;
 - OS ELETRODUTOS APARENTES (PÁTIO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
 - ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

- REFERÊNCIAS:
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos pontos de iluminação, tomadas de uso geral e específico para adequação da arquitetura e novo layout. Atendimento a NBR 5410/2004.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solares e altura da porta PA4; Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE RIO PARDO

MUNICÍPIO - UF: RIO PARDO - RS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

ROGERIO LUIZ MONTEIRO:21560749091

Assinado digitalmente por ROGERIO LUIZ MONTEIRO:21560749091 em 13/03/2023. CN: CN=ROGERIO LUIZ MONTEIRO:21560749091, OU=Prefeitura Municipal de Rio Pardo, OU=RS, C=Brasil

RESP. TÉCNICO: CAU / CREA

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

APROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA



RIO PARDO

SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO APROVADO

Número do processo: 616/2025
Data de Abertura do Processo: 13/03/2025
Data de aprovação: 18/03/2025
Aprovado por: Ernani José Andrade

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1			
PROJETO DE ELÉTRICA 380/220V			
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educatonal	PROJETO ELÉTRICO FIAÇÃO CASTELO D'ÁGUA E ENTRADA		ELE <