


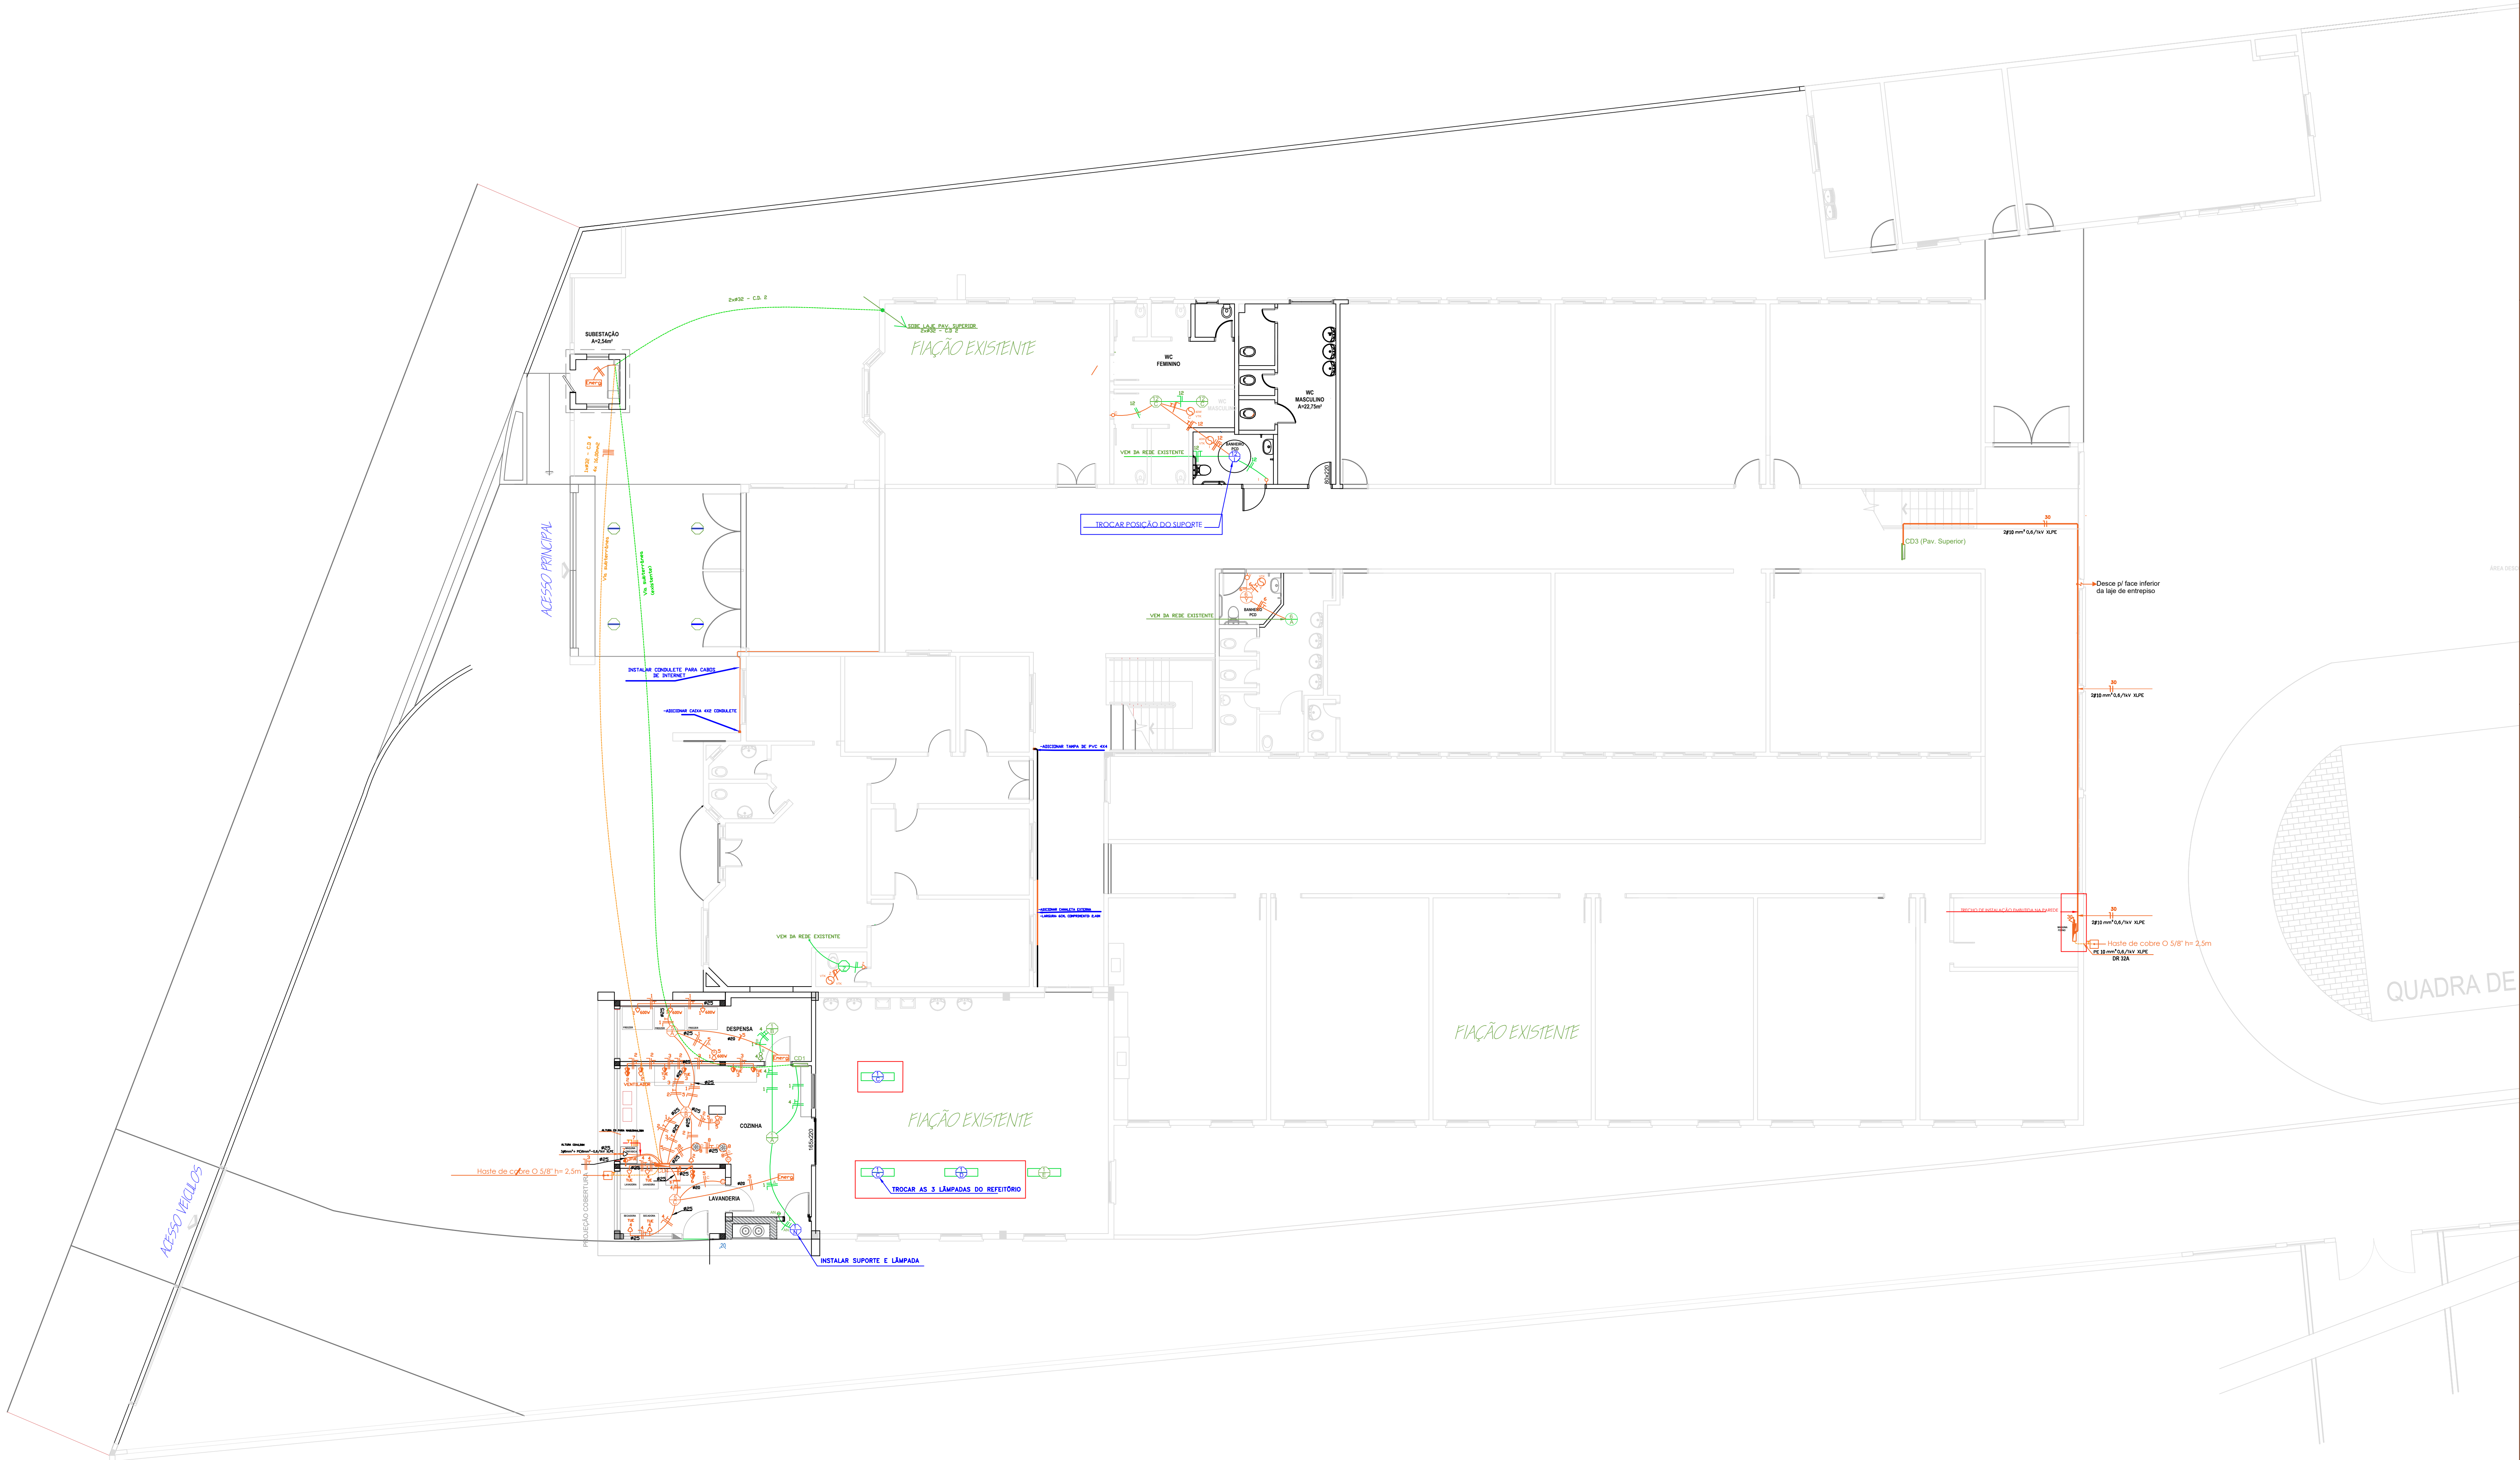

Símbolo	Denominação	Altura (m)
01	Ponto de luz incandescente no teto	Pé direito
02	Ponto de luz fluorescente no teto	Pé direito
03	Iluminação de Emergência teto - tomada simples - 2w	1,20
04	Interruptor simples	1,20
05	Interruptor Triplo	1,20
06	Luminária de Emergência no teto	Pé direito
07	Interruptor paralelo (hotel)	1,20
08	Interruptor simples com tomada alta	1,20
09	Tomada Ar Condicionado Split	2,20
10	Tomada Bixa	0,40
11	Tomada Média	1,20
12	Tomada Alta	2,30
13	Tomada dupla Média	1,20
14	Haleta de Aterramento	
15	Tomada Especial (CDA) Com proteção Indicado	1,20
16	CD - Centro de distribuição	1,50
17	Tubulação elétrica embutida em parede ou teto	----
18	Condutores neutro, fase, retorno e aterramento	----
19	Tubulação elétrica subterrânea	----

NOTA 1:
UTILIZAR CO PARA 12 DISJUNTORES NO MÍNIMO.
COM TAMPA TERMOPLÁSTICA.
O BANHEIRO PCD RECEBERÁ UM AJUSTE,
NA INSTALAÇÃO ANTERIOR TROCAR POSIÇÃO.

NOTA 2: ALTERAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS EXISTENTES
INSTALAR ELÉTRICO DE CONDUITE PARA CABOS DE INTERNET
TROCAR 3 LÂMPADAS DO REFEITÓRIO
TROCAR SUPORTES, E LÂMPADAS DO ACESSO PRINCIPAL
REMOVER OS TUBOS EXPOSTOS NO TETO DO BANHEIRO MASCULINO
INSTALAR TAMPA ACABADA DE PVC NO CORREDOR.
INSTALAR SUPORTE E LÂMPADA NA COZINHA, NA SALA FUNDOS.

NOTA 3: HAVENDO DIVERGÊNCIAS QUANTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
PRINCIPAL EXISTENTE, O PROJETISTA DEVE SER INFORMADO.

NOTA 4: DEVERÁ SER REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS BLOCOS
DE EMERGÊNCIA DA ESCOLA, E TAMBÉM INSTALADO NAS SALAS ONDE
AINDA NÃO POSSUEM.

Quadro de Cargas			
CD-4 - AMPLIAÇÃO NOVO			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	Tomada 800w	04	unidade
02	Tomada 800w	04	unidade
03	Tomada 800w	04	unidade
04	Tomada 800w	04	unidade
05	Tomada 800w	04	unidade
06	Tomada 800w	04	unidade
07	Tomada 800w	04	unidade
08	Tomada 800w	04	unidade
09	Tomada 800w	04	unidade
10	Tomada 800w	04	unidade
11	Tomada 800w	04	unidade
12	Tomada 800w	04	unidade
13	Tomada 800w	04	unidade
14	Tomada 800w	04	unidade
15	Tomada 800w	04	unidade
16	Tomada 800w	04	unidade
17	Tomada 800w	04	unidade
18	Tomada 800w	04	unidade
19	Tomada 800w	04	unidade
20	Tomada 800w	04	unidade
21	Tomada 800w	04	unidade
22	Tomada 800w	04	unidade
23	Tomada 800w	04	unidade
24	Tomada 800w	04	unidade
25	Tomada 800w	04	unidade
26	Tomada 800w	04	unidade
27	Tomada 800w	04	unidade
28	Tomada 800w	04	unidade
29	Tomada 800w	04	unidade
30	Tomada 800w	04	unidade
31	Tomada 800w	04	unidade
32	Tomada 800w	04	unidade
33	Tomada 800w	04	unidade
34	Tomada 800w	04	unidade
35	Tomada 800w	04	unidade
36	Tomada 800w	04	unidade
37	Tomada 800w	04	unidade
38	Tomada 800w	04	unidade
39	Tomada 800w	04	unidade
40	Tomada 800w	04	unidade
41	Tomada 800w	04	unidade
42	Tomada 800w	04	unidade
43	Tomada 800w	04	unidade
44	Tomada 800w	04	unidade
45	Tomada 800w	04	unidade
46	Tomada 800w	04	unidade
47	Tomada 800w	04	unidade
48	Tomada 800w	04	unidade
49	Tomada 800w	04	unidade
50	Tomada 800w	04	unidade
51	Tomada 800w	04	unidade
52	Tomada 800w	04	unidade
53	Tomada 800w	04	unidade
54	Tomada 800w	04	unidade
55	Tomada 800w	04	unidade
56	Tomada 800w	04	unidade
57	Tomada 800w	04	unidade
58	Tomada 800w	04	unidade
59	Tomada 800w	04	unidade
60	Tomada 800w	04	unidade
61	Tomada 800w	04	unidade
62	Tomada 800w	04	unidade
63	Tomada 800w	04	unidade
64	Tomada 800w	04	unidade
65	Tomada 800w	04	unidade
66	Tomada 800w	04	unidade
67	Tomada 800w	04	unidade
68	Tomada 800w	04	unidade
69	Tomada 800w	04	unidade
70	Tomada 800w	04	unidade
71	Tomada 800w	04	unidade
72	Tomada 800w	04	unidade
73	Tomada 800w	04	unidade
74	Tomada 800w	04	unidade
75	Tomada 800w	04	unidade
76	Tomada 800w	04	unidade
77	Tomada 800w	04	unidade
78	Tomada 800w	04	unidade
79	Tomada 800w	04	unidade
80	Tomada 800w	04	unidade
81	Tomada 800w	04	unidade
82	Tomada 800w	04	unidade
83	Tomada 800w	04	unidade
84	Tomada 800w	04	unidade
85	Tomada 800w	04	unidade
86	Tomada 800w	04	unidade
87	Tomada 800w	04	unidade
88	Tomada 800w	04	unidade
89	Tomada 800w	04	unidade
90	Tomada 800w	04	unidade
91	Tomada 800w	04	unidade
92	Tomada 800w	04	unidade
93	Tomada 800w	04	unidade
94	Tomada 800w	04	unidade
95	Tomada 800w	04	unidade
96	Tomada 800w	04	unidade
97	Tomada 800w	04	unidade
98	Tomada 800w	04	unidade
99	Tomada 800w	04	unidade
100	Tomada 800w	04	unidade
101	Tomada 800w	04	unidade
102	Tomada 800w	04	unidade
103	Tomada 800w	04	unidade
104	Tomada 800w	04	unidade
105	Tomada 800w	04	unidade
106	Tomada 800w	04	unidade
107	Tomada 800w	04	unidade
108	Tomada 800w	04	unidade
109	Tomada 800w	04	unidade
110	Tomada 800w	04	unidade
111	Tomada 800w	04	unidade
112	Tomada 800w	04	unidade
113	Tomada 800w	04	unidade
114	Tomada 800w	04	unidade
115	Tomada 800w	04	unidade
116	Tomada 800w	04	unidade
117	Tomada 800w	04	unidade
118	Tomada 800w	04	unidade
119	Tomada 800w	04	unidade
120	Tomada 800w	04	unidade
121	Tomada 800w	04	unidade
122	Tomada 800w	04	unidade
123	Tomada 800w	04	unidade
124	Tomada 800w	04	unidade
125	Tomada 800w	04	unidade
126	Tomada 800w	04	unidade
127	Tomada 800w	04	unidade
128	Tomada 800w	04	unidade
129	Tomada 800w	04	unidade
130	Tomada 800w	04	unidade
131	Tomada 800w	04	unidade
132	Tomada 800w	04	unidade
133	Tomada 800w	04	unidade
134	Tomada 800w	04	unidade
135	Tomada 800w	04	unidade
136	Tomada 800w	04	unidade
137	Tomada 800w	04	unidade
138	Tomada 800w	04	unidade
139	Tomada 800w	04	unidade
140	Tomada 800w	04	unidade
141	Tomada 800w	04	unidade
142	Tomada 800w	04	unidade
143	Tomada 800w	04	unidade
144	Tomada 800w	04	unidade
145	Tomada 800w	04	unidade
146	Tomada 800w	04	unidade
147	Tomada 800w	04	unidade
148	Tomada 800w	04	unidade
149	Tomada 800w	04	unidade
150	Tomada 800w	04	unidade
151	Tomada 800w	04	unidade
152	Tomada 800w	04	unidade
153	Tomada 800w	04	unidade
154	Tomada 800w	04	unidade
155	Tomada 800w	04	unidade
156	Tomada 800w	04	unidade
157	Tomada 800w	04	unidade
158	Tomada 800w	04	unidade
159	Tomada 800w	04	unidade
160	Tomada 800w	04	unidade
161	Tomada 800w	04	unidade
162	Tomada 800w	04	unidade
163	Tomada 800w	04	unidade
164	Tomada 800w	04	unidade
165	Tomada 800w	04	unidade
166	Tomada 800w	04	unidade
167	Tomada 800w	04	unidade
168	Tomada 800w	04	unidade
169	Tomada 800w	04	unidade
170	Tomada 800w	04	unidade
171	Tomada 800w	04	unidade
172	Tomada 800w	04	unidade
173	Tomada 800w	04	unidade
174	Tomada 800w	04	unidade
175	Tomada 800w	04	unidade
176	Tomada 800w	04	unidade
177	Tomada 800w	04	unidade
178	Tomada 800w	04	unidade
179	Tomada 800w	04	unidade
180	Tomada 800w	04	unidade
181	Tomada 800w	04	unidade
182	Tomada 800w	04	unidade
183	Tomada 800w	04	unidade
184	Tomada 800w	04	unidade
185	Tomada 800w	04	unidade
186	Tomada 800w	04	unidade
187	Tomada 800w	04	unidade
188	Tomada 800w	04	unidade
189	Tomada 800w	04	unidade
190	Tomada 800w	04	unidade
191	Tomada 800w	04	unidade
192	Tomada 800w	04	unidade
193	Tomada 800w	04	unidade
194	Tomada 800w	04	unidade
195	Tomada 800w	04	unidade
196	Tomada 800w	04	unidade
197	Tomada 800w	04	unidade
198	Tomada 800w	04	unidade
199	Tomada 800w	04	unidade
200	Tomada 800w	04	unidade
201	Tomada 800w	04	unidade
202	Tomada 800w	04	unidade
203	Tomada 800w	04	unidade
204	Tomada 800w	04	unidade
205	Tomada 800w	04	unidade
206	Tomada 800w	04	unidade
207	Tomada 800w	04	unidade
208	Tomada 800w	04	unidade
209	Tomada 800w	04	unidade
210	Tomada 800w	04	unidade
211	Tomada 800w	04	unidade
212	Tomada 800w	04	unidade
213	Tomada 800w	04	unidade
214	Tomada 800w	04	unidade
215	Tomada 800w	04	unidade
216	Tomada 800w	04	unidade
217	Tomada 800w	04	unidade
218	Tomada 800w	04	unidade
219	Tomada 800w	04	unidade
220	Tomada 800w	04	unidade
221	Tomada 800w	04	unidade
222	Tomada 800w	04	unidade
223	Tomada 800w	04	unidade
224	Tomada 800w	04	unidade
225	Tomada 800w	04	unidade
226	Tomada 800w	04	unidade
227	Tomada 800w	04	unidade
228	Tomada 800w	04	unidade
229	Tomada 800w	04	unidade
230	Tomada 800w	04	unidade
231	Tomada 800w	04	unidade
232	Tomada 800w	04	unidade
233	Tomada 800w	04	unidade
234	Tomada 800w	04	unidade
235	Tomada 800w	04	unidade
236	Tomada 800w	04	unidade
237	Tomada 800w	04	unidade
238	Tomada 800w	04	unidade
239	Tomada 800w	04	unidade
240	Tomada 800w	04	unidade
241	Tomada 800w	04	unidade
242	Tomada 800w	04	unidade
243	Tomada 800w	04	unidade
244	Tomada 800w	04	unidade
245	Tomada 800w	04	unidade
246	Tomada 800w	04	unidade
247	Tomada 800w	04	unidade
248	Tomada 800w	04	unidade
249	Tomada 800w	04	unidade
250	Tomada 800w	04	unidade
251	Tomada 800w	04	unidade
252	Tomada 800w	04	unidade
253	Tomada 800w	04	unidade
254	Tomada 800w	04	unidade
255	Tomada 800w	04	unidade
256	Tomada 800w	04	unidade
257	Tomada 800w	04	unidade
258	Tomada 800w	04	unidade
259	Tomada 800w	04	unidade
260	Tomada 800w	04	unidade
261	Tomada 800w	04	unidade
262	Tomada 800w	04	unidade
263	Tomada 800w	04	unidade
264	Tomada 800w	04	unidade
265	Tomada 800w	04	unidade
266	Tomada 800w	04	unidade
267	Tomada 800w	04	unidade
268	Tomada 800w	04	unidade
269	Tomada 800w	04	unidade
270	Tomada 800w	04	unidade
271	Tomada 800w	04	unidade
272	Tomada 800w	04	unidade
273	Tomada 800w	04	unidade
274	Tomada 800w	04	unidade
275	Tomada 800w	04	unidade
276	Tomada 800w	04	unidade
277	Tomada 800w	04	unidade
278	Tomada 800w	04	unidade
279	Tomada 800w	04	unidade
280	Tomada 800w	04	unidade
281	Tomada 800w	04	unidade
282	Tomada 800w	04	unidade
283	Tomada 800w	04	unidade
284	Tomada 800w	04	unidade
285	Tomada 800w	04	unidade
286	Tomada 800w	04	unidade
287	Tomada 800w	04	unidade
288	Tomada 800w	04	unidade
289	Tomada 800w	04	unidade
290	Tomada 800w	04	unidade
291	Tomada 800w	04	unidade
292	Tomada 800w	04	unidade
293	Tomada 800w	04	unidade
294	Tomada 800w	04	unidade
295	Tomada 800w	04	unidade
296	Tomada 800w	04	unidade
297	Tomada 800w	04	unidade
298	Tomada 800w	04	unidade
299	Tomada 800w	04	unidade
300	Tomada 800w	04	unidade
301	Tomada 800w	04	unidade
302	Tomada 800w	04	unidade
303	Tomada 800w	04	unidade
304	Tomada 800w	04	unidade
305	Tomada 800w	04	unidade
306	Tomada 800w	04	unidade
307	Tomada 800w	04	unidade
308	Tomada 800w	04	unidade
309	Tomada 800w	04	unidade
310	Tomada 800w	04	unidade
311	Tomada 800w	04	unidade
312	Tomada 800w	04	unidade
313	Tomada 800w	04	unidade
314	Tomada 800w	04	unidade
315	Tomada 800w	04	unidade
316	Tomada 800w	04	unidade
317	Tomada 800w	04	unidade
318	Tomada 800w	04	unidade
319	Tomada 800w	04	unidade
320	Tomada 800w	04	unidade
321	Tomada 800w	04	unidade
322	Tomada 800w	04	unidade
323	Tomada 800w	04	unidade
324	Tomada 800w	04	unidade
325	Tomada 800w	04	unidade
326	Tomada 800w	04	unidade
327	Tomada 800w		