Laudo Técnico da Avaliação dos Equipamentos de Ar Condicionado

Tribunal de Contas do Estado do RS

SRSL – 28-11-2024

O seguinte laudo técnico de vistoria foi elaborado para a avaliação do desempenho e funcionamento dos equipamentos de ar condicionado do Serviço Regional de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado – Rua dos Andradas, 42/301, Centro – Sant'Ana do Livramento-RS. Esse laudo apresenta a inspeção do sistema de refrigeração dos equipamentos de patrimônio n°s: 001193170 e 001193171.


Foi diagnosticado o não aquecimento e resfriamento dos aparelhos em virtude da falta de rendimento do compressor, dado seu tempo de vida útil ou modo de conservação,

Os equipamentos são antigos (adquiridos em 29/01/2008) o que dificulta encontrar peças de reposição e quanto ao compressor, esse modelo (R22) não é mais fabricado e possui prazo para sair do mercado pela contaminação ao meio ambiente.

Descrição dos Equipamentos:


001193170 ar condicionado York 24.000btus, tipo Split, quente/frio



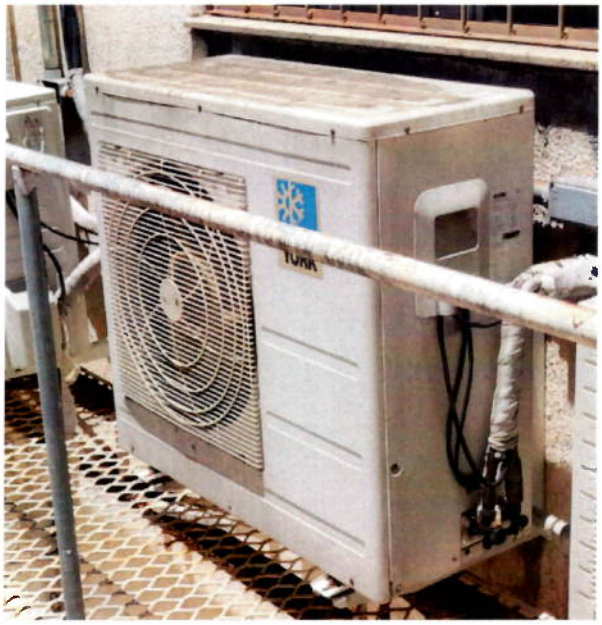

001193171 ar condicionado York 24.000btus, tipo Split, quente/frio



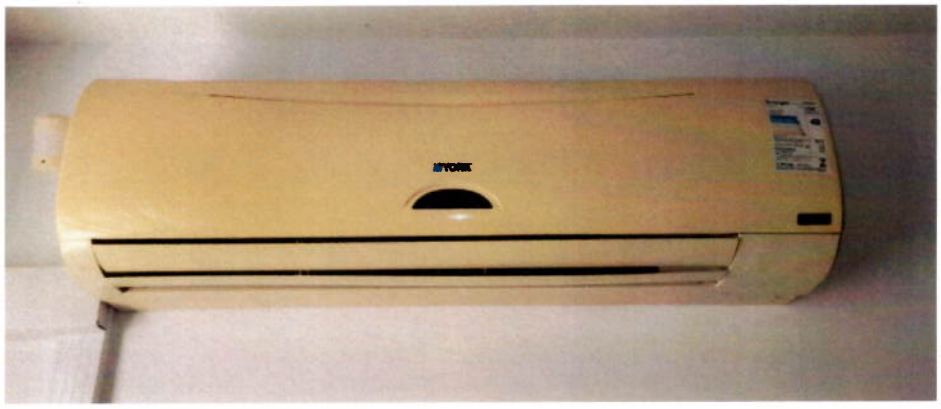

LUIS ALBERTO MARTINEZ DO NASCIMENTO. Rua Vitelio Garapina, n° 66. Santana do Livramento-RS. CEP 97574-370 Tel (55) 3242-4632 Cel (55) 98411-2035 - CNPJ 16.723.094/0001-67.



Luiz Alberto Martinez do Nascimento