



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

Pregão Eletrônico: Nº 15/2025

Objeto: Aquisição de Cadeiras para Escritório

Empresa Licitante: Meta X Indústria e Comércio Ltda

Data da Avaliação: 08 de dezembro de 2025

1. ADMISSIBILIDADE (Fase Administrativa)

Critérios eliminatórios iniciais conforme Item 8.12 do Edital e Item 22.5 do Termo de Referência.

Requisito	Status
1.1 Amostra entregue dentro do prazo estabelecido (até 04/12/2025)?	(x) Sim () Não
1.2 Amostra entregue no local correto (Rua Venâncio Aires, 1611)?	(x) Sim () Não
1.3 O produto é novo e de primeiro uso?	(x) Sim () Não
1.4 Marca e Modelo conferem com a Proposta Comercial e Catálogo?	(x) Sim () Não

2. AVALIAÇÃO DO ITEM 01: POLTRONA FIXA (INTERLOCUTOR)

2.1 Tabela de Medições (Conferência com Trena/Paquímetro)

Medidas baseadas nas Especificações Técnicas do Anexo I do TR.

Ponto de Medição	Exigido no Edital	Medida Encontrada	Resultado
Espessura Espuma (Assento)	Mínimo 6,0 cm (60mm)	6,0 cm	(x) Atende () Não Atende
Espessura Espuma (Encosto)	Mínimo 6,0 cm (60mm)	6,0 cm	(x) Atende () Não Atende
Diâmetro do Tubo (Estrutura)	2,54 cm (1 polegada)	2,55 cm	(x) Atende () Não Atende
Altura Total (Chão ao topo)	Aprox. 90,0 cm	94,0 cm	(x) Atende () Não Atende
Largura Total	Aprox. 63,0 cm	60,0 cm	() Atende (x) Não Atende
Profundidade Total	Aprox. 59,5 cm	64,0 cm	(x) Atende () Não Atende

2.2 Verificação Visual e de Materiais

Item	Especificação Exigida	Situação
Base	Tipo "S" (Balanço) contínua com sapatas de proteção?	(x) Sim () Não
Revestimento	Couro sintético ou natural na cor AZUL MARINHO?	(x) Sim () Não
Acabamento	Possui carenagem (capa plástica) atrás do encosto e embaixo do assento?	(x) Sim () Não
Braços	Fixos, alma interna em aço, revestidos em PU macio (<i>integral skin</i>)?	(x) Sim () Não
Pintura	Eletrostática a pó (preto liso semi-brilho)?	(x) Sim () Não

Observação Item 01: Estofamento apresentou enrugamento visível e falhas de acabamento na tapeçaria.

3. AVALIAÇÃO DO ITEM 02: POLTRONA GIRATÓRIA (PRESIDENTE)

3.1 Tabela de Medições (Conferência com Trena/Paquímetro)

Medidas baseadas nas Especificações Técnicas do Anexo I do TR.

Ponto de Medição	Exigido no Edital	Medida Encontrada	Resultado
Espessura Espuma (Encosto)	Mínimo 7,5 cm (75mm)	8,0 cm	(x) Atende () Não Atende
Espessura Espuma (Assento)	Mínimo 6,0 cm (60mm)	6,0 cm	(x) Atende () Não Atende
Altura do Encosto (só as costas)	Aprox. 61,5 cm	61,0 cm	(x) Atende () Não Atende
Tamanho da Roda (Diâmetro)	Mínimo 5,0 cm (50mm)	5,0 cm	(x) Atende () Não Atende
Curso do Braço (Sobe/Desce)	Mínimo 8,5 cm	7,0 cm	() Atende (x) Não Atende
Largura Total	Aprox. 70,0 cm	73,0 cm	(x) Atende () Não Atende
Profundidade Total	Aprox. 70,0 cm	69,0 cm	(x) Atende () Não Atende



3.2 Verificação Funcional e Mecanismos

Item	Especificação Exigida	Situação
Base	Giratória com 5 hastas de aço com capa (polaina) em polipropileno?	(x) Sim () Não
Braços	Possuem regulagem de Altura e Largura funcionais?	() Sim (X) Não
Encosto	Possui regulagem de Altura por catraca automática (sem botão) com mím. 12 posições?	(x) Sim () Não
Reclinação	Sistema SRE (<i>Back System</i>) com inclinação e trava em várias posições ?	() Sim (x) Não
Pistão (Assento)	A gás com capa telescópica funcionando suavemente?	(x) Sim () Não
Revestimento	Couro sintético ou natural na cor AZUL MARINHO ?	(x) Sim () Não
Acabamento	Carenagem (capa plástica) no encosto e assento?	(x) Sim () Não
Rodas	Material em PU ou silicone (anti-risco e antirruído)?	(x) Sim () Não

Observação Item 02: Braços apresentaram instabilidade ("frouxos") e ruídos. Mecanismo de reclinação inoperante (inclina apenas para frente).

4. AVALIAÇÃO SENSORIAL E DE ACABAMENTO (Geral)

Critérios de qualidade previstos no Item 22.5.b do Termo de Referência.

Critério	Avaliação (Sim/Não)	Observações (Se houver falha)
Conforto (Densidade)	A espuma suporta o peso sem deformar excessivamente?	
Acabamento Visual	Peças sem rebarbas, riscos na pintura ou costuras tortas?	FALHA: Enrugamento no Item 1.
Estabilidade	Cadeira firme, sem "jogos" ou instabilidade na base?	FALHA: Braços frouxos no Item 2.
Ruídos	Mecanismos silenciosos ao operar?	FALHA: Ruido nos braços do Item 2.

5. CONCLUSÃO DA COMISSÃO

Com base nas medições e verificações técnicas acima, declaramos que a amostra apresentada:

() **APROVADA / ATENDE:** A amostra cumpre todas as exigências do Edital e Termo de Referência.

(x) **REPROVADA / NÃO ATENDE:** A amostra não cumpre as especificações exigidas.

Justificativa Técnica da Reprovação:

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA REPROVAÇÃO:

Amostras **REPROVADAS** por desconformidade com as Especificações Técnicas (Anexo I do Termo de Referência) e descumprimento dos Critérios de Qualidade (Item 22.5 do TR), conforme detalhado a seguir:

ITEM 01 (Poltrona Fixa):

- Inconsistência Dimensional:** A largura total aferida foi de **60,0 cm**, inferior aos "Aprox. 63,0 cm" exigidos no Anexo I (diferença de 3,0 cm).
- Defeito de Acabamento:** O estofamento apresentou enrugamento visível e falhas de tensionamento na tapeçaria, descumprindo o critério de qualidade previsto no Item 22.5.b.IV do TR.

ITEM 02 (Poltrona Giratória Presidente):

- Inconsistência Dimensional (Braços):** O curso de regulagem de altura dos braços aferido foi de apenas **7,0 cm**, inferior ao **mínimo de 8,5 cm** exigido expressamente nas especificações técnicas.
- Falha Funcional Grave (Ergonomia):** O produto não possui o Sistema de Reclinação do Encosto (SRE) exigido. O mecanismo apresentado permite apenas inclinação frontal, falhando em proporcionar o ajuste ergonômico de reclinação para trás.
- Vício de Qualidade:** Braços frouxos e barulhentos.



REGISTRO FOTOGRÁFICO: Declara-se que este laudo é acompanhado de Relatório Fotográfico (Anexo), contendo imagens das medições realizadas, servindo como prova material da análise.

Cruz Alta/RS, 08 de dezembro de 2025.

João Carlos V. Baggio
JOÃO CARLOS OLIVEIRA BAGGIO
Agente de Contratação / Pregoeiro

Viviani Mendes
VIVIANI GRACIELI DO NASCIMENTO MENDES
Equipe de Apoio

Rafael Garaffa Mendes
RAFAEL GARAFFA MENDES
Equipe de Apoio




ANEXO
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOS DA AVALIAÇÃO DO ITEM 01: POLTRONA FIXA (INTERLOCUTOR)
Amostra apresentada para o Item 01 (Poltrona Fixa).



LARGURA TOTAL


FALHA DIMENSIONAL: Largura total aferida de 60,0 cm. O Edital exige aprox. 63,0 cm.

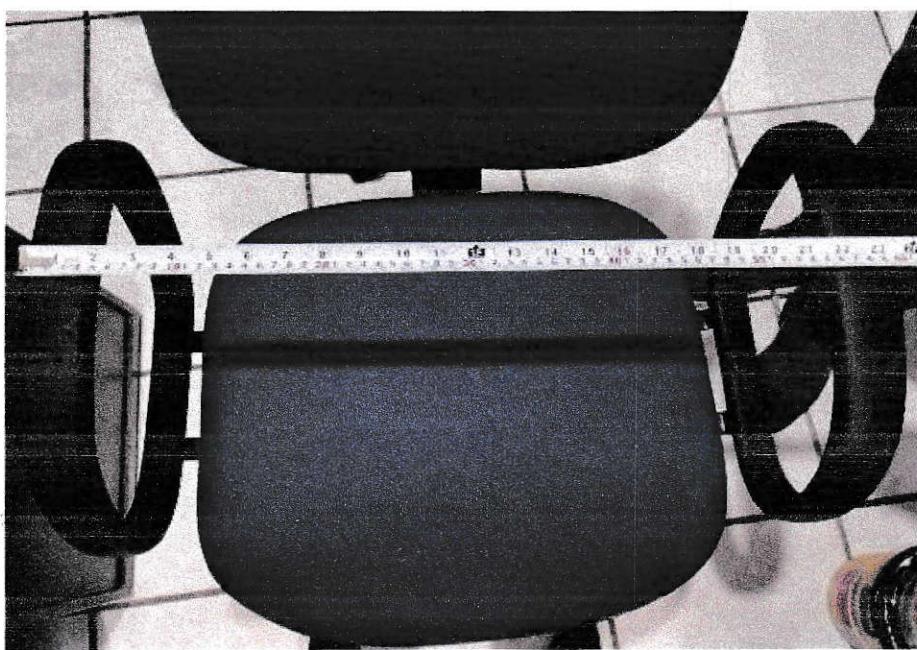




ENRUGAMENTO NO ESTOFAMENTO:

FALHA DE ACABAMENTO: Estofamento apresentando enrugamento excessivo e falha de tensão na costura.

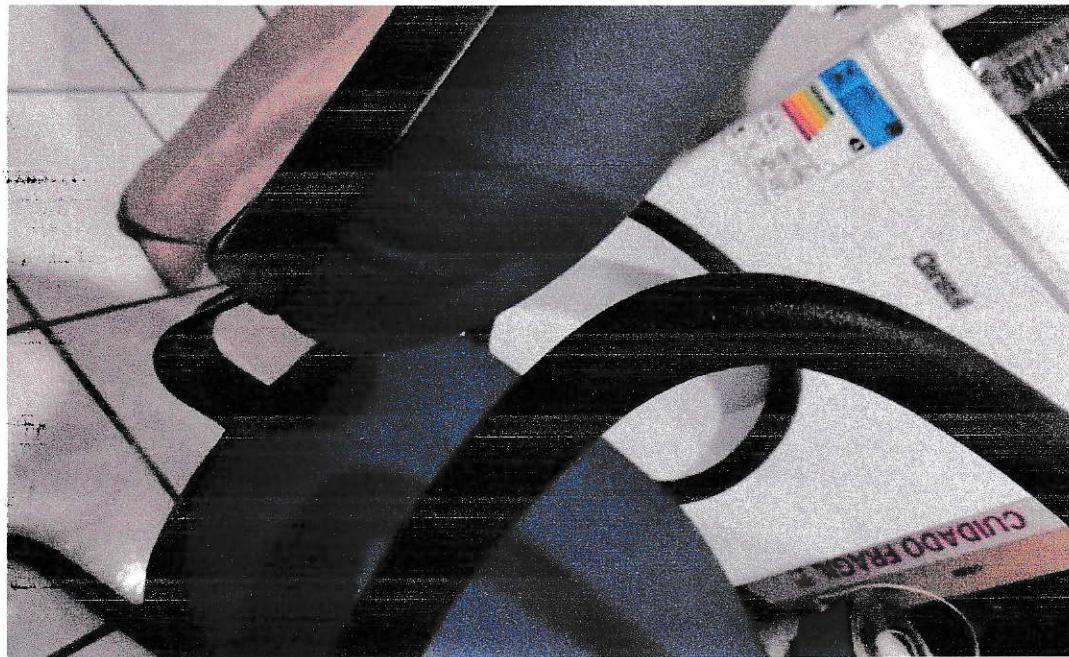

FOTOS DA AVALIAÇÃO DO ITEM 02: POLTRONA GIRATÓRIA (PRESIDENTE)

Amostra apresentada para o Item 02 (Poltrona Giratória Presidente).

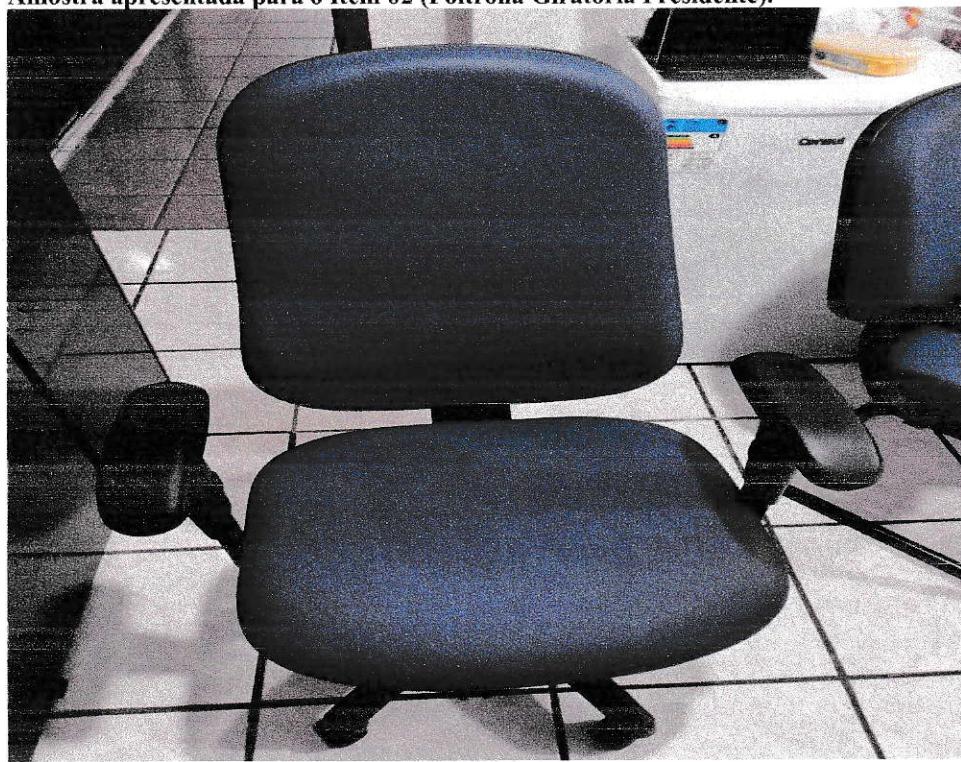

Av. Venâncio Aires 1611 – Fone (55) 3322 7819 – Cruz Alta|RS

<https://www.camaracruzalta.rs.gov.br>

@camaracruzalta

INCONSISTÊNCIA DIMENSIONAL (CURSO DOS BRAÇOS)

FALHA DE MECANISMO: Curso de regulagem do braço aferido em 7,0 cm (76cm - 69cm). O Edital exige curso mínimo de 8,5 cm

FOTO 1



FOTO 2




FALHA FUNCIONAL/ERGONOMIA: Produto não apresenta mecanismo de reclinão do encosto (SRE) funcional. O encosto permanece em ângulo reto/frontal, sem permitir o relaxamento para trás exigido no TR.

FOTO 1



FOTO 2

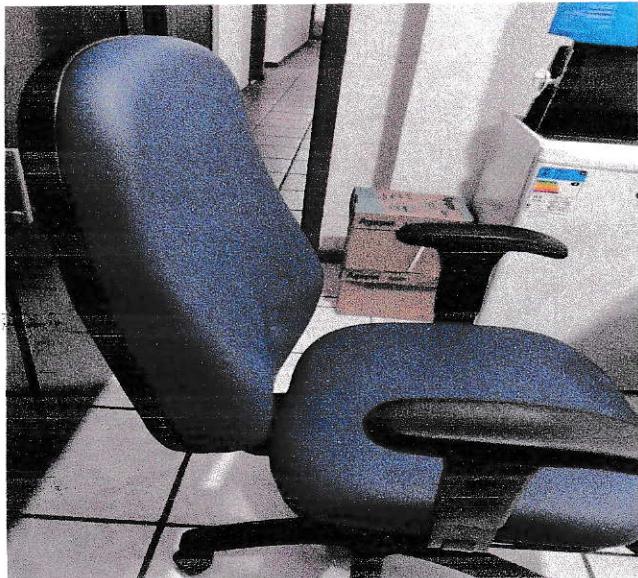

Cruz Alta/RS, 08 de dezembro de 2025.

João Carlos Oliveira Baggio
JOÃO CARLOS OLIVEIRA BAGGIO
Agente de Contratação / Pregoeiro

Viviani Gracieli Mendes
VIVIANI GRACIELI DO NASCIMENTO MENDES
Equipe de Apoio

Rafael Garaffa Mendes
RAFAEL GARAFFA MENDES
Equipe de Apoio