

P.M.O.C.

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

Cliente: Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul

Endereço: Praça Marechal Deodoro, 101, Centro, Porto Alegre - RS

Contrato nº: 41/2023

Período: 10/2023 à 10/2024



Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratado

Carteira: RS159180 **Profissional:** MAURICIO FERNANDES BARBOSA DE CARVALHO **E-mail:** mauricio@quadclima.com.br
RNP: 2206811057 **Título:** Engenheiro Mecânico
Empresa: QUADRANTE SOLUÇÕES LTDA **Nr.Reg.:** 171735

Contratante

Nome: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS **E-mail:** tatiana.pelizan@al.rs.gov.br
Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO 101 **Telefone:** 51321012720 **CPF/CNPJ:** 88.243.688/0001-81
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro.:** CENTRO **CEP:** 90010300 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS **CPF/CNPJ:** 88243688000181
Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA MARECHAL DEODORO 101 **CEP:** 90010300 **UF:** RS
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro:** CENTRO
Finalidade: PÚBLICO **Vlr Contrato(R\$):** 785.809,56 **Honorários(R\$):**
Data Início: 25/08/2023 **Prev.Fim:** 30/09/2024 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Elaboração	Sist. de Refrig. e Ar Cond.- Plano de Oper. Manut. e Contr	1.233,00	TR
Execução	Sist. de Refrig. e Ar Cond.- Plano de Oper. Manut. e Contr	1.233,00	TR

ART registrada (paga) no CREA-RS em 19/09/2023

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	MAURICIO FERNANDES BARBOSA DE CARVALHO	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



Contratado

Nr.Carteira: RS159180 **Profissional:** MAURICIO FERNANDES BARBOSA DE CARVALHO **E-mail:** mauricio@quadclima.com.br
Nr.RNP: 2206811057 **Título:** Engenheiro Mecânico
Empresa: QUADRANTE SOLUÇÕES LTDA **Nr.Reg.:** 171735

Contratante

Nome: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS **E-mail:** tatiana.pelizan@al.rs.gov.br
Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO 101 **Telefone:** 51321012720 **CPF/CNPJ:** 88.243.688/0001-81
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro:** CENTRO **CEP:** 90010300 **UF:** RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Contrato 41/2023 - Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva, Operação, Controle e Assistência EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO QUE COMPÕEM OS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEUS PRÉDIOS ANEXOS: PALÁCIO FARROUPILHA (BLOCO A - TORRE, BLOCO B - PLENÁRIO, BLOCO C - VESTÍBULO NOBRE, BLOCO D - ESPLANADA, BLOCO E - TEATRO DANTE BARONE), EDIFÍCIO ANEXO, EDIFÍCIO SOLAR DOS CÂMARA, EDIFÍCIO MEMORIAL DO LEGISLATIVO, ESTACIONAMENTO RIACHUELO, ESTACIONAMENTO JOÃO MANUEL, ESPAÇO NA EXPOINTER E GALPÃO CRIOULO TOTALIZANDO A ÁREA DE 24.091,00 M2;
EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE: 01 (UM) TECNÓLOGO, UM ELETROMECCÂNICO, 04 (QUATRO) MEIO OFICIAIS E 02 AUXILIARES;
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF, COM CAPACIDADE DE 1.644 HP (1.233 TR), COMPOSTO DE:
02 (DUAS) CONDENSADORAS HITACHI RAS 10 FSN5B;
02 (DUAS) CONDENSADORAS HITACHI RAS 20 FSN5B;
31 (TRINTA E UMA) EVAPORADORAS HITACHI DE 1.5 HP;
04 (QUATRO) EVAPORADORAS HITACHI DE 2,5 HP;
01 (UMA) EVAPORADORA HITACHI DE 2,0 HP;
02 (DUAS) CONDENSADORAS MIDEA MV5-X30W/V2DN1 (24TR) 30HP;
12 (DOZE) EVAPORADORAS MIDEA TIPO PISO DE 5HP;
15 (QUINZE) UNIDADES CONDENSADORAS HI-EFFICIENCY LG DE 20 HP *RUN200LTE4;
14 (QUATORZE) UNIDADES CONDENSADORAS HEAT RECOVERY DE 20 HP *RUM200BTE5;
04 (QUATRO) UNIDADES CONDENSADORAS HEAT RECOVERY DE 12 HP *RUM120BTE5;
02 (DUAS) UNIDADES CONDENSADORAS HEAT RECOVERY DE 14 HP *RUM140BTE5;
01 (UMA) UNIDADES CONDENSADORAS HEAT RECOVERY DE 16 HP *RUM160BTE5;
01 (UMA) UNIDADES CONDENSADORAS HEAT RECOVERY DE 18 HP *RUM180BTE5;
13 (TREZE) UNIDADES CONDENSADORAS HEAT RECOVERY DE 22 HP *RUM220BTE5;
12 (DOZE) UNIDADES CONDENSADORAS HEAT RECOVERY DE 24 HP *RUM240BTE5;
10 (DEZ) UNIDADES CONDENSADORAS HEAT RECOVERY DE 26 HP *RUM260BTE5;
03 (TRÊS) HR UNIT LG (RECUPERADORA DE CALOR) - MODELO.: PRHR023
01 (UMA) UNIDADES HR UNIT LG (RECUPERADORA DE CALOR) - MODELO.: PRHR033
07 (SETE) UNIDADES HR UNIT LG (RECUPERADORA DE CALOR) - MODELO.: PRHR043
07 (SETE) UNIDADES HR UNIT LG (RECUPERADORA DE CALOR) - MODELO.: PRHR063
12 (DOZE) UNIDADES HR UNIT LG (RECUPERADORA DE CALOR) - MODELO.: PRHR083
01 (UMA) UNIDADE MÓDULO AC MANAGER PLUS LG PARA GERENCIAMENTO DA AUTOMAÇÃO - MODELO PQCSSA21E0
03 (TRÊS) UNIDADES MÓDULO DE AUTOMAÇÃO ACP IV BACNET
08 (OITO) VENTILADOR DE RENOVAÇÃO DE AR ECO-V LG 500 m³/h - MODELO LZ-H050GBA4.
13 (TREZE) VENTILADOR DE RENOVAÇÃO DE AR ECO-V LG 1000 m³/h - MODELO LZ-H100GBA4.
04 (QUATRO) UNIDADES AIR HANDLER AHU 12 HP - MODELO BAE100VD01;
09 (NOVE) UNIDADES AIR HANDLER AHU 10 HP - MODELO BAE080VD01;
01 (UMA) UNIDADES AIR HANDLER AHU 16 HP - MODELO BAE125VD01;

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima Profissional	De acordo Contratante
-------------------------------------	---	---

1 – Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes:

Nome / Edifício / Entidade Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul			
Endereço Marechal Deodoro, 101			Contrato 41/2023
Bairro Centro	Cidade Porto Alegre	UF RS	CEP 90010-300
Telefone (51) 3210-1014		Fax	

2 – Identificação do (x) Proprietário () Locatário () Preposto

Nome / Razão Social Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul	
Endereço Praça Marechal Deodoro, 101, Centro, Porto Alegre, RS	CNPJ 88.243.688/0001-81

3 – Identificação do Responsável Técnico:

Nome / Razão Social Maurício B. de Carvalho	CNPJ 10.220.163/0001-33
Endereço Av. Cristóvão Colombo, 2948, sala 306	Telefone (51) 3086-4312
Endereço eletrônico manutencaoalrs@quadclima.com.br / manutencao@quadclima.com.br	FAX
Registro no Conselho de Classe RS159180	ART nº 12771215

4 – Equipamentos e ambientes

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kbtu/h]	Observação
1	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-01-8E	220V	DISTRIB. ÁGUA	9.000 btu	
2	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-02-90	220V	DISTRIB. ÁGUA	15.000 btu	
3	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-03-91	220V	REFEITÓRIO	15.000 btu	
4	ARNU28GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-04-83	220V	CENTRAL DO CAFÉ	28.000 btu	
5	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-05-8F	220V	REFEITÓRIO FENIX	15.000 btu	
6	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-06-84	220V	REFEITÓRIO LIMPEZA WB	15.000 btu	
7	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-07-8D	220V	ADM. LIMPEZA	9.000 btu	
8	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-08-85	220V	VESTIÁRIO LIMPEZA	9.000 btu	
9	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-09-87	220V	ARQUIVO MEZANINO	15.000 btu	
10	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-10-86	220V	ARQUIVO MEZANINO	15.000 btu	
11	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-11-89	220V	ARQUIVO MEZANINO	15.000 btu	
12	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-12-88	220V	ARQUIVO MEZANINO	15.000 btu	
13	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-13-8A	220V	PROJEÇÃO ARQUIVO	15.000 btu	
14	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-14-8B	220V	ADM. PREDIAL	18.000 btu	
15	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	SSF-K74-15-8C	220V	REFEITÓRIO PREDIAL	15.000 btu	
16	ARUN120BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-SSPF-01	220V	AQUARIO 1 TÉRREO	12.00 HP	
17	ARUN120BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-SSPF-02	220V	AQUARIO 1 TÉRREO	12.00HP	
18	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-01	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
19	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-02	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
20	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-03	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
21	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-04	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
22	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-05	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
23	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-06	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
24	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-07	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
25	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-08	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
26	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-09	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
27	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-10	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
28	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-11	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
29	1815458	EVAP. VRF	AIRSIDE	VENT/INS	PL-AHU-12	220 V	PLENARIO - AL	144.000 BTU	
34	ARNU140BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-PL-01	220 V	AQUARIO 1 TERREO	14.00 HP	
35	ARNU140BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-PL-02	220 V	AQUARIO 1 TERRAÇO	14.00 HP	
36	ARNU140BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-PL-03	220 V	AQUARIO 1 TERRAÇO	14.00 HP	
37	ARNU140BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-PL-04	220 V	AQUARIO 1 TERRAÇO	14.00 HP	
38	ARNU140BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-PL-05	220 V	AQUARIO 1 TERRAÇO	14.00 HP	
39	ARNU140BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-PL-06	220 V	AQUARIO 1 TERRAÇO	14.00 HP	
40	ARNU220BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-PL-07	220 V	AQUARIO 1 TERRAÇO	22.00 HP	
41	ARNU220BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-PL-08	220 V	AQUARIO 1 TERRAÇO	22.00 HP	
44	ARNU220BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-PLB-03	220 V	AQUARIO 1 TERRAÇO	22.00 HP	
48	ARNU12GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-01-47	220V	SAL.SUP.COM.CULTURA	12.000 btu	
49	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-02-48	220V	SAL.VISUAL.RED.SOCIAIS	15.000btu	
50	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-03-49	220V	CORREDOR.COM.SOCIAL	9.000btu	
51	ARNU12GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-04-4A	220V	ADM.COM.SOCIAL	12.000btu	
52	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-05-4B	220V	CORREDOR.COM.SOCIAL	9.000btu	
53	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-06-4C	220V	SAL.REUNIÃO.COM.SOC	9.000btu	
54	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-31-4D	220V	AGÊNCIA.DE.NOTÍCIAS	28.000btu	
55	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-09-4E	220V	DIR. DE JORNALISMO	9.000btu	
56	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-10-4F	220V	FOTOGRAFIA	9.000btu	
57	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-11-50	220V	FOTOGRAFIA	9.000btu	
58	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-12-51	220V	CORREDOR.COM.SOCIAL	9.000btu	
59	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-13-52	220V	DIR.DE PUBLICIDADE	9.000btu	
60	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-14-53	220V	COZINHA	9.000btu	
61	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-15-54	220V	CORREDOR TÉRREO	9.000btu	
62	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-16-55	220V	DIV.DE GRAV.EVENTOS	15.000btu	
63	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-17-56	220V	DIV.DE GRAV.EVENTOS	15.000btu	
64	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-18-57	220V	SUP.LEGISL.CORREDOR	28.000btu	
65	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-29-58	220V	CONSULT.LEGISLATIVA	9.000btu	
66	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-28-5B	220V	CONSULT.LEGISLATIVA	9.000 btu	
67	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-30-59	220V	CONTROLE.LEGISLATVO	24.000btu	
68	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-32-5A	220V	CONTROLE.LEGISLATVO	24.000btu	
69	ARNU28GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-27-5C	220V	SAL.SUPERINTENDENTE	28.000btu	
70	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-43-5D	220V	DIR.LEGISLATIVO	15.000btu	
71	ARNU24GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-33-5E	220V	DIR.LEGISLATIVO	24.000btu	
72	ARNU18GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-19-5F	220V	SAL.IMPRESA PP	18.000btu	
73	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-20-60	220V	CORREDOR TÉRREO	18.000btu	
74	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-21-61	220V	SAL.IMPRESA PDT	15.000btu	
75	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-22-62	220V	SAL.IMPRESA PMDB	15.000btu	
76	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-34-63	220V	SAL.IMPRESA PTB	15.000btu	
77	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-35-64	220V	COM.TEMPORARIA	15.000btu	
78	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-37-65	220V	SONORIZAÇÃO	15.000btu	
79	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-36-66	220V	CORREDOR TÉRREO	18.000btu	
80	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-23-67	220V	SAL.JOSÉ BONIFACIO	15.000btu	
81	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-24-68	220V	SAL.JOSÉ BONIFACIO	15.000btu	
82	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-43-69	220V	BANCADA DO PODEMOS	9.000btu	
83	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-25-6A	220V	BANCADA DO PODEMOS	18.000btu	
84	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-26-6B	220V	TAQUIGAFRIA	15.000btu	
85	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-38-6C	220V	GAB.ASC.estratégico	15.000btu	
86	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-39-6D	220V	TAQUIGAFRIA	28.000btu	
87	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-41-6E	220V	TAQUIGAFRIA	28.000btu	
88	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-08-5E	220V	DAL	24.000 btu	
89	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-07-70	220V	DAL	15.000btu	
90	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-40-71	220V	DAL	28.000btu	
91	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-42-72	220V	DAL	24.000btu	
92	ARUN240BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-TPF-01	220V	AQUARIO 1 TÉRREO	24.00 HP	
93	ARUN240BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-TPF-02	220V	AQUARIO 1 TÉRREO	24.00 HP	
94	ARUN240BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-TPF-03	220V	AQUARIO 1 TÉRREO	24.00 HP	
95	ARUN120BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-TPF-04	220V	AQUARIO 1 TÉRREO	12.00 HP	
96	ARNU12GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-04-25	220V	SAL.SOLIDARIEDADE	12.000 btu	

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kBtu/h]	Observação
97	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-01-26	220V	FORUM.DEMOCRAT.	9.000 btu	
98	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-02-27	220V	SAL.SOLIDARIEDADE	9.000 btu	
99	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-03-28	220V	SAL.SOLIDARIEDADE	9.000 btu	
100	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-05-29	220V	SAL.SOLIDARIEDADE	9.000 btu	
101	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-06-2A	220V	SAL.SOLIDARIEDADE	9.000 btu	
102	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-07-2B	220V	POL.MONITORAMENT	15.000 btu	
103	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-10-2C	220V	DIREITOS HUMANOS	15.000 btu	
104	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-11-2D	220V	DIREITOS HUMANOS	9.000 btu	
105	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-12-2E	220V	DIREITOS HUMANOS	15.000 btu	
106	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-13-2F	220V	DIREITOS HUMANOS	9.000 btu	
107	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-14-30	220V	DIREITOS HUMANOS	9.000 btu	
108	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-15-31	220V	DIREITOS HUMANOS	9.000 btu	
109	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-16-32	220V	CORD.FORUM.DEMOC	18.000 btu	
110	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-17-33	220V	POL.MONITORAMENT	9.000 btu	
111	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-08-34	220V	CORREDOR TÉRREO	15.000 btu	
112	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-09-35	220V	CORREDOR TÉRREO	15.000 btu	
113	ARNU12GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-18-36	220V	SAL.OUVIDORIA	12.000 btu	
114	ARNU12GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-19-37	220V	COMISS.TEMPORARIA	12.000 btu	
115	ARNU12GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-20-38	220V	COMISS.TEMPORARIA	12.000 btu	
116	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-21-39	220V	DEF.CONSUMIDOR	15.000 btu	
117	ARNU36GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-34-73	220V	CORREDOR JARDIM	36.000 btu	
118	ARNU36GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-35-74	220V	CORREDOR JARDIM	36.000 btu	
119	ARNU28GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-22-3B	220V	FORUM.DEMOCRAT.	28.000 btu	
120	ARNU28GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-23-3C	220V	FORUM.DEMOCRAT.	28.000 btu	
121	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-24-3D	220V	FORUM.DEMOCRAT.	28.000 btu	
122	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-25-3E	220V	FORUM.DEMOCRAT.	28.000 btu	
123	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-26-3F	220V	FORUM.DEMOCRAT.	28.000 btu	
124	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-27-40	220V	CORREDOR TÉRREO	28.000 btu	
125	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-28-41	220V	CORREDOR TÉRREO	28.000 btu	
126	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-29-42	220V	CORREDOR TÉRREO	28.000 btu	
127	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-31-43	220V	CORREDOR TÉRREO	18.000 btu	
128	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-30-44	220V	CORREDOR TÉRREO	18.000 btu	
129	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-32-45	220V	POLICIA LEGISLATIVA	9.000 btu	
130	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFT-K74-33-46	220V	POLICIA LEGISLATIVA	9.000 btu	
131	ARUN240BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-TPF02-01	220V	TERRAÇO 5°	24.00 HP	
132	ARUN240BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-TPF02-02	220V	TERRAÇO 5°	24.00 HP	
133	ARUN220BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-TPF02-03	220V	TERRAÇO 5°	22.00 HP	
134	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-01-7A	220V	ESP. MUNICIPALISTA	15.000 btu	
135	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-02-79	220V	ESP. MUNICIPALISTA	15.000 btu	
136	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-03-78	220V	ESP. MUNICIPALISTA	9.000 btu	
137	ARNU12GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-04-77	220V	PROC.DA MULHER	12.000 btu	
138	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-05-76	220V	PROC.DA MULHER	24.000 btu	
139	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-06-75	220V	CAPELA	24.000 btu	
140	ARNU36GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-07-7B	220V	HALL DE ENTRADA	36.000 btu	
141	ARNU36GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-08-7C	220V	HALL DE ENTRADA	36.000 btu	
142	ARNU36GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-09-7D	220V	HALL DE ENTRADA	36.000 btu	
143	ARNU36GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-10-7E	220V	HALL DE ENTRADA	36.000 btu	
144	ARNU36GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-11-7E	220V	HALL DE ENTRADA	36.000 btu	
145	ARNU36GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PFE-K74-12-80	220V	HALL DE ENTRADA	36.000 btu	
146	ARUN240BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-TPF03-01	220V	AQUARIO 2 TÊREO	24.00 HP	
147	ARUN120BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-TPF03-01	220V	AQUARIO 2 TÊREO	12.00 HP	
148	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-01-01	220V	APOIO TEATRO	9.000 btu	
149	ARNU36GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-02-02	220V	CAFETERIA	36.000 btu	
150	ARNU36GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-03-03	220V	CAFETERIA	36.000 btu	
151	ARNU18GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-04-04	220V	CAFETERIA	18.000 btu	
152	ARNU48GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-05-05	220V	CORREDOR	48.000 btu	
153	ARNU48GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-06-06	220V	CORREDOR	48.000 btu	
154	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-07-07	220V	ADM. TEATRO	15.000 btu	
155	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-08-08	220V	BANCADA PPS	24.000 btu	
156	ARNU12GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-11-08	220V	BANCADA PPS	12.000 btu	
157	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-09-09	220V	BANCADA PSDB	9.000 btu	
158	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-12-0C	220V	BANCADA PSDB	15.000 btu	
159	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-10-0A	220V	BANCADA PT	18.000 btu	
160	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-13-0D	220V	BANCADA PT	9.000 btu	
161	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-14-0E	220V	BANCADA PT	9.000 btu	
162	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-15-0F	220V	CORREDOR	9.000 btu	
163	ARNU48GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-16-11	220V	CORREDOR	48.000 btu	
164	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-17-12	220V	CORREDOR	18.000 btu	
165	ARNU12GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-18-13	220V	CORREDOR	12.000 btu	
166	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-19-14	220V	BANCADA PSDB	15.000 btu	
167	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-20-15	220V	BANCADA PSDB	15.000 btu	
168	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-21-16	220V	BANCADA PSDB	15.000 btu	
169	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-22-17	220V	BANCADA PSB	15.000 btu	
170	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-23-18	220V	BANCADA PSB	15.000 btu	
171	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-24-19	220V	BANCADA PSDB	9.000 btu	
172	ARNU12GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-25-20	220V	BANCADA PSB	12.000 btu	
173	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-26-21	220V	BANCADA PSB	15.000 btu	
174	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-27-22	220V	RECEP. 1°	15.000 btu	
175	ARNU48GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-28-23	220V	CORREDOR	48.000 btu	
176	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-K74-29-24	220V	SAL. JC TERLERA	15.000 btu	
177	ARNU96GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-AHU-81	220V	SAL. JULIO DE CASTILHOS	96.000 btu	
178	ARNU96GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	PF1*-AHU-82	220V	SAL. JULIO DE CASTILHOS	96.000 btu	
179	ARUN240BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-P1F-01	220V	TERRAÇO 5°	24.00 HP	
180	ARUN240BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-P1F-02	220V	TERRAÇO 5°	24.00 HP	
181	ARUN240BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-P1F-03	220V	TERRAÇO 5°	24.00 HP	
182	ARUN240BTE5	COND	LG	MULTIV V	UC-P1F-04	220V	TERRAÇO 5°	24.00 HP	
183	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-01-D8	220V	ASC.PRESIDÊNCIA	9.000 btu	

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kBtu/h]	Observação
184	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-02-D9	220V	ASC.PRESIDÊNCIA	9.000 btu	
185	ARNU24GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-03-DA	220V	ASC.PRESIDÊNCIA	24.000 btu	
186	ARNU09GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-04-DB	220V	ASC.PRESIDÊNCIA	9.000 btu	
187	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-05-DC	220V	SEC.MESA	24.000 btu	
188	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-06-DD	220V	CERIMONIAL	15.000 btu	
189	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-07-DE	220V	CERIMONIAL	28.000 btu	
190	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-08-DF	220V	GAB.MILITAR	18.000 btu	
191	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-09-E0	220V	POLICIA	9.000 btu	
192	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-10-E1	220V	SALA.CAFÉ	15.000 btu	
193	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-11-E2	220V	SAF	15.000 btu	
194	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-12-E3	220V	SAF	15.000 btu	
195	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-13-E4	220V	SAF	18.000 btu	
196	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-14-E5	220V	SAF	9.000 btu	
197	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-15-E6	220V	1°SECRETARIA	15.000 btu	
198	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-16-E7	220V	1°SECRETARIA	15.000 btu	
199	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-17-E8	220V	1°SECRETARIA	15.000 btu	
200	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-18-E9	220V	APOIO 1°SECRETAR	9.000 btu	
201	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-19-EA	220V	JOSÉ GORSK	28.000 btu	
202	ARNU28GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-20-EB	220V	JOSÉ GORSK	28.000 btu	
203	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-21-EC	220V	CORREDOR	24.000 btu	
204	ARNU24GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-22-ED	220V	CORREDOR	24.000 btu	
205	ARNU18GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-23-EE	220V	CORREDOR	18.000 btu	
206	ARNU18GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-24-EF	220V	CORREDOR	18.000 btu	
207	ARNU18GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-25-F0	220V	CORREDOR	18.000 btu	
208	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-26-F1	220V	CORREDOR	18.000 btu	
209	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-27-F2	220V	GAB.PRESIDÊNCIA	24.000 btu	
210	ARNU12GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-28-F3	220V	CHEF.GAB.PRESID.	12.000 btu	
211	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-29-F4	220V	COPINHA	9.000 btu	
212	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-30-F5	220V	SALA.GOV	24.000 btu	
213	ARNU18GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-31-F6	220V	RECEP.SUP.GERAL	18.000 btu	
214	ARNU09GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-32-F7	220V	CORREDOR LESTE	9.000 btu	
215	ARNU24GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-33-F8	220V	SUPER. GERAL	24.000 btu	
216	ARNU36GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-34-F9	220V	RECEP. PRESID.	36.000 btu	
217	ARNU36GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-35-FA	220V	SAL.DOS ESPELH.	36.000 btu	
218	ARNU36GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-36-FB	220V	SAL.DOS ESPELH.	36.000 btu	
219	ARNU36GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	2A-K74-37-FC	220V	SAL.DOS ESPELH.	36.000 btu	
220	ARUN200BT5	COND	LG	MULTIV V	UC-2PF-01	220V	TERRAÇO 5°	20.00 HP	
221	ARUN200BT5	COND	LG	MULTIV V	UC-2PF-02	220V	TERRAÇO 5°	20.00 HP	
222	ARUN200BT5	COND	LG	MULTIV V	UC-2PF-03	220V	TERRAÇO 5°	20.00 HP	
223	ARUN220BT5	COND	LG	MULTIV V	UC-2PF-04	220V	TERRAÇO 5°	22.00 HP	
224	39408	SPLIT	Elgin	High Wall	39408	220V	Dep. Eduardo Loureiro 5°	9000 btu	
225	36631	SPLIT	Samsung	High Wall	766796	220V	Cozinha (Polícia) Garag	18000 btu	
226	778902	SPLIT	Philco	High Wall	778902	220V	MONITORAMENTO da Polícia(Térreo)	12000 btu	
227	-	SPLIT	Carrier	High Wall	XC9WQF-	220V	MONITORAMENTO da Polícia(Térreo)	9000 btu	
228	778903	SPLIT	PHILCO	High Wall	775003	220V	Guarita (Principal)	18000 btu	
229	-	SPLIT	Philco	High Wall	PH12QF	220V	Guarita (Riachuelo)	12000 btu	
230	-	SPLIT	Philco	High Wall	PH12W-	220V	Guarita(Duque de Caxias)	12000 btu	
231	41154	SPLIT	Elgin	High Wall	763529	220V	Guarita (João Manoel)	12000 btu	
232	778901	SPLIT	Phico	High Wall	-778901	220V	Depos. Araujo	24000 btu	
233	41683	SPLIT	Carrier	High Wall	CT36QF	220V	1° Tv CPD (Exibição)	36000 btu	
234	38481	SPLIT	Carrier	High Wall	773484	220V	1° Tv CPD (Exibição)	18000 btu	
235	39017	SPLIT	Samsung	High Wall	765914	220V	Oficina Quadrante	18000 btu	
236	32102	ACJ	Elgin	Janela	762609	220V	Oficina Quadrante	18000 btu	
237	35867	ACJ	Consul	Janela	762941	220V	Vestário Masc.	12000 btu	
238	-	SPLIT	Carrier	CASSETTE	769980-	220V	Sala de Pintura MONTENGE	36000 btu	
239	-	ACJ	Consul	Janela	ABN12QF-	220V	Vestário MONTENGE	12000 btu	
240	MDV-D140DLN1	EVAP. VRF	MIDEA	PISO-TETO	VN-PT-01	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	
241	MDV-D140DLN1	EVAP. VRF	MIDEA	PISO-TETO	VN-PT-02	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	
242	MDV-D140DLN1	EVAP. VRF	MIDEA	PISO-TETO	VN-PT-03	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	
243	MDV-D140DLN1	EVAP. VRF	MIDEA	PISO TETO	VN-PT-04	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	
244	MDV-D140DLN1	EVAP VRF	MIDEA	PISO TETO	VN-PT-05	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	
245	MDV-D140DLN1	EVAP VRF	MIDEA	PISO TETO	VN-PT-06	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	
246	MDV-D140DLN1	EVAP VRF	MIDEA	PISO TETO	VN-PT-07	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	INOPERANTE DEVIDO A OBRAS
247	MDV-D140DLN1	EVAP VRF	MIDEA	PISO TETO	VN-PT-08	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	INOPERANTE DEVIDO A OBRAS
248	MDV-D140DLN1	EVAP VRF	MIDEA	PISO TETO	VN-PT-09	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	INOPERANTE DEVIDO A OBRAS
249	MDV-D140DLN1	EVAP VRF	MIDEA	PISO TETO	VN-PT-10	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	INOPERANTE DEVIDO A OBRAS
250	MDV-D140DLN1	EVAP VRF	MIDEA	PISO TETO	VN-PT-11	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	INOPERANTE DEVIDO A OBRAS
251	MDV-D140DLN1	EVAP VRF	MIDEA	PISO TETO	VN-PT-12	220V	VESTÍBULO NOBRE	5,00	INOPERANTE DEVIDO A OBRAS
252	MV5-X20W/V2DN1	COND. VRF	MIDEA	V5-X HORZ.	UC-VN-01	220V	JARDIM TÉRREO	20,00	INOPERANTE DEVIDO A OBRAS
253	MV5-X10W/V2DN1	COND. VRF	MIDEA	V5-X HORZ.	UC-VN-02	220V	JARDIM TÉRREO	10,00	INOPERANTE DEVIDO A OBRAS
254	MV5-X20W/V2DN1	COND. VRF	MIDEA	V5-X HORZ.	UC-VN-03	220V	JARDIM TÉRREO	20,00	
255	MV5-X10W/V2DN1	COND. VRF	MIDEA	V5-X HORZ.	UC-VN-04	220V	JARDIM TÉRREO	10,00	
256	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	1201-K74-01-1D	220V	GABINETE 1201	1,50	
257	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	1201-K74-02-1E	220V	GABINETE 1201	1,50	
258	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	1201-K74-03-1F	220V	GABINETE 1201	1,50	
259	ARNU15GTQA4	EVAP. VRF	LG	K7 4 VIAS	1201-K74-04-20	220V	GABINETE 1201	1,50	
260	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1201-K74-05-21	220V	GABINETE 1201	1,50	
261	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1202-K74-01-17	220V	GABINETE 1202	1,50	
262	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1202-K74-02-18	220V	GABINETE 1202	1,50	
263	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1202-K74-03-19	220V	GABINETE 1202	1,50	
264	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1202-K74-04-1A	220V	GABINETE 1202	1,50	
265	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1202-K74-05-1B	220V	GABINETE 1202	1,50	
266	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1203-K74-01-27	220V	GABINETE 1203	1,50	
267	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1203-K74-02-28	220V	GABINETE 1203	1,50	
268	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1203-K74-03-29	220V	GABINETE 1203	1,50	
269	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1203-K74-04-2A	220V	GABINETE 1203	1,50	

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kBtu/h]	Observação
270	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1203-K74-05-2B	220V	GABINETE 1203	1,50	
271	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1204-K74-01-22	220V	GABINETE 1204	1,50	
272	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1204-K74-02-23	220V	GABINETE 1204	1,50	
273	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1204-K74-03-24	220V	GABINETE 1204	1,50	
274	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1204-K74-04-25	220V	GABINETE 1204	1,50	
275	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1204-K74-05-26	220V	GABINETE 1204	1,50	
276	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	12C2-K74-01-1C	220V	12º CORREDOR 02	1,50	
277	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	12EL-K74-01-15	220V	12º ELEVADOR PRINCIPAL	1,50	
278	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	12EL-K74-02-16	220V	12º ELEVADOR FUNDOS	1,50	
279	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1205-K74-01-10	220V	GABINETE 1205	1,50	
280	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1205-K74-02-11	220V	GABINETE 1205	1,50	
281	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1205-K74-03-12	220V	GABINETE 1205	1,50	
282	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1205-K74-04-13	220V	GABINETE 1205	1,50	
283	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1205-K74-05-14	220V	GABINETE 1205	1,50	
284	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1206-K74-01-0B	220V	GABINETE 1206	1,50	
285	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1206-K74-02-0C	220V	GABINETE 1206	1,50	
286	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1206-K74-03-0D	220V	GABINETE 1206	1,50	
287	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1206-K74-04-0E	220V	GABINETE 1206	1,50	
288	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1206-K74-05-0F	220V	GABINETE 1206	15,00	
289	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1207-K74-01-05	220V	GABINETE 1207	15,00	
290	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1207-K74-02-06	220V	GABINETE 1207	1,50	
291	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1207-K74-03-07	220V	GABINETE 1207	1,50	
292	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1207-K74-04-08	220V	GABINETE 1207	1,50	
293	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1207-K74-05-09	220V	GABINETE 1207	1,50	
294	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1208-K74-01-00	220V	GABINETE 1208	1,50	
295	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1208-K74-02-01	220V	GABINETE 1208	1,50	
296	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1208-K74-03-02	220V	GABINETE 1208	1,50	
297	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1208-K74-04-03	220V	GABINETE 1208	1,50	
298	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1208-K74-05-04	220V	GABINETE 1208	1,50	
299	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	12C1-K74-01-0A	220V	12º CORREDOR 01	1,50	
300	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-12-01	220V	COBERTURA	20,00	
301	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-12-02	220V	COBERTURA	20,00	
302	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-12-03	220V	COBERTURA	20,00	
303	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1101-K74-01-4A	220V	GABINETE 1101	1,50	
304	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1101-K74-02-4B	220V	GABINETE 1101	1,50	
305	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1101-K74-03-4C	220V	GABINETE 1101	1,50	
306	ARNU15GTQA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	K7 4 VIAS	1101-K74-04-4D	220V	GABINETE 1101	1,50	
307	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1101-K74-05-4E	220V	GABINETE 1101	15,00	
308	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1102-K74-01-45	220V	GABINETE 1102	15,00	
309	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1102-K74-02-46	220V	GABINETE 1102	1,50	
310	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1102-K74-03-47	220V	GABINETE 1102	1,50	
311	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1102-K74-04-48	220V	GABINETE 1102	1,50	
312	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1102-K74-05-49	220V	GABINETE 1102	1,50	
313	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1103-K74-01-56	220V	GABINETE 1103	1,50	
314	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1103-K74-02-57	220V	GABINETE 1103	1,50	
315	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1103-K74-03-58	220V	GABINETE 1103	1,50	
316	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1103-K74-04-59	220V	GABINETE 1103	1,50	
317	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1103-K74-05-5A	220V	GABINETE 1103	1,50	
318	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1104-K74-01-51	220V	GABINETE 1104	1,50	
319	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1104-K74-02-52	220V	GABINETE 1104	1,50	
320	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1104-K74-03-53	220V	GABINETE 1104	1,50	
321	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1104-K74-04-54	220V	GABINETE 1104	1,50	
322	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1104-K74-05-55	220V	GABINETE 1104	1,50	
323	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	11C2-K74-01-4F	220V	11º CORREDOR 02	1,50	
324	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1105-K74-01-3D	220V	GABINETE 1105	1,50	
325	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1105-K74-02-3E	220V	GABINETE 1105	15,00	
326	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1105-K74-03-3F	220V	GABINETE 1105	1,50	
327	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1105-K74-04-41	220V	GABINETE 1105	15,00	
328	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1105-K74-05-42	220V	GABINETE 1105	1,50	
329	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1106-K74-01-38	220V	GABINETE 1106	1,50	
330	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1106-K74-02-39	220V	GABINETE 1106	1,50	
331	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1106-K74-03-3A	220V	GABINETE 1106	1,50	
332	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1106-K74-04-3B	220V	GABINETE 1106	1,50	
333	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1106-K74-05-3C	220V	GABINETE 1106	1,50	
334	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1107-K74-01-32	220V	GABINETE 1107	1,50	
335	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1107-K74-02-33	220V	GABINETE 1107	1,50	
336	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1107-K74-03-34	220V	GABINETE 1107	1,50	
337	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1107-K74-04-35	220V	GABINETE 1107	1,50	
338	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1107-K74-05-36	220V	GABINETE 1107	1,50	
339	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1108-K74-01-2C	220V	GABINETE 1108	1,50	
340	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1108-K74-02-2D	220V	GABINETE 1108	1,50	
341	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1108-K74-03-2E	220V	GABINETE 1108	1,50	
342	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1108-K74-04-2F	220V	GABINETE 1108	1,50	
343	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1108-K74-05-31	220V	GABINETE 1108	1,50	
344	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	11EL-K74-01-43	220V	11º ELEVADOR PRINCIPAL	1,50	
345	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	11EL-K74-02-44	220V	11º ELEVADOR FUNDOS	1,50	
346	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	11C1-K74-01-37	220V	11º PAVTO	1,50	
347	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-11-01	220V	COBERTURA	20,00	
348	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-11-02	220V	COBERTURA	20,00	
349	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-11-03	220V	COBERTURA	20,00	
350	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1001-K74-01-79	220V	GABINETE 1001	1,50	
351	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1001-K74-02-7A	220V	GABINETE 1001	1,50	
352	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1001-K74-03-7B	220V	GABINETE 1001	1,50	
353	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1001-K74-04-7C	220V	GABINETE 1001	1,50	
354	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1001-K74-05-7D	220V	GABINETE 1001	1,50	
355	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1002-K74-01-74	220V	GABINETE 1002	1,50	
356	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1002-K74-02-75	220V	GABINETE 1002	1,50	

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kBtu/h]	Observação
357	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1002-K74-03-76	220V	GABINETE 1002	1,50	
358	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1002-K74-04-77	220V	GABINETE 1002	1,50	
359	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1002-K74-05-78	220V	GABINETE 1002	1,50	
360	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1003-K74-01-85	220V	GABINETE 1003	1,50	
361	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1003-K74-02-86	220V	GABINETE 1003	1,50	
362	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1003-K74-03-87	220V	GABINETE 1003	1,50	
363	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1003-K74-04-88	220V	GABINETE 1003	1,50	
364	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1003-K74-05-89	220V	GABINETE 1003	1,50	
365	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1004-K74-01-7F	220V	GABINETE 1004	1,50	
366	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1004-K74-02-81	220V	GABINETE 1004	1,50	
367	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1004-K74-03-82	220V	GABINETE 1004	1,50	
368	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1004-K74-04-83	220V	GABINETE 1004	1,50	
369	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1004-K74-05-84	220V	GABINETE 1004	1,50	
370	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1005-K74-01-6C	220V	GABINETE 1005	1,50	
371	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1005-K74-02-6D	220V	GABINETE 1005	1,50	
372	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1005-K74-03-6E	220V	GABINETE 1005	1,50	
373	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1005-K74-04-6F	220V	GABINETE 1005	1,50	
374	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1005-K74-05-71	220V	GABINETE 1005	1,50	
375	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1006-K74-01-67	220V	GABINETE 1006	1,50	
376	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1006-K74-02-68	220V	GABINETE 1006	1,50	
377	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1006-K74-03-69	220V	GABINETE 1006	1,50	
378	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1006-K74-04-6A	220V	GABINETE 1006	1,50	
379	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1006-K74-05-6B	220V	GABINETE 1006	1,50	
380	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1007-K74-01-61	220V	GABINETE 1007	1,50	
381	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1007-K74-02-62	220V	GABINETE 1007	1,50	
382	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1007-K74-03-63	220V	GABINETE 1007	1,50	
383	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1007-K74-04-64	220V	GABINETE 1007	1,50	
384	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1007-K74-05-65	220V	GABINETE 1007	1,50	
385	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1008-K74-01-5B	220V	GABINETE 1008	1,50	
386	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1008-K74-02-5C	220V	GABINETE 1008	1,50	
387	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1008-K74-03-5D	220V	GABINETE 1008	1,50	
388	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1008-K74-04-5E	220V	GABINETE 1008	1,50	
389	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	1008-K74-05-5F	220V	GABINETE 1008	1,50	
390	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	10C2-K74-01-7E	220V	10º CORREDOR 02	1,50	
391	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	10EL-K74-01-72	220V	10º ELEVADOR PRINCIPAL	1,50	
392	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	10EL-K74-01-73	220V	10º ELEVADOR FUNDOS	1,50	
393	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	10C1-K74-01-66	220V	10º CORREDOR 01	1,50	
394	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-10-01	220V	COBERTURA	20,00	
395	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-10-02	220V	COBERTURA	20,00	
396	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-10-03	220V	COBERTURA	20,00	
397	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	901-K74-01-A7	220V	GABINETE 901	1,50	
398	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	901-K74-02-A8	220V	GABINETE 901	1,50	
399	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	901-K74-03-A9	220V	GABINETE 901	1,50	
400	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	901-K74-04-AA	220V	GABINETE 901	1,50	
401	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	901-K74-05-AB	220V	GABINETE 901	1,50	
402	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	902-K74-01-A2	220V	GABINETE 902	1,50	
403	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	902-K74-02-A3	220V	GABINETE 902	1,50	
404	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	902-K74-03-A4	220V	GABINETE 902	1,50	
405	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	902-K74-04-A5	220V	GABINETE 902	1,50	
406	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	902-K74-05-A6	220V	GABINETE 902	1,50	
407	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	903-K74-01-B2	220V	GABINETE 903	1,50	
408	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	903-K74-02-B3	220V	GABINETE 903	1,50	
409	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	903-K74-03-B4	220V	GABINETE 903	1,50	
410	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	903-K74-04-B5	220V	GABINETE 903	1,50	
411	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	903-K74-05-B6	220V	GABINETE 903	1,50	
412	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	904-K74-01-AD	220V	GABINETE 904	1,50	
413	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	904-K74-02-AE	220V	GABINETE 904	1,50	
414	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	904-K74-03-AF	220V	GABINETE 904	1,50	
415	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	904-K74-04-B0	220V	GABINETE 904	1,50	
416	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	904-K74-05-B1	220V	GABINETE 904	1,50	
417	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	905-K74-01-9B	220V	GABINETE 905	1,50	
418	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	905-K74-02-9C	220V	GABINETE 905	1,50	
419	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	905-K74-03-9D	220V	GABINETE 905	1,50	
420	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	905-K74-04-9E	220V	GABINETE 905	1,50	
421	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	905-K74-05-9F	220V	GABINETE 905	1,50	
422	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	906-K74-01-96	220V	GABINETE 906	1,50	
423	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	906-K74-02-97	220V	GABINETE 906	1,50	
424	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	906-K74-03-98	220V	GABINETE 906	1,50	
425	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	906-K74-04-99	220V	GABINETE 906	1,50	
426	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	906-K74-05-9A	220V	GABINETE 906	1,50	
427	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	907-K74-01-8F	220V	GABINETE 907	1,50	
428	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	907-K74-02-91	220V	GABINETE 907	1,50	
429	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	907-K74-03-92	220V	GABINETE 907	1,50	
430	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	907-K74-04-93	220V	GABINETE 907	1,50	
431	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	907-K74-05-94	220V	GABINETE 907	1,50	
432	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	908-K74-01-8A	220V	GABINETE 908	1,50	
433	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	908-K74-02-8B	220V	GABINETE 908	1,50	
434	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	908-K74-03-8C	220V	GABINETE 908	1,50	
435	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	908-K74-04-8D	220V	GABINETE 908	1,50	
436	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	908-K74-05-8E	220V	GABINETE 908	1,50	
437	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	09C2-K74-01-AC	220V	09º CORREDOR 02	1,50	
438	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	09EL-K74-01-AA	220V	09º ELEVADOR PRINCIPAL	1,50	
439	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	09EL-K74-02-A1	220V	09º ELEVADOR FUNDOS	1,50	
440	ARNU15GTQA4	COND VRF	LG	K7 4 VIAS	09C1-K74-01-95	220V	09º CORREDOR 01	1,50	
441	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-09-01	220V	COBERTURA	20,00	
442	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-09-02	220V	COBERTURA	20,00	
443	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-09-03	220V	COBERTURA	20,00	

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kBTu/h]	Observação
444	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	801-K74-01-D5	220V	GABINETE 801	1,50	
445	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	801-K74-02-D6	220V	GABINETE 801	1,50	
446	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	801-K74-03-D7	220V	GABINETE 801	1,50	
447	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	801-K74-04-D8	220V	GABINETE 801	1,50	
448	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	801-K74-05-D9	220V	GABINETE 801	1,50	
449	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	802-K74-01-CF	220V	GABINETE 802	1,50	
450	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	802-K74-02-D1	220V	GABINETE 802	1,50	
451	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	802-K74-03-D2	220V	GABINETE 802	1,50	
452	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	802-K74-04-D3	220V	GABINETE 802	1,50	
453	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	802-K74-05-D4	220V	GABINETE 802	1,50	
454	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	803-K74-01-E7	220V	GABINETE 803	1,50	
455	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	803-K74-02-E8	220V	GABINETE 803	1,50	
456	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	803-K74-03-E9	220V	GABINETE 803	1,50	
457	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	803-K74-04-EA	220V	GABINETE 803	1,50	
458	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	803-K74-05-EB	220V	GABINETE 803	1,50	
459	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	804-K74-01-E2	220V	GABINETE 804	1,50	
460	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	804-K74-02-E3	220V	GABINETE 804	1,50	
461	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	804-K74-03-E4	220V	GABINETE 804	1,50	
462	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	804-K74-04-E5	220V	GABINETE 804	1,50	
463	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	804-K74-05-E6	220V	GABINETE 804	1,50	
464	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	805-K74-01-C8	220V	GABINETE 805	1,50	
465	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	805-K74-02-C9	220V	GABINETE 805	1,50	
466	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	805-K74-03-CA	220V	GABINETE 805	1,50	
467	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	805-K74-04-CB	220V	GABINETE 805	1,50	
468	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	805-K74-05-CC	220V	GABINETE 805	1,50	
469	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	806-K74-01-C3	220V	GABINETE 806	1,50	
470	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	806-K74-02-C4	220V	GABINETE 806	1,50	
471	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	806-K74-03-C5	220V	GABINETE 806	1,50	
472	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	806-K74-04-C6	220V	GABINETE 806	1,50	
473	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	806-K74-05-C7	220V	GABINETE 806	1,50	
474	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	807-K74-01-BC	220V	GABINETE 807	1,50	
475	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	807-K74-02-BD	220V	GABINETE 807	1,50	
476	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	807-K74-03-BE	220V	GABINETE 807	1,50	
477	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	807-K74-04-BF	220V	GABINETE 807	1,50	
478	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	807-K74-05-C1	220V	GABINETE 807	1,50	
479	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	808-K74-01-B7	220V	GABINETE 808	1,50	
480	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	808-K74-02-B8	220V	GABINETE 808	1,50	
481	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	808-K74-03-B9	220V	GABINETE 808	1,50	
482	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	808-K74-04-BA	220V	GABINETE 808	1,50	
483	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	808-K74-05-BB	220V	GABINETE 808	1,50	
484	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	08C2-K74-01-E1	220V	08º CORREDOR 02	1,50	
485	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	08EL-K74-01-CD	220V	08º ELEVADOR PRINCIPAL	1,50	
486	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	08EL-K74-02-CE	220V	08º ELEVADOR FUNDOS	1,50	
487	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	08C1-K74-01-C2	220V	08º CORREDOR 01	1,50	
488	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-08-01	220V	COBERTURA	20,00	
489	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-08-02	220V	COBERTURA	20,00	
490	ARUN200BTE4	COND VRF	LG	MULTI V IV	UC-08-03	220V	COBERTURA	20,00	
491	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	701-K74-01-B5	220V	GABINETE 701	1,00	
492	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	701-K74-02-B6	220V	GABINETE 701	1,50	
493	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	701-K74-03-B7	220V	GABINETE 701	1,25	
494	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	701-K74-04-B8	220V	GABINETE 701	1,25	
495	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	07C2-K74-01-C1	220V	07º CORREDOR 02	2,50	
496	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	702-K74-01-AE	220V	GABINETE 702	1,00	
497	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	702-K74-02-AD	220V	GABINETE 702	1,50	
498	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	702-K74-03-AF	220V	GABINETE 702	1,25	
499	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	702-K74-04-B0	220V	GABINETE 702	1,25	
500	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	703-K74-01-B9	220V	GABINETE 703	1,25	
501	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	703-K74-02-BA	220V	GABINETE 703	1,25	
502	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	703-K74-03-BB	220V	GABINETE 703	1,00	
503	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	703-K74-04-BC	220V	GABINETE 703	1,50	
504	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	704-K74-01-B1	220V	GABINETE 704	1,25	
505	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	704-K74-02-B2	220V	GABINETE 704	1,25	
506	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	704-K74-03-B3	220V	GABINETE 704	1,50	
507	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	704-K74-04-B4	220V	GABINETE 704	1,00	
508	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB1-K74-01-9E	220V	7º COORD. BANCADA Sala 706	2,00	
509	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB1-K74-02-9F	220V	7º COORD. BANCADA Sala 706	1,00	
510	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB1-K74-03-A0	220V	7º COORD. BANCADA Sala 706	1,25	
511	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB1-K74-04-A1	220V	7º COORD. BANCADA Sala 706	1,00	
512	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB1-K74-05-A2	220V	7º COORD. BANCADA Sala 706	1,50	
513	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB1-K74-06-A3	220V	7º COORD. BANCADA Sala 706	1,00	
514	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB1-K74-07-A4	220V	7º COORD. BANCADA Sala 706	1,00	
515	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB1-K74-08-A5	220V	7º COORD. BANCADA Sala 706	1,50	
516	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB1-K74-09-A6	220V	7º COORD. BANCADA Sala 706	1,00	
517	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB2-K74-01-A7	220V	7º COORD. BANCADA Sala 705	1,25	
518	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB2-K74-02-A8	220V	7º COORD. BANCADA Sala 705	1,50	
519	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB2-K74-03-A9	220V	7º COORD. BANCADA Sala 705	2,00	
520	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB2-K74-04-AA	220V	7º COORD. BANCADA Sala 705	1,25	
521	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB2-K74-05-AB	220V	7º COORD. BANCADA 02	2,00	
522	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	7CB2-K74-06-AC	220V	7º COORD. BANCADA 02	2,00	

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kBTu/h]	Observação
523	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	07C1-K74-01-BE	220V	07º CORREDOR 01	1,00	
524	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	07EL-K74-01-BF	220V	07º ELEVADOR PRINCIPAL	2,00	
525	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	07EL-K74-01-C0	220V	07º ELEVADOR FUNDOS	1,50	
526	ARUM260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-07-01	220V	TERRAÇO 5º	26,00	
527	ARUM260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-07-02	220V	TERRAÇO 5º	26,00	
528	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-01-C2	220V	STUDIO - RADIO	2,50	RETIRADO DA RECEPÇÃO E ACRESCENTADO PARA A RADIO AL
529	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-02-C3	220V	STUDIO - RADIO	1,00	
530	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-03-C4	220V	STUDIO - RÁDIO	1,00	
531	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-04-C5	220V	ALTV - ESTÚDIO RÁDIO	1,00	
532	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-05-C6	220V	ALTV - REDAÇÃO	2,00	
533	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-06-C7	220V	ALTV - REDAÇÃO	1,50	
534	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-07-C8	220V	ALTV - EXIBIÇÃO	1,50	
535	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-08-C9	220V	ALTV - ADM	1,25	
536	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-09-CA	220V	ALTV - CAMARIM	1,00	
537	ARNU07GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-10-CB	220V	ALTV - ILHA 01	0,80	
538	ARNU07GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-11-CC	220V	ALTV - ILHA 02	0,80	
539	ARNU07GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-12-CD	220V	ALTV - LIBRAS	0,80	
540	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-13-CE	220V	ALTV - ADM 2	1,50	
541	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-14-CF	220V	ALTV - VIVOS	1,00	
542	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-15-D0	220V	ALTV - SUÍTE ESTÚDIO	1,00	
543	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-16-D1	220V	ALTV - ESTÚDIO TV	1,50	
544	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-17-D2	220V	ALTV - ESTÚDIO TV	1,50	
545	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-18-D3	220V	ALTV - CENTRAL CÓPIAS	1,50	
546	ARNU07GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-19-D4	220V	ALTV - SALA TECNICA	0,80	
547	ARNU07GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ALTV-K74-20-D5	220V	ALTV - SALA EO	0,80	
548	ARUM240BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-TV-01	220V	JARDIM TÉRREO	24,00	**SAIU-ARUM260BTE5** -ENTROU- ARUM240BTE (BACKUP PLENÁRIO).
549	ARUM240BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-TV-02	220V	JARDIM TÉRREO	24,00	**SAIU-ARUM220BTE5** -ENTROU- ARUM240BTE (BACKUP PLENÁRIO).
550	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6CPT-K74-01-80	220V	06º COMUNICAÇÃO PT	2,50	
551	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6CPT-K74-02-81	220V	06º COMUNICAÇÃO PT	2,50	
552	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6TRA-K74-01-82	220V	06º TRANSPORTE	2,50	
553	ARNU28GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6ETH-K74-01-83	220V	06º ÉTICA	3,00	
554	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PTB-K74-01-84	220V	06º bancada PSD	1,25	
555	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PDT-K74-01-85	220V	06º bancada PSD	1,25	
556	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PCB-K74-01-86	220V	06º Bancada PSL	2,00	
557	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PCB-K74-02-87	220V	06º Bancada PSL	1,25	
558	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PCB-K74-03-88	220V	06º Bancada PSL	1,00	
559	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PCB-K74-04-89	220V	06º Bancada PSL	1,00	
560	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PCB-K74-05-8A	220V	06º Bancada PSL	1,00	
561	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PCB-K74-06-8B	220V	06º Bancada PSL	2,00	
562	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PSO-K74-01-8C	220V	06º PSOL	2,00	
563	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PR-K74-01-8D	220V	06º PL	2,50	
564	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PR-K74-02-8E	220V	06º PL	2,50	
565	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-01-8F	220V	06º PROCURADORIA	2,50	
566	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-02-90	220V	06º PROCURADORIA	1,25	
567	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-03-91	220V	06º PROCURADORIA	1,00	
568	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-04-92	220V	06º PROCURADORIA	2,50	
569	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-05-93	220V	06º PROCURADORIA	1,00	
570	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-06-94	220V	06º PROCURADORIA	1,25	
571	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-07-95	220V	06º PROCURADORIA	1,00	
572	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-08-96	220V	06º PROCURADORIA	1,00	
573	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-09-97	220V	06º PROCURADORIA	1,00	
574	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-10-98	220V	06º PROCURADORIA	1,25	
575	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6PRO-K74-11-99	220V	06º PROCURADORIA	1,00	
576	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	06C2-K74-01-9D	220V	06º CORREDOR 02	2,00	
577	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	06EL-K74-01-9B	220V	06º ELEVADOR PRINCIPAL	2,50	
578	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	06EL-K74-02-9C	220V	06º ELEVADOR FUNDOS	2,00	
579	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	06C1-K74-01-9A	220V	06º CORREDOR 01	2,00	
580	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	6S04-K74-01-7F	220V	06º Bancada NOVO	2,50	
581	ARUM260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-06-01	220V	TERRAÇO 5º	26,00	
582	ARUM260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-06-02	220V	TERRAÇO 5º	26,00	
583	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PRB-K74-01-55	220V	05º PRB	1,00	
584	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PRB-K74-02-56	220V	05º PRB	1,25	
585	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PRB-K74-02-57	220V	05º PRB	1,25	
586	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PRB-K74-03-58	220V	05º PRB	1,00	
587	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	504-K74-01-59	220V	GABINETE 504	1,00	
588	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	504-K74-02-5A	220V	GABINETE 504	1,00	
589	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	504-K74-03-5B	220V	GABINETE 504	2,00	
590	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	504-K74-04-5C	220V	GABINETE 504	2,00	
591	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	504-K74-05-5D	220V	GABINETE 504	1,25	
592	ARNU28GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05C1-K74-01-7A	220V	05º CORREDOR 01	3,00	
593	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PT-K74-01-5E	220V	05º SALA PT	1,00	
594	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PT-K74-02-5F	220V	05º SALA PT	1,00	
595	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PT-K74-03-60	220V	05º SALA PT	1,00	
596	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PT-K74-04-61	220V	05º SALA PT	2,00	
597	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PT-K74-05-62	220V	05º SALA PT	1,00	
598	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PT-K74-06-63	220V	05º SALA PT	1,25	
599	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PT-K74-07-64	220V	05º SALA PT	2,00	
600	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PT-K74-08-65	220V	05º SALA PT	1,25	
601	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PT-K74-09-66	220V	05º SALA PT	1,00	
602	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PP-K74-01-67	220V	05º SALA PP	1,00	
603	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PP-K74-02-68	220V	05º SALA PP	1,00	
604	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PP-K74-03-69	220V	05º SALA PP	2,00	
605	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PP-K74-04-6A	220V	05º SALA PP	2,00	
606	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PP-K74-04-6B	220V	05º SALA PP	1,50	
607	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PP-K74-04-6C	220V	05º SALA PP	1,00	

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kBTu/h]	Observação
608	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PP-K74-04-6D	220V	05° SALA PP	1,00	
609	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PP-K74-04-6E	220V	05° SALA PP	2,00	
610	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05PP-K74-04-6F	220V	05° SALA PP	1,00	
611	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PDT-K74-01-70	220V	05° SALA PDT	1,50	
612	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PDT-K74-02-71	220V	05° SALA PDT	1,50	
613	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PDT-K74-03-72	220V	05° SALA PDT	1,00	
614	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PDT-K74-04-73	220V	05° SALA PDT	1,00	
615	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PDT-K74-05-74	220V	05° SALA PDT	1,00	
616	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PDT-K74-06-75	220V	05° SALA PDT	1,00	
617	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PDT-K74-07-76	220V	05° SALA PDT	1,00	
618	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PDT-K74-08-77	220V	05° SALA PDT	1,00	
619	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PDT-K74-09-78	220V	05° SALA PDT	1,50	
620	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	5PDT-K74-10-79	220V	05° SALA PDT	1,00	
621	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05C2-K74-01-7D	220V	05° CORREDOR 02	2,00	
622	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05C2-K74-02-7E	220V	05° CORREDOR 02	1,50	
623	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05EL-K74-01-7B	220V	05° ELEVADOR PRINCIPAL	2,00	
624	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05EL-K74-02-7C	220V	05° ELEVADOR FUNDOS	1,50	
625	ARNU28GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	05C1-K74-01-7A	220V	05° CORREDOR 01	3,00	
626	ARUM260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-05-01	220V	TERRAÇO 5°	26,00	
627	ARUM260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-05-02	220V	TERRAÇO 5°	26,00	
628	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	408-K74-01-26	220V	GABINETE 408	2,00	
629	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	408-K74-02-27	220V	GABINETE 408	1,00	
630	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	408-K74-03-28	220V	GABINETE 408	1,25	
631	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	408-K74-04-29	220V	GABINETE 408	1,25	
632	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	406-K74-01-2A	220V	GABINETE 406	1,25	
633	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	406-K74-02-2B	220V	GABINETE 406	1,25	
634	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	406-K74-03-2C	220V	GABINETE 406	2,00	
635	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	406-K74-04-2D	220V	GABINETE 406	1,00	
636	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	405-K74-02-32	220V	GABINETE 405	1,50	
637	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	405-K74-03-33	220V	GABINETE 405	1,50	
638	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	407-K74-01-2E	220V	GABINETE 407	2,00	
639	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	407-K74-02-2F	220V	GABINETE 407	2,50	
640	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	407-K74-03-30	220V	GABINETE 407	2,50	
641	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	407-K74-04-31	220V	GABINETE 407	2,00	
642	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	403-K74-01-36	220V	GABINETE 403	1,50	
643	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	403-K74-02-37	220V	GABINETE 403	1,50	
644	ARNU36BGGA4.ANCBLAT	EVAP VRF	LG	BUILT IN	401-BIN-01-34	220V	SALA 401	4,00	
645	ARNU36BGGA4.ANCBLAT	EVAP VRF	LG	BUILT IN	401-BIN-02-35	220V	SALA 401	4,00	
646	ARNU28GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	04EL-K74-01-51	220V	04° ELEVADOR PRINCIPAL	3,00	
647	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	04EL-K74-02-52	220V	5° ELEVADOR FUNDOS	2,00	
648	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	410-K74-01-38	220V	SALA 410	2,00	
649	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	410-K74-02-39	220V	SALA 410	1,00	
650	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	410-K74-03-3A	220V	SALA 410	1,25	
651	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	410-K74-04-3B	220V	SALA 410	1,25	
652	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	411-K74-01-3C	220V	SALA 411	1,25	
653	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	411-K74-02-3D	220V	SALA 411	1,25	
654	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	411-K74-03-3E	220V	SALA 411	2,00	
655	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	411-K74-04-3F	220V	SALA 411	1,00	
656	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	412-K74-01-40	220V	SALA 412	1,25	
657	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	412-K74-02-41	220V	SALA 412	1,25	
658	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	412-K74-03-42	220V	SALA 412	2,00	
659	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	412-K74-04-43	220V	SALA 412	1,00	
660	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	4MRC-K74-01-44	220V	04° MERCOSUL	1,25	
661	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	4MRC-K74-02-49	220V	04° MERCOSUL	1,50	
662	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	04C2-K74-01-53	220V	04° CORREDOR 02	2,00	
663	ARNU36BGGA4.ANCBLAT	EVAP VRF	LG	BUILT IN	402-BIN-01-4C	220V	SALA 402	4,00	
664	ARNU36BGGA4.ANCBLAT	EVAP VRF	LG	BUILT IN	402-BIN-02-4D	220V	SALA 402	4,00	
665	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	04C2-K74-02-54	220V	04° CORREDOR 02	2,00	
666	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	414-K74-01-45	220V	SALA 414	1,00	
667	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	414-K74-02-46	220V	SALA 414	2,00	
668	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	414-K74-03-47	220V	SALA 414	1,25	
669	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	414-K74-04-48	220V	SALA 414	1,25	
670	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	409-K74-01-4A	220V	SALA 409	1,50	
671	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	409-K74-02-4B	220V	SALA 409	1,50	
672	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	404-K74-01-4E	220V	SALA 404	2,00	
673	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	404-K74-02-4F	220V	SALA 404	1,00	
674	ARNU28GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	04C1-K74-01-50	220V	04° CORREDOR 01	3,00	
675	PRLK096A0	EVAP VRF	LG	AHU	PLE-AHU-01-C2	220V	03° PLENARINHO	10,00	
676	PRLK096A0	EVAP VRF	LG	AHU	PLE-AHU-02-C3	220V	03° PLENARINHO	10,00	
677	ARUM260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-04-01	220V	TERRAÇO 5°	26,00	
678	ARUM260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-04-02	220V	TERRAÇO 5°	26,00	
679	ARUM200BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-04-03	220V	TERRAÇO 5°	20,00	
680	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	308-K74-01-00	220V	SALA 308	2,00	
681	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	308-K74-02-01	220V	SALA 308	1,00	
682	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	308-K74-03-02	220V	SALA 308	1,25	
683	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	308-K74-04-03	220V	SALA 308	1,25	
684	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	306-K74-01-04	220V	SALA 306	1,25	
685	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	306-K74-02-05	220V	SALA 306	1,25	
686	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	306-K74-03-06	220V	SALA 306	2,00	
687	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	306-K74-04-07	220V	SALA 306	1,00	
688	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	03C1-K74-01-22	220V	03° CORREDOR 01	2,50	
689	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	305-K74-01-0D	220V	SALA 305	1,50	
690	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	305-K74-02-0E	220V	SALA 305	1,50	
691	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	307-K74-01-08	220V	SALA 307	1,50	
692	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	307-K74-02-09	220V	SALA 307	1,00	
693	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	307-K74-03-0A	220V	SALA 307	1,25	
694	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	307-K74-04-0B	220V	SALA 307	1,25	

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kBTu/h]	Observação
695	ARNU28GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	307-K74-05-0C	220V	SALA 307	3,00	
696	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	303-K74-01-11	220V	SALA 303	1,50	
697	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	303-K74-02-12	220V	SALA 303	1,50	
698	ARNU36GBGA4.ANCBLAT	EVAP VRF	LG	BUILT IN	301-BIN-01-0F	220V	SALA 301	4,00	
699	ARNU36GBGA4.ANCBLAT	EVAP VRF	LG	BUILT IN	301-BIN-02-10	220V	SALA 301	4,00	
700	ARNU28GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	03EL-K74-01-23	220V	03º ELEVADOR PRINCIPAL	3,00	
701	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	03EL-K74-02-24	220V	03º ELEVADOR FUNDOS	2,00	
702	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	310-K74-01-13	220V	SALA 310	2,00	
703	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	310-K74-02-14	220V	SALA 310	1,00	
704	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	310-K74-03-15	220V	SALA 310	1,25	
705	ARNU12GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	310-K74-04-16	220V	SALA 310	1,25	
706	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	309-K74-01-17	220V	SALA 309	2,00	
707	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	309-K74-02-18	220V	SALA 309	2,00	
708	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	3PLE-K74-01-21	220V	03º RECEPÇÃO PLENARINHO	1,50	
709	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	313-K74-01-1F	220V	SALA 313	2,00	
710	ARNU24GTPA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	3PLE-K74-02-20	220V	03º RECEPÇÃO PLENARINHO	2,50	
711	ARNU48GBGA4.ANCBLAT	EVAP VRF	LG	BUILT IN	302-BIN-01-19	220V	SALA 302	5,00	
712	ARNU48GBGA4.ANCBLAT	EVAP VRF	LG	BUILT IN	302-BIN-02-1A	220V	SALA 302	5,00	
713	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	304-K74-01-1B	220V	SALA 304	1,50	
714	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	304-K74-02-1C	220V	SALA 304	1,50	
715	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	03C2-K74-01-25	220V	03º CORREDOR 02	2,00	
716	ARNU09GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	311-K74-01-1D	220V	SALA 311	1,00	
717	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	311-K74-02-1E	220V	SALA 311	1,50	
718	ARUM260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-03-01	220V	TERRAÇO 5º	26,00	
719	ARUM220BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-03-02	220V	TERRAÇO 5º	22,00	
720	ARUM220BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-03-03	220V	TERRAÇO 5º	22,00	
721	ARUM200BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-03-04	220V	TERRAÇO 5º	20,00	
722	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-01	220V	ANEXO 04º Área Técnica	2,00	
723	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-02-02	220V	ANEXO 04º Corredor	2,00	
724	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-03-07	220V	ANEXO 04º Arquivo	2,00	
725	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-04-06	220V	ANEXO 04º Arquivo	2,00	
726	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-05-0C	220V	ANEXO 04º Divisão de Vantagens	2,00	
727	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-06-0B	220V	ANEXO 04º Divisão de Vantagens	2,00	
728	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-07-0A	220V	ANEXO 04º Divisão de Vantagens	2,00	
729	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-08-09	220V	ANEXO 04º Divisão de Vantagens	2,00	
730	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-09-03	220V	ANEXO 04º Divisão de Vantagens	2,00	
731	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-10-10	220V	ANEXO 04º Div de folha de pagamento	2,00	
732	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-11-0D	220V	ANEXO 04º Div de folha de pagamento	2,00	
733	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-12-0F	220V	ANEXO 04º Div de folha de pagamento	2,00	
734	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-13-0F	220V	ANEXO 04º Div de folha de pagamento	2,00	
735	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-14-15	220V	ANEXO 04º Diretor	2,00	
736	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-15-04	220V	ANEXO 04º Recepção	2,00	
737	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-16-05	220V	ANEXO 04º Recepção	2,00	
738	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-17-08	220V	ANEXO 04º Médico	2,00	
739	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-18-11	220V	ANEXO 04º Divisão de Ingresso	2,00	
740	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-19-12	220V	ANEXO 04º Divisão de Ingresso	2,00	
741	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-20-13	220V	ANEXO 04º Divisão de Ingresso	2,00	
742	ARNU18GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN04-K74-21-14	220V	ANEXO 04º Divisão de Ingresso	2,00	
743	ARNU07GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-01-06	220V	ANEXO 03º Área Técnica	0,80	
744	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-02-1A	220V	ANEXO 03º Arquivo Cage	1,50	
745	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-03-1C	220V	ANEXO 03º Arquivo Cage	1,50	
746	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-04-1E	220V	ANEXO 03º DOF/ Tesouraria	1,50	
747	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-05-20	220V	ANEXO 03º Diretor DOF	1,50	
748	ARNU07GTRA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-06-21	220V	ANEXO 03º DOF/ Gestão	0,80	
749	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-07-22	220V	ANEXO 03º DOF/ Gestão	1,50	
750	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-08-19	220V	ANEXO 03º Arquivo Cage	1,50	
751	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-09-1B	220V	ANEXO 03º Cage	1,50	
752	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-10-1D	220V	ANEXO 03º DOF/ Tesouraria	1,50	
753	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-11-1F	220V	ANEXO 03º Recepção/ DOF	1,50	
754	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-12-23	220V	ANEXO 03º DOF/Execução	1,50	
755	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-13-24	220V	ANEXO 03º DOF/Execução	1,50	
756	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-14-17	220V	ANEXO 03º Corredor	1,50	
757	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-15-18	220V	ANEXO 03º Corredor	1,50	
758	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-16-26	220V	ANEXO 03º DCAP/Compras e Contatos	1,50	
759	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-17-28	220V	ANEXO 03º DCAP/Compras e Contatos	1,50	
760	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-18-2A	220V	ANEXO 03º DCAP Diretoria + Reuniões	1,50	
761	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-19-2B	220V	ANEXO 03º DCAP Diretoria + Reuniões	1,50	
762	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-20-25	220V	ANEXO 03º DCAP Compras e Contratos	1,50	
763	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-21-27	220V	ANEXO 03º DCAP Compras e Contratos	1,50	
764	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN03-K74-22-29	220V	ANEXO 03º DCAP Compras e Contratos	1,50	
765	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-01-31	220V	ANEXO 02º DTI Depósito	1,50	
766	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-02-35	220V	ANEXO 02º DTI Reunião Externa	1,50	
767	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-03-34	220V	ANEXO 02º DTI Reunião Externa	1,50	
768	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-04-3E	220V	ANEXO 02º DTI Diretoria	1,50	
769	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-05-3F	220V	ANEXO 02º DTI Diretoria	1,50	
770	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-06-44	220V	ANEXO 02º DTI Reunião Interna	1,50	

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kBTu/h]	Observação
771	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-07-43	220V	ANEXO 02º DTI Reunião Interna	1,50	
772	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-08-45	220V	ANEXO 02º DTI Telefonista	1,50	
773	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-09-46	220V	ANEXO 02º DTI Sistemas	1,50	
774	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-10-47	220V	ANEXO 02º DTI Sistemas	1,50	
775	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-11-30	220V	ANEXO 02º DTI Depósito	1,50	
776	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-12-32	220V	ANEXO 02º DTI Recepção	1,50	
777	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-13-33	220V	ANEXO 02º DTI Recepção	1,50	
778	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-14-3C	220V	ANEXO 02º DTI Corredor	1,50	
779	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-15-3D	220V	ANEXO 02º DTI Corredor	1,50	
780	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-16-49	220V	ANEXO 02º DTI Sistemas	1,50	
781	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-17-48	220V	ANEXO 02º DTI Sistemas	1,50	
782	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-18-2C	220V	ANEXO 02º Área Técnica	1,50	
783	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-19-40	220V	ANEXO 02º DTI Rede	1,50	
784	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-20-2F	220V	ANEXO 02º COPA	1,50	
785	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-21-36	220V	ANEXO 02º DTI Suporte	1,50	
786	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-22-39	220V	ANEXO 02º DTI Suporte	1,50	
787	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-23-3A	220V	ANEXO 02º DTI Suporte	1,50	
788	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-24-41	220V	ANEXO 02º DTI Rede	1,50	
789	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-25-4A	220V	ANEXO 02º DTI Sistemas	1,50	
790	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-26-4B	220V	ANEXO 02º DTI Sistemas	1,50	
791	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-27-2D	220V	ANEXO 02º DTI Técnica (descanso)	1,50	
792	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-28-37	220V	ANEXO 02º DTI Suporte	1,50	
793	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-29-38	220V	ANEXO 02º DTI Suporte	1,50	
794	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-30-3B	220V	ANEXO 02º DTI Suporte	1,50	
795	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-31-42	220V	ANEXO 02º DTI Rede	1,50	
796	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-32-4C	220V	ANEXO 02º DTI Sistemas	1,50	
797	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-33-4C	220V	ANEXO 02º DTI Sistemas	1,50	
798	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN02-K74-34-2D	220V	ANEXO 02º DTI Técnica (descanso)	1,50	
799	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-01-4E	220V	ANEXO 01º Transportes	1,50	
800	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-02-4F	220V	ANEXO 01º Transportes	1,50	
801	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-03-51	220V	ANEXO 01º Transportes	1,50	
802	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-04-50	220V	ANEXO 01º Hall entrada	1,50	
803	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-05-50	220V	ANEXO 01º Hall entrada	1,50	
804	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-06-50	220V	ANEXO 01º Corredor	1,50	
805	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-07-54	220V	ANEXO 01º Logística Recepção	1,50	
806	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-08-57	220V	ANEXO 01º Logística Diretor	1,50	
807	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-09-56	220V	ANEXO 01º Logística Diretor	1,50	
808	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-10-55	220V	ANEXO 01º Logística Diretor	1,50	
809	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-11-58	220V	ANEXO 01º Protocolo	1,50	
810	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-12-5A	220V	ANEXO 01º Protocolo	1,50	
811	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-13-59	220V	ANEXO 01º Protocolo	1,50	
812	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-14-5E	220V	ANEXO 01º Correspondência	1,50	
813	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-15-5B	220V	ANEXO 01º Protocolo	1,50	
814	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-16-50	220V	ANEXO 01º Corredor	1,50	
815	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-17-50	220V	ANEXO 01º Corredor	1,50	
816	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-18-5F	220V	ANEXO 01º Correspondência	1,50	
817	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-19-60	220V	ANEXO 01º Correspondência	1,50	
818	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-20-62	220V	ANEXO 01º Correspondência	1,50	
819	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-21-61	220V	ANEXO 01º Correspondência	1,50	
820	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-22-63	220V	ANEXO 01º Projetos e Manutenção	1,50	
821	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-23-64	220V	ANEXO 01º Projetos e Manutenção	1,50	
822	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-24-6D	220V	ANEXO 01º Almoxarifado	1,50	
823	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-25-71	220V	ANEXO 01º Almoxarifado	1,50	
824	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-26-50	220V	ANEXO 01º Corredor	1,50	
825	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-27-6D	220V	ANEXO 01º Almoxarifado	1,50	
826	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-28-6E	220V	ANEXO 01º Almoxarifado	1,50	
827	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-29-6D	220V	ANEXO 01º Almoxarifado	1,50	
828	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-30-6C	220V	ANEXO 01º Almoxarifado	1,50	
829	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-31-75	220V	ANEXO 01º Patrimônio	1,50	
830	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-32-74	220V	ANEXO 01º Patrimônio	1,50	
831	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-33-72	220V	ANEXO 01º Patrimônio	1,50	
832	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-34-73	220V	ANEXO 01º Patrimônio	1,50	
833	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-35-66	220V	ANEXO 01º Projetos e Manutenção	1,50	
834	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-36-65	220V	ANEXO 01º Projetos e Manutenção	1,50	
835	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-37-62	220V	ANEXO 01º Complementares	1,50	
836	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-38-69	220V	ANEXO 01º Complementares	1,50	
837	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-39-6B	220V	ANEXO 01º Complementares	1,50	
838	ARNU15GTQA4.ANWBLAT	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	AN01-K74-40-6A	220V	ANEXO 01º Complementares	1,50	
839	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-01-76	220V	ANEXO GRÁFICA	1,50	
840	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-02-77	220V	ANEXO GRÁFICA	1,50	
841	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-03-78	220V	ANEXO GRÁFICA	1,50	
842	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-04-79	220V	ANEXO COFRE	1,50	
843	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-05-80	220V	ANEXO ESCOLA/SALA DE AULA	1,50	
844	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-06-00	220V	ANEXO ESCOLA/SALA DE AULA	1,50	
845	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-07-01	220V	ANEXO ESCOLA/SALA DE AULA	1,50	
846	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-08-16	220V	ANEXO ESCOLA/SALA DE AULA	1,50	
847	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-09-2E	220V	ANEXO ESCOLA/SALA DE AULA	1,50	
848	ARNU48GBGA4	EVAP VRF	LG	BUILT IN	ANT-K74-10-52	220V	ANEXO ARQUIVO	5,00	
849	ARNU48GBGA4	EVAP VRF	LG	BUILT IN	ANT-K74-11-53	220V	ANEXO ARQUIVO	5,00	
850	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-12-5C	220V	ANEXO	1,50	
851	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-13-5D	220V	ANEXO QUADRANTE ESCRITÓRIO	1,50	
852	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-14-67	220V	ANEXO SALA ANACLAU	1,50	
853	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-15-70	220V	ANEXO SALA MONTENGE	1,50	

Item	Código	Equipamento	Marca	Tipo	TAG Manutenção	Tensão	Ambiente	Capacidade HP [kBtu/h]	Observação
854	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-16-6F	220V	ANEXO SALA MONTENGE	1,50	
855	ARNU48GBGA4	EVAP VRF	LG	BUILT IN	ANT-K74-17-7F	220V	ANEXO POLICIA LEGISLATIVA	5,00	
856	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-18-7B	220V	ANEXO SAÚDE	1,50	
857	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-19-7A	220V	ANEXO SAÚDE	1,50	
858	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-20-7C	220V	ANEXO SAÚDE	1,50	
859	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-21-7D	220V	ANEXO SAÚDE	1,50	
860	ARNU15GTQA4	EVAP VRF	LG	K7 4 VIAS	ANT-K74-22-7E	220V	ANEXO SAÚDE	1,50	
861	ARUN180BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-ANSS-01	220V	TERRAÇO ANEXO 3º PAV	18,00	
862	ARUN220BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-ANSS-02	220V	TERRAÇO ANEXO 3º PAV	22,00	
863	ARUN260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-AN01-01	220V	TERRAÇO ANEXO 3º PAV	26,00	
864	ARUN220BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-AN01-02	220V	TERRAÇO ANEXO 3º PAV	22,00	
865	ARUN260BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-AN02-01	220V	TERRAÇO ANEXO 3º PAV	26,00	
866	ARUN160BTE5	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-AN02-02	220V	TERRAÇO ANEXO 3º PAV	16,00	
867	ARUN200BLS4	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-AN43-01	220V	TERRAÇO ANEXO 3º PAV	20,00	
868	ARUN200BLS4	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-AN43-02	220V	COBERTURA ANEXO	20,00	
869	ARUN200BLS4	COND VRF	LG	MULTI V 5	UC-AN43-03	220V	COBERTURA ANEXO	20,00	
870	RPK1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	HW	SS-HW-01	220V	MEMORIALSUBSOLO	1,50	
871	RPK1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	HW	SS-HW-02	220V	MEMORIALSUBSOLO	1,50	
872	RPK1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	HW	SS-HW-03	220V	MEMORIALSUBSOLO	1,50	
873	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SS-CS-04	220V	MEMORIALSUBSOLO	1,50	
874	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SS-CS-05	220V	MEMORIALSUBSOLO	1,50	
875	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SS-CS-06	220V	MEMORIALSUBSOLO	1,50	
876	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SS-CS-07	220V	MEMORIALSUBSOLO	1,50	
877	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SS-CS-08	220V	MEMORIALSUBSOLO	1,50	
878	RPK1,0FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	HW	SS-HW-09	220V	MEMORIALSUBSOLO	1,00	
879	RAS10FSN5B	COND VRF	HITACHI	SET FREE	UC-SS-01	220V	MEMORIAL TERRAÇO	10,00	
880	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-01	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
881	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-02	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
882	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-03	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
883	RPC1,0FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-04	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,00	
884	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-05	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
885	RPC1,0FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-06	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,00	
886	RPC1,0FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-07	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,00	
887	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-08	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
888	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-09	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
889	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-10	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
890	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-11	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
891	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-12	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
892	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-13	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
893	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	TE-CS-14	220V	MEMORIAL TERRAÇO	1,50	
894	RAS20FSN5B	COND VRF	HITACHI	SET FREE	UC-TE-01	220V	MEMORIAL TERRAÇO	20,00	
895	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SP-CS-01	220V	MEMORIAL PV SUPERIOR	1,50	
896	RPK2,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	HW	SP-HW-02	220V	MEMORIAL PV SUPERIOR	2,50	
897	RPK2,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	HW	SP-HW-03	220V	MEMORIAL PV SUPERIOR	2,50	
898	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SP-CS-04	220V	MEMORIAL PV SUPERIOR	1,50	
899	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SP-CS-05	220V	MEMORIAL PV SUPERIOR	1,50	
900	RPC1,0FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SP-CS-05	220V	MEMORIAL PV SUPERIOR	1,50	
901	RPC1,0FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SP-CS-06	220V	MEMORIAL PV SUPERIOR	1,00	
902	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	SP-CS-07	220V	MEMORIAL PV SUPERIOR	1,00	
903	RAS10FSN5B	COND VRF	HITACHI	SET FREE	UC-SP-01	220V	MEMORIAL PV SUPERIOR	10,00	
904	RPK1,0FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	HW	MZ-HW-01	220V	MEMORIAL MEZANINO	1,00	
905	RPK1,0FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	HW	MZ-HW-02	220V	MEMORIAL MEZANINO	1,00	
906	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	K7 4 VIAS	MZ-HW-03	220V	MEMORIAL MEZANINO	1,50	
907	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	K7 4 VIAS	MZ-HW-04	220V	MEMORIAL MEZANINO	1,50	
908	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	K7 4 VIAS	MZ-HW-05	220V	MEMORIAL MEZANINO	1,50	
909	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	K7 4 VIAS	MZ-HW-06	220V	MEMORIAL MEZANINO	1,50	
910	RCI2,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	K7 4 VIAS	MZ-HW-07	220V	MEMORIAL MEZANINO	1,50	
911	RCI2,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	K7 4 VIAS	MZ-HW-08	220V	MEMORIAL MEZANINO	2,50	
912	RCI2,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	K7 4 VIAS	MZ-HW-09	220V	MEMORIAL MEZANINO	2,50	
913	RCI2,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	K7 4 VIAS	MZ-K74-10	220V	MEMORIAL MEZANINO	2,50	
914	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	MZ-CS-11	220V	MEMORIAL MEZANINO	1,50	
915	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	MZ-CS-12	220V	MEMORIAL MEZANINO	1,50	
916	RPC1,5FSN3B	EVAP VRF	HITACHI	CONSOLE	MZ-CS-13	220V	MEMORIAL MEZANINO	1,50	
917	RAS20FSN5B	COND VRF	HITACHI	SET FREE	UC-MZ-01	220V	MEMORIAL TERRAÇO	20,00	
918	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	PV03-LZ-01	220V	3º CASA MÁQUINAS		
919	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	PV04-LZ-01	220V	4º CASA MÁQUINAS		
920	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	PV05-LZ-01	220V	5º CASA MÁQUINAS		
921	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	PV06-LZ-01	220V	6º CASA MÁQUINAS		
922	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	PV07-LZ-01	220V	7º CASA MÁQUINAS		
923	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	PV08-LZ-01	220V	8º CASA MÁQUINAS		
924	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	PV09-LZ-01	220V	9º CASA MÁQUINAS		
925	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	PV10-LZ-01	220V	10º CASA MÁQUINAS		
926	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	PV11-LZ-01	220V	11º CASA MÁQUINAS		
927	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	PV12-LZ-01	220V	12º CASA MÁQUINAS		
928	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	AN03-LZ-01	220V	ANEXO 03º PAVTO		
929	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	AN02-LZ-01	220V	ANEXO 02º PAVTO		
930	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	AN01-LZ-01	220V	ANEXO 01º PAVTO		
931	LZ-H100GBA4	VENT/EXAUSTÃO	LG	REC. CALOR	ANSS-LZ-01	220V	ANEXO SUBSOLO		
932	1814223	VENT/EXAUSTÃO	AIR SIDE	AHU	TV-AHU-01	220V	SALA TECNICA TV	10HP	
933		SPLIT	PHILCO	High Wall	PAC24000QF	220V	SALA TECNICA TV	24,00	
934		SPLIT	PHILCO	High Wall	PAC18000QF	220V	EXIBIÇÃO TV	18,00	

5 – Planos de Manutenção de Controle

CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ACJ_TIPO_JANELA		
Nº	Serviços	Periodicidade
1	Medir Tensão Elétrica R-S	30,90,180,360
2	Medir Corrente Elétrica R	30,90,180,360
3	Medir Corrente Elétrica S	30,90,180,360
4	Medir temperatura do ar: Retorno	30,90,180,360
5	Medir temperatura do ar: Insuflamento	30,90,180,360
6	Verif. funcionamento das chaves seletoras	30,90,180,360
7	Limpar filtro de ar	30,90,180,360
8	Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento.	90,180,360
9	Substituir filtros danificados	180,360
10	Limpar a bandeja e a câmara de insuflamento	180,360
11	Remover o aparelho, para lavagem completa de serpentinas e gabinete.	180,360
12	Ajustar as aletas das serpentinas	180,360
13	Verif. folgas das buchas do motor do vent.	180,360

SPLIT

Nº	Serviços	Periodicidade
1	Medir Tensão elétrica R-S	Mensal
2	Medir Tensão elétrica R-T	Mensal
3	Medir Tensão elétrica S-T	Mensal
4	Medir Corrente elétrica R	Mensal
5	Medir Corrente elétrica S	Mensal
6	Medir Corrente elétrica T	Mensal
7	Medir temperatura do ar: insuflamento	Mensal
8	Medir temperatura do ar: retorno	Mensal
9	Verificar se todas as funções estão operando	Mensal
10	Verificar se não existem obstruções para a correta passagem de ar, tanto de insuflamento como de retorno.	Mensal
11	Limpar o filtro de ar	Mensal
12	Verificar estado dos filtros de ar. Substituir se necessário.	Mensal
13	Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente.	Mensal
14	Limpar a bandeja de drenagem.	Trimestral
15	Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento.	Mensal
16	Verificar/eliminar através de lixamento e pintura, eventuais focos de oxidação.	Trimestral
17	Vistoriar e corrigir se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas.	Semestral

18	Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos.	Semestral
19	Medir pressões de funcionamento: Alta	Semestral
20	Medir pressões de funcionamento: Baixa	Semestral
21	Lavar a serpentina da unidade evaporadora	Semestral
22	Lavar a Unidade Condensadora - Externa	Semestral
23	Verificar a isolação elétrica de motores e compressores	Anual

PMOC VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO

Nº	Serviços	Periodicidade
1	Medir Tensão elétrica R-S	Trimestral
2	Medir Tensão elétrica R-T	Trimestral
3	Medir Tensão elétrica S-T	Trimestral
4	Medir Corrente elétrica R	Trimestral
5	Medir Corrente elétrica S	Trimestral
6	Medir Corrente elétrica T	Trimestral
7	Verificar tensionamento e estado das correias	Mensal
8	Limpar e verificar o estado dos filtros de ar. Substituir se necessário.	Mensal
9	Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento.	Mensal
10	Engraxar rolamentos do motor e ventilador	Semestral
11	Verificar estado da lona flexível	Semestral
12	Verificar e eliminar através de lixamento e pintura, eventuais focos de oxidação	Semestral
13	Lavar o equipamento	Anual

CONDENSADORA LG MULTI V

ATIVIDADES A REALIZAR

P

1	LIMPAR EQUIPAMENTO GERAL	M
2	VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS	M
3	VERIFICAÇÃO ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES	M
4	VERIF. FUNC. DOS MOTORES DO VENTILADOR DO CONDENSADOR	M
5	VERIFICAÇÃO DE APERTO DOS SUPORTES	T
6	LIMPAR SERPENTINA DO CONDENSADOR	T
7	VERIFICAÇÃO VAZAMENTOS	T
8	REAPERTO DOS TERMINAIS DOS CABOS DE FORÇA / COMUNICAÇÃO	T
9	LIMPEZA DAS PLACAS ELETRÔNICAS	A
10	LIMPEZA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR	S
11	VERIF. DE FUNCIONAMENTO DOS SENSORES DE TEMPERATURA	A
12	VERIF. DE FUNCIONAMENTO DOS SENSORES DE PRESSÃO	A
13	VERIF. DE FUNCIONAMENTO DAS VÁLVULAS SOLENÓIDES	A
14	VERIF. DE FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA DE 4 VIAS	A
15	VERIF. DE FUNCIONAMENTO DAS VÁLVULAS DE SERVIÇO	A
16	VERIF. DE FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR	A
17	VERIF. DE AQUECEDOR DE ÓLEO	A

ATIVIDADES A REALIZAR

P



18	SUPER AQUECIMENTO FAIXA DE TRABALHO - [7~11] °C			S	
19	SUB RESFRIAMENTO FAIXA DE TRABALHO - [5~15] °C			S	
20	PRESSÃO DE ALTA - FAIXA DE TRABALHO - [abaixo de 3600] kPa			S	
21	PRESSÃO DE BAIXA - FAIXA DE TRABALHO - [700~1000] kPa			S	
22	TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA			M	
23	TEMPERATURA DE SAÍDA DO AR			M	
24	TEMPERATURA DO AMBIENTE			M	
25	Tensão (V)		ENTRADA	COMP. INVERTER	M
		R-S			
		S-T			
		R-T			
26	Corrente (A)		ENTRADA	COMP. INVERTER	M
		R			
		S			
		T			

LEGENDA

Q	QUINZENAL	S	SEMANAL
M	MENSAL	A	ANUAL
T	TRIMESTRAL	P	PERÍODO

MULTI V PLUS II a IV

EXEMPLO DE CIRCUITO FRIGORÍFICO - MULTI V PLUS II a IV

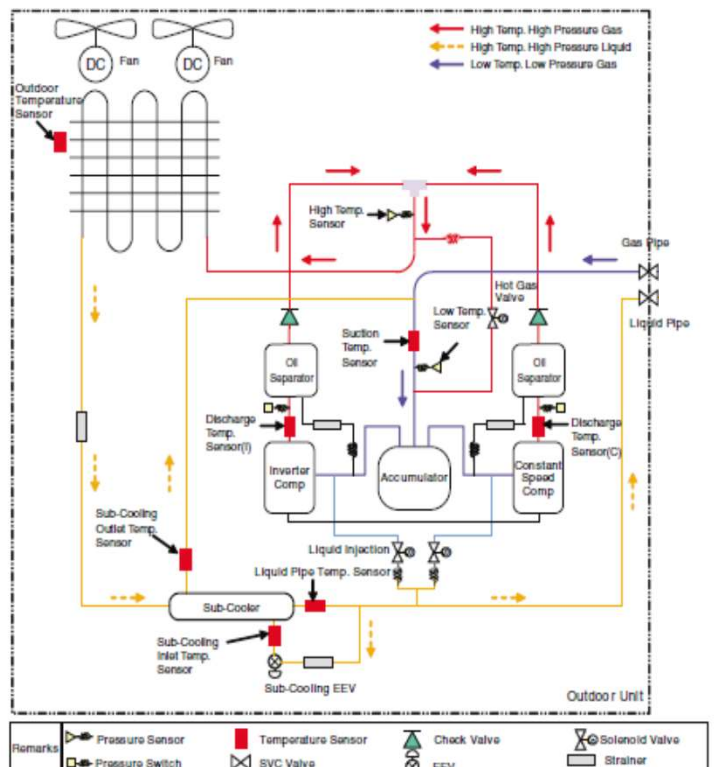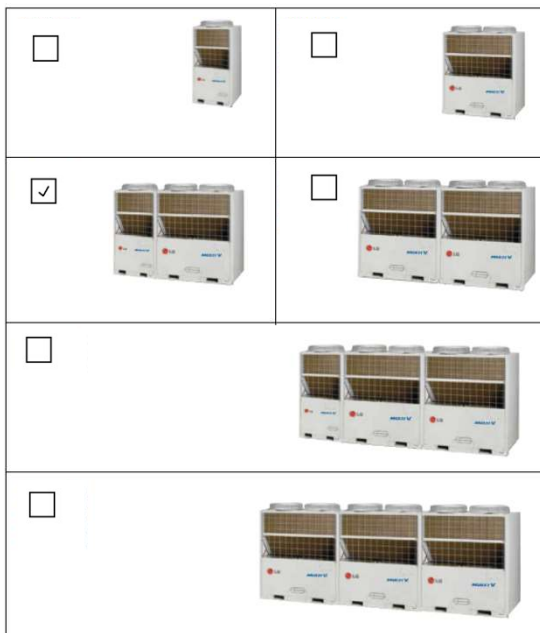

***CASO SEJAM IDENTIFICADOS ITENS NÃO APLICÁVEIS, OS MESMOS DEVEM SER ANULADOS

MULTI V INDOOR UNITS

Modelo:

ATIVIDADES A REALIZAR

P

1	LIMPAR EQUIPAMENTO GERAL	M
2	VERIF. VAZAMENTOS	S
3	LIMPAR DRENO E BANDEJAS	T
4	VERIF. VIBRAÇÕES E RUÍDOS ANORMAIS	M
5	VERIF. ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES	M
6	LIMPAR (SE RECUPERÁVEL) O FILTRO	M
7	REAPERTAR MANCAIS E SUPORTES	T
8	LIMPEZA DAS PLACAS ELETRÔNICAS	A
9	LAVAR SERPENTINAS	A
10	LIMPAR ROTORES	S
11	VERIF. DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE DRENO	S
12	VERIF. DE FUNC. DOS SENSORES DE TEMPERATURA	A
13	VERIF. ROLAMENTOS DOS MOTORES	S

Nº de Série:

ATIVIDADES A REALIZAR

P

TOMADA DE AR EXTERNO		
14	VERIF./ELIMINAR SUJEIRA,DANOS E CORROSÃO	M
15	VERIF. FIXAÇÃO	M
16	VERIF. E ELIMINAR FRESTAS DOS FILTROS	T
17	VERIF. ACIONAMENTO MECÂNICO DO REGISTRO DE DAMPER	S
18	LIMPAR (SE RECUPERÁVEL) O FILTRO (SE DESCARTÁVEL, SUBSTITUIR)	M
SAÍDAS DE AR PARA INSUFLAMENTO E RETORNO		
19	VERIF./ELIMINAR SUJEIRA,DANOS E CORROSÃO	T
20	VERIF. FIXAÇÃO	T
DUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXA PLENO DE AR		
21	VERIF. DANOS NO ISOLAMENTO TÉRMICO	M
22	VERIF. A VEDAÇÃO DAS CONEXÕES	T
23	VERIF. A VEDAÇÃO DAS PORTAS DE INSP. EM OPERAÇÃO NORMAL	S
24	VERIF. E ELIMINAR SUJEIRA (INT E EXT) DANOS E CORROSÃO	A
REGISTRO DE AR (DAMPER)		
25	VERIF./ELIMINAR SUJEIRA,DANOS E CORROSÃO	M
26	VERIF. ACIONAMENTO MECÂNICO	M

LEGENDA

Q	QUINZENAL	S	SEMESTRAL
M	MENSAL	A	ANUAL
T	TRIMESTRAL	P	PERÍODO

OBSERVAÇÕES:

☒ Cassette de 1 Via

ARNU07GTJ*4
ARNU09GTJ*4
ARNU12GTJ*4
*A: Basic; C: Plasma



☐ Cassette de 2 Vias

ARNU18GTL*4
ARNU24GTL*4
*A: Basic; C: Plasma



☒ Cassette de 4 Vias

ARNU07GTE*4 ARNU24GTP*4
ARNU09GTE*4 ARNU28GTP*4
ARNU12GTE*4 ARNU36GTN*4
ARNU15GTE*4 ARNU42GTN*4
ARNU18GTE*4 ARNU48GTN*4
*A: Basic; C: Plasma



☐ Duto de Alta Pressão

ARNU07GBHA4 ARNU28GBGA4
ARNU09GBHA4 ARNU36GBGA4
ARNU12GBHA4 ARNU42GBGA4
ARNU15GBHA4 ARNU48GBRA4
ARNU18GBHA4 URNU76GB8A4
ARNU24GBHA4 URNU96GB8A4



☐ Duto de Baixa Pressão

ARNU07GB1G4 ARNU15GB1G4
ARNU09GB1G4 ARNU18GB2G4
ARNU12GB1G4 ARNU24GB2G4



☐ Hi Wall

ARNU07GSE*4 ARNU15GSE*4
ARNU09GSE*4 ARNU18GS5*4
ARNU12GSE*4 ARNU24GS5*4
*A: Basic; L: Plasma



☐ Duto Built-In

ARNU07GB3G4 ARNU15GB3G4
ARNU09GB3G4 ARNU18GB4G4
ARNU12GB3G4 ARNU24GB4G4



☐ ART COOL Gallery

ARNU07GSF*4
ARNU09GSF*4
ARNU12GSF*4
*E: Red; G: Gold; V: Silver; 1: Kiss (Photo Changeable)



☐ ART COOL Mirror

ARNU07GSE*2 S3:* B:Blue SE: *R: Mirror
ARNU09GSE*2 M: Metal V: Silver
ARNU12GSE*2 D: Wood B: Blue
ARNU15GSE*2 R: Mirror
ARNU18GS3*2 W:White Wood
ARNU24GS3*2



☐ Piso

☐ / gabinete

ARNU07GCEA2
ARNU09GCEA2
ARNU12GCEA2
ARNU15GCEA2
ARNU18GCEA2
ARNU24GCEA2



☐ Piso & Teto

ARNU09GVEA2
ARNU12GVEA2

☐ Teto

ARNU18GVJA2
ARNU24GVJA2



☐ / gabinete

ARNU07GCEU2
ARNU09GCEU2
ARNU12GCEU2
ARNU15GCEU2
ARNU18GCFU2
ARNU24GCFU2



***CASO SEJAM IDENTIFICADOS ITENS NÃO APLICÁVEIS, OS MESMOS DEVEM SER ANULADOS

QUADROS ELÉTRICOS

--	--	--

Modelo:	
---------	--

Nº de Série:	
--------------	--

ATIVIDADES A REALIZAR			P
1	VERIF. GERAL DE TENSÃO E CORRENTE		T
2	VERIF. DAS CONDIÇÕES DE ISOLAMENTO DOS FIOS E CABOS		T
3	VERIF. SINALIZADORES (SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO)		M
4	VERIF. LÂMPADAS DOS SINALIZADORES (SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO)		M
5	REAPERTO DOS PARAFUSOS DOS BORNES		A
6	REAPERTO GERAL DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE TODOS OS COMPONENTES DO QUADRO ELÉTRICO		A
7	EFETUAR MEDIÇÕES ELÉTRICAS (TENSÃO, CORRENTE E RESISTÊNCIAS)		A
8	LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO		A
9	VERIF. DA LUBRIFICAÇÃO DE TERMINAIS E PARTES MÓVEIS (LUBRIFICAR SE NECESSÁRIO)		M
10	VERIF. DA PINTURA EXTERNA DO QUADRO (RETOCAR QUANDO NECESSÁRIO)		T
11	VERIF. DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS COMPONENTES (TROCAR QUANDO NECESSÁRIO)		T

LEGENDA			
Q	QUINZENAL	S	SEMESTRAL
M	MENSAL	A	ANUAL
T	TRIMESTRAL	P	PERÍODO

OBSERVAÇÕES:[illegible]

***CASO SEJAM IDENTIFICADOS ITENS NÃO APLICÁVEIS, OS MESMOS DEVEM SER ANULADOS

**LG Electronics de São Paulo Ltda.**

Av. Dr. Chucril Zaidan, 940 - 3º Andar
Vila Cordeiro - São Paulo - SP
CEP :04583-110

**TUBOS E DUTOS****Modelo:****Nº de Série:****ATIVIDADES A REALIZAR**

		P
1	VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NAS TUBULAÇÕES	M
2	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DE VÁLVULAS E REGISTROS (CORRIGIR QUANDO NECESSÁRIO)	M
3	VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DE DAMPERS (CORRIGIR QUANDO NECESSÁRIO)	M
4	LUBRIFICAR REGISTRO E VÁLVULAS	S
5	ELIMINAR O PROCESSO CORROSIVO E RETOCAR PINTURAS DAS TUBULAÇÕES	S
6	VERIFICAR E REPARAR (SE NECESSÁRIO) O ISOLAMENTO TÉRMICO DAS TUBULAÇÕES E DUTOS DE AR	T
7	EXECUTAR LIMPEZA INTERNA DE VÁLVULAS, FILTROS E REGISTROS SUBSTITUINDO COMPONENTES E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	T
8	VERIFICAR E CORRIGIR VAZAMENTOS NOS DUTOS DE AR	T
9	VERIFICAR SAÍDAS DE AR (EFETUAR REGULAGEM QUANDO NECESSÁRIO)	T
10	FAZER O DECALQUE DO CÓDIGO DO EQUIPAMENTO	A

LEGENDA

Q	QUINZENAL	S	SEMESTRAL
M	MENSAL	A	ANUAL
T	TRIMESTRAL	P	PERÍODO

OBSERVAÇÕES:

***CASO SEJAM IDENTIFICADOS ITENS NÃO APLICÁVEIS, OS MESMOS DEVEM SER ANULADOS

REV. 001

REGISTRO DE ANORMALIDADES

ANORMALIDADES ENCONTRADAS DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA

[illegible]

REV. 001

Notas:

1) As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeração. Condicionamento de Ar e Ventilação - Manutenção Programada da ABNT, assim como aos edifícios da Administração Pública Federal o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria no 2.296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reformas de Estado - MARE. O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e manutenção programada visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes.

2) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim.

3) Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização.

4) Cabe ao cliente, conforme orientação da Quadrante, semestralmente, contratar a análise da qualidade do ar interior, executada por profissional e laboratório habilitados. A análise é parte integrante e indispensável do PMOC, conforme portaria nº 3523 de Agosto/1998, tornando este documento válido perante a fiscalização.

6 - Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência:

- Em **situação de falha**, verificar a alimentação elétrica do equipamento e ruídos anormais. Persistindo, contatar a assistência técnica

- Em **situação emergencial**, contatar imediatamente a Quadrante através dos telefones abaixo:

- Escritório: (51) 3086-4312

- Eng. Leonardo: (51) 99563-7588 ou via e-mail: manutencao@quadclima.com.br

Classificação de filtros de ar para utilização em ambientes climatizados, conforme recomendação normativa 004-1995 da SBCC:

Classe de filtro	Eficiência (%)	
Grossos	G0	30-59
-	G1	60-74
-	G2	75-84
-	G3	40-69
Finos	F1	70-89
-	F2	60-74
-	F3	90 e acima
Absolutos	A1	85-94, 9
-	A2	95-99, 96
-	A3	99, 97 e acima

Notas:

1) métodos de ensaio:

Classe G: Teste gravimétrico, conforme ASHRAE* 52.1 - 1992 (arrestance)

Classe F: Teste colorimétrico, conforme ASHRAE 52.1 - 1992 (dust spot)

Classe A: Teste fotométrico DOP TEST, conforme U.S. Militar Standart 282

*ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Inc.

2) Para classificação das áreas de contaminação controlada, referir-se a NBR 13.700 de junho de 1996, baseada na US Federal Standart 209E de 1992.

3) SBCC - Sociedade Brasileira de Controle da Contaminação.