DETALHE A

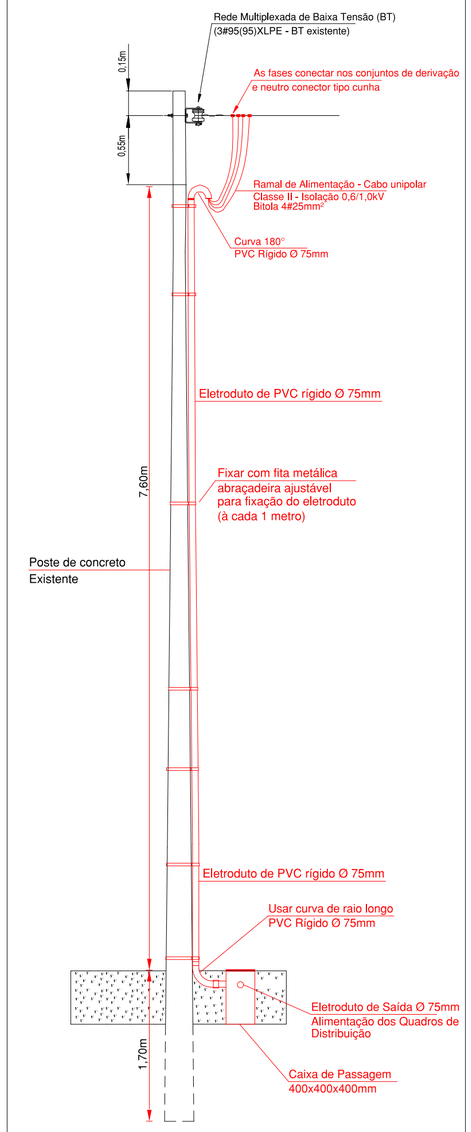

LEGENDA	
	CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE
	SUBESTAÇÃO PADRÃO RGE/CPFL EXISTENTE
	POSTE DE CONCRETO TIPO CÔNICO EXISTENTE
	REDE AÉREA MULTIPLEXADA DE BAIXA TENSÃO (BT)
	CERCA DE MADEIRA
P1	NOMENCLATURA DOS POSTES
(P6-P7) 28m	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO EXISTENTE (Distância entre postes - metros)
3#95(95)XLPE - BT	IDENTIFICAÇÃO DO CABO DE BT EXISTENTE (3 - nº de fases, 95 - bitola cabo, XLPE - características do cabo)
10(10)-ITF-af-CJTO_DER95-BC	IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE BT EXISTENTE NO POSTE Base Concretada Conjunto de Derivação 95mm² Cabo Multiplexado XLPE 95mm Estrutura de BT, conforme normas CPFL/RGE Estirpo de Poste - 1000 daN Altura do Poste - 10 metros
QD	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO A INSTALAR
CX	CAIXA DE PASSAGEM A INSTALAR
	ELETRODUTO SUBTERRÂNEO
QDs 25	IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES A INSTALAR. Neutro e 3 Fases - cabo 25mm²

DETALHE DO ENVELOPAMENTO DO ELETRODUTO

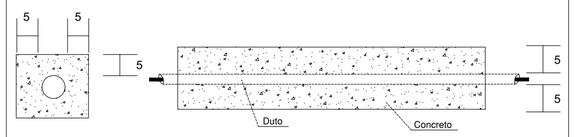

DETALHE DA INSTALAÇÃO DO DUTO



DETALHE "B"
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM TOMADAS

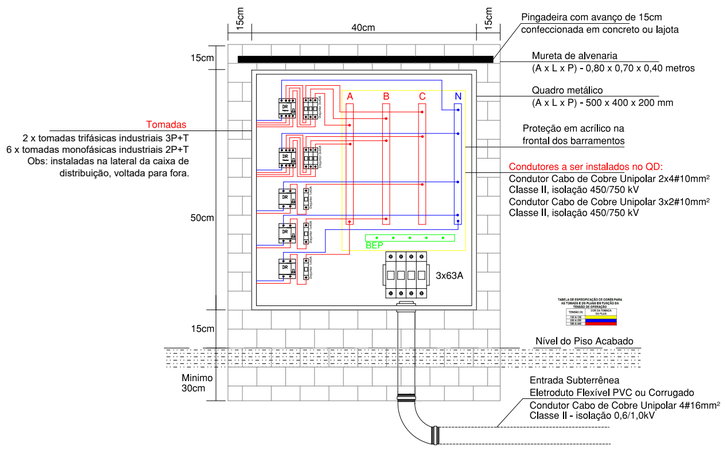

M&B Soluções Elétricas
CNPJ 36.525.725/0001-40
Avenida Avaí nº 1045, bairro Figueira
Três de Maio / RS

Obra
PROJETO ELÉTRICO

Local
Rua Ver. Emilio Marino Kuhn, 403 - Alecrim / RS

Proprietário

Município de Alecrim
CNPJ 87.612.784/0001-97

Responsável Técnico
Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELICA BRITES MIRESKI
Data: 04/12/2025 16:15:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Angélica Brites Mireski
CREA RS 239035

Projeto
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS
Parque de Eventos Alecrim

Prancha
1

Data	Escala	Desenho	Prancha	Pran.Tot.
Dezembro/2025	Indicada	Angélica Mireski	A2	1