


Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	Tensão (V)	Iluminação				Tomadas		Potência Total (W)	Seção (mm²)	Disjuntor (A)
					7	12	18	24	100	1300			
1	Iluminação + Tomadas	F+N+T	B1	220				1	5		524	2.5	25
2	Ar condicionado 9.000 BTUS	F+N+T	B1	220						1	1300	4	32
TOTAL					0	0	0	1	5	1	1824		

B1 - Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria

Legenda

	Ponto de luz no teto
	Interruptor simples e Tomada a 1,30m do piso
	Tomada média a 1,30m do piso
	Tomada alta a 2,30m do piso

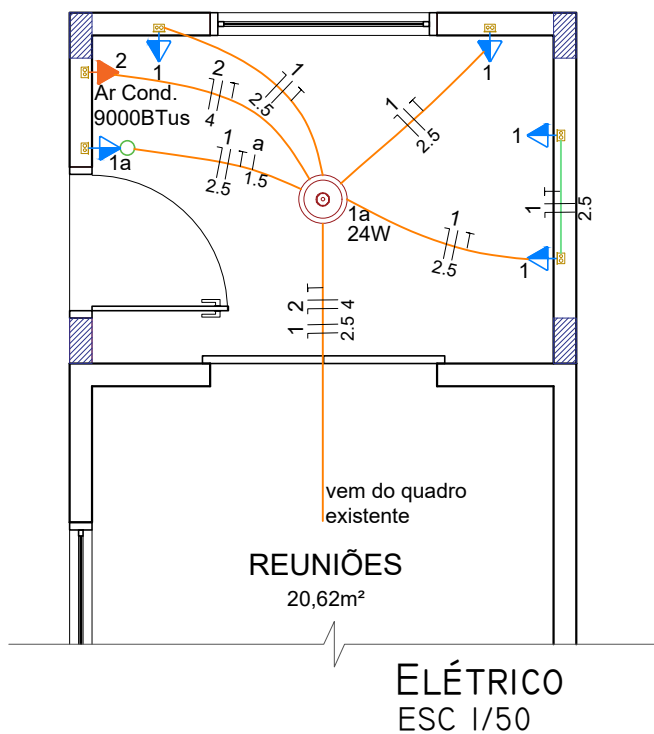

PROJETO: RUA JOSINO FARIAS 1442, POSTO PSF I		PRANCHA: ELÉTRICO		 BUTZKE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA (55) 99914-2323
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA CNPJ: 87.612.826/0001-90		RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUANA EMANUELLE BUTZKE ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS236340		
LOCAL: INDEPENDÊNCIA/RS	ESCALA: INDICADA	DATA: DEZEMBRO/2025	PRANCHA 06/08	