



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SANTO ÂNGELO

PARECER DE AMOSTRAS DE FRALDAS

Referente as amostras de fraldas descartáveis enviadas pelos ganhadores do Pregão eletrônico 66/2026.

Realizado teste métrico dos parâmetros solicitados na descrição de itens do pregão, bem como testes de vazão de acordo com os laudos técnicos enviados pelas empresas ganhadoras. Segue informações.

ITENS 12, 13.

1º. Colocado TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA


Referente aos tamanhos (item 12) XG, (item 13) XXG INFANTIL da empresa TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA.


	MEDIDA SOLICITADA NO EDITAL	MEDIDA DA AMOSTRA
FRALDA INF XG	Cintura: 62cm / Gel: 38cm	Cintura: 60cm / Gel: 31cm
FRALDA INF XXG	Cintura: 65cm / Gel: 41cm	Cintura: 60cm / Gel: 31cm

A amostra chegou no dia 24/09/2026, em embalagem transparente contendo 06 unidades de fraldas, não indentificadas individualmente, com etiqueta de fralda infantil tamanho M, após verificar as medidas, identificamos que as seis amostras possuem a mesma medida.

As medidas NÃO estão de acordo com as medidas solicitadas no edital, sendo **REPROVADAS**.

Segue fotos abaixo.

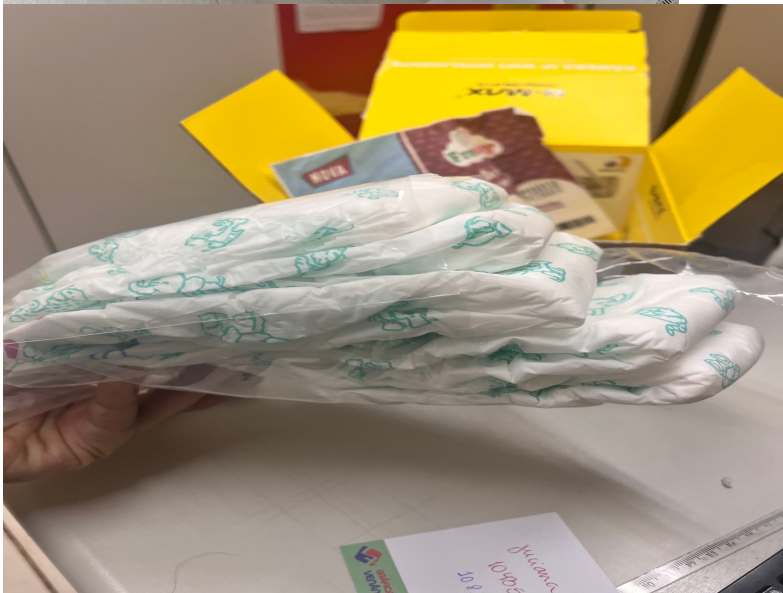

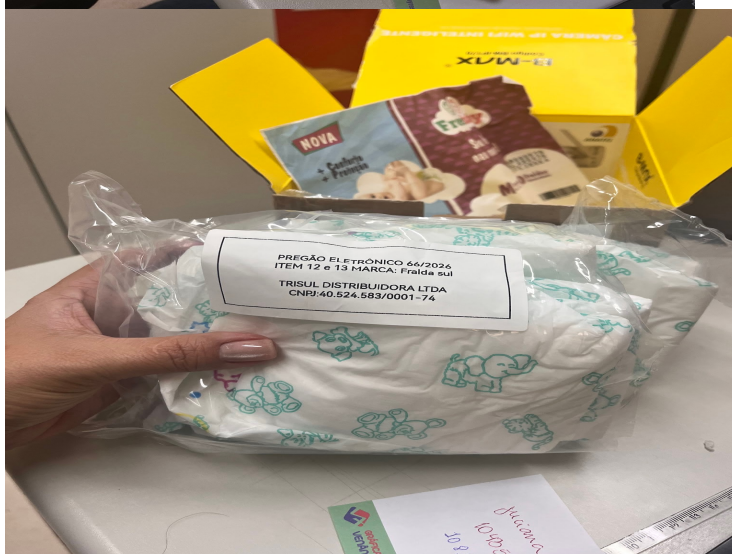

2º. Colocado:

Jéssica Rossi – Gerente de Saúde – Responsável pelo setor – Mat 85553

Santo Ângelo –RS, 24 de setembro de 2026