
# DETALHE CAIXA MEDIÇÃO

DETALHE DA LIGAÇÃO DA CAIXA DE MEDIÇÃO



CAIXA DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO PARA
TRANSFORMADORES 75 A 150 kVA



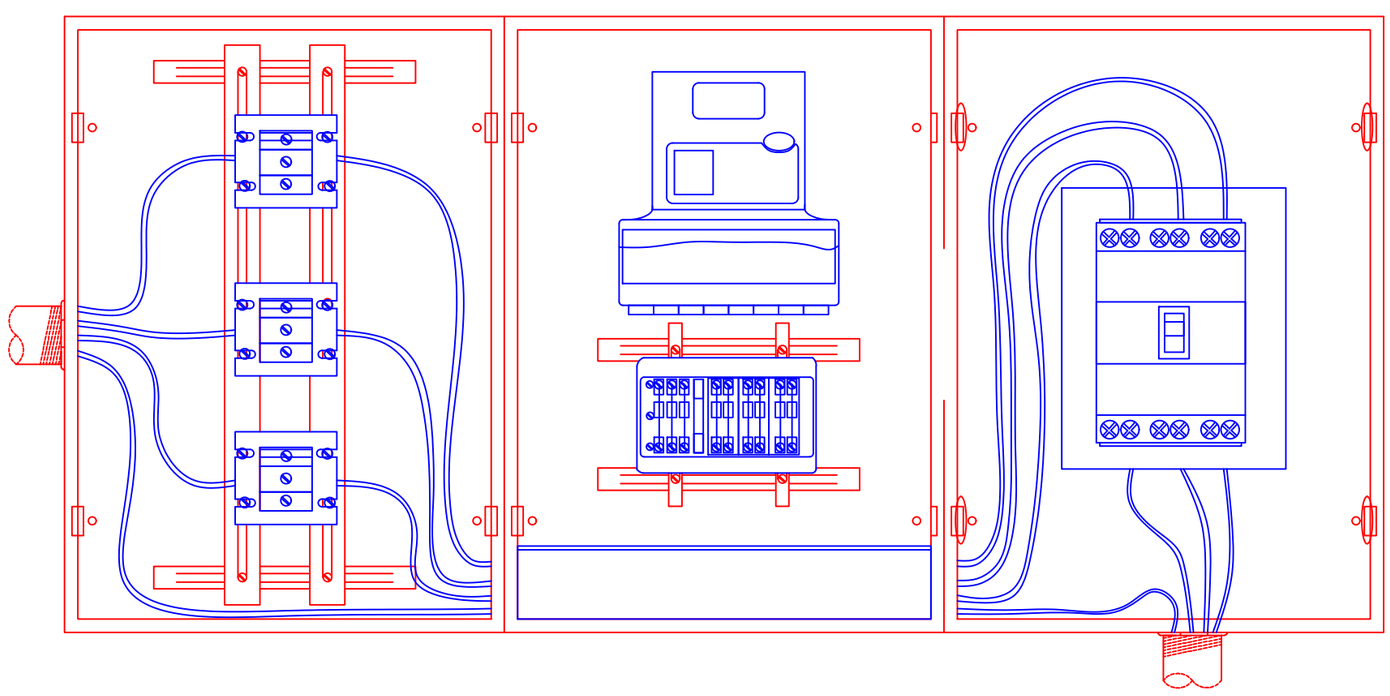

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON LUIZ DE JESUS ESTACIO
Data: 18/08/2026 12:15:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIO CESAR PRATES CUNHA:24155497034
Assinado de forma digital por JULIO CESAR PRATES CUNHA:24155497034
Dados: 2026.08.18 11:37:33 -03'00'


| | |
|---|---|
| **PROJETO ELÉTRICO** | **DETALHE CAIXAS DE MEDIÇÃO** |
| **MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO**<br>ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIONO INFANTIL<br>**NELSON MARCHEZAN - SÃO JERÔNIMO/RS**<br>Rua Vasco Antônio Ramos Alves, nº 200,<br>Colina Scherer - São Jerônimo/RS | **Resp. Técnico: Anderson Luiz de Jesus Estacio**<br>**CREA-RS: 150134-0**<br>**Escala: INDICADA**<br>**Desenho: Anderson Estacio**<br>**Data: Maio/2026**<br>**Folha: 05/05** |


Assinado digitalmente por Gabriela Araújo da Silveira. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código RYL-WW7-5KO-EL5.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 09/09/2026 às 10:46:21

## Assinantes

Gabriela Araújo da Silveira

Assinou em 09/09/2026 às 10:46:22 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Gabriela Araújo da Silveira, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

## Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**RYL-WW7-5KO-EL5**