
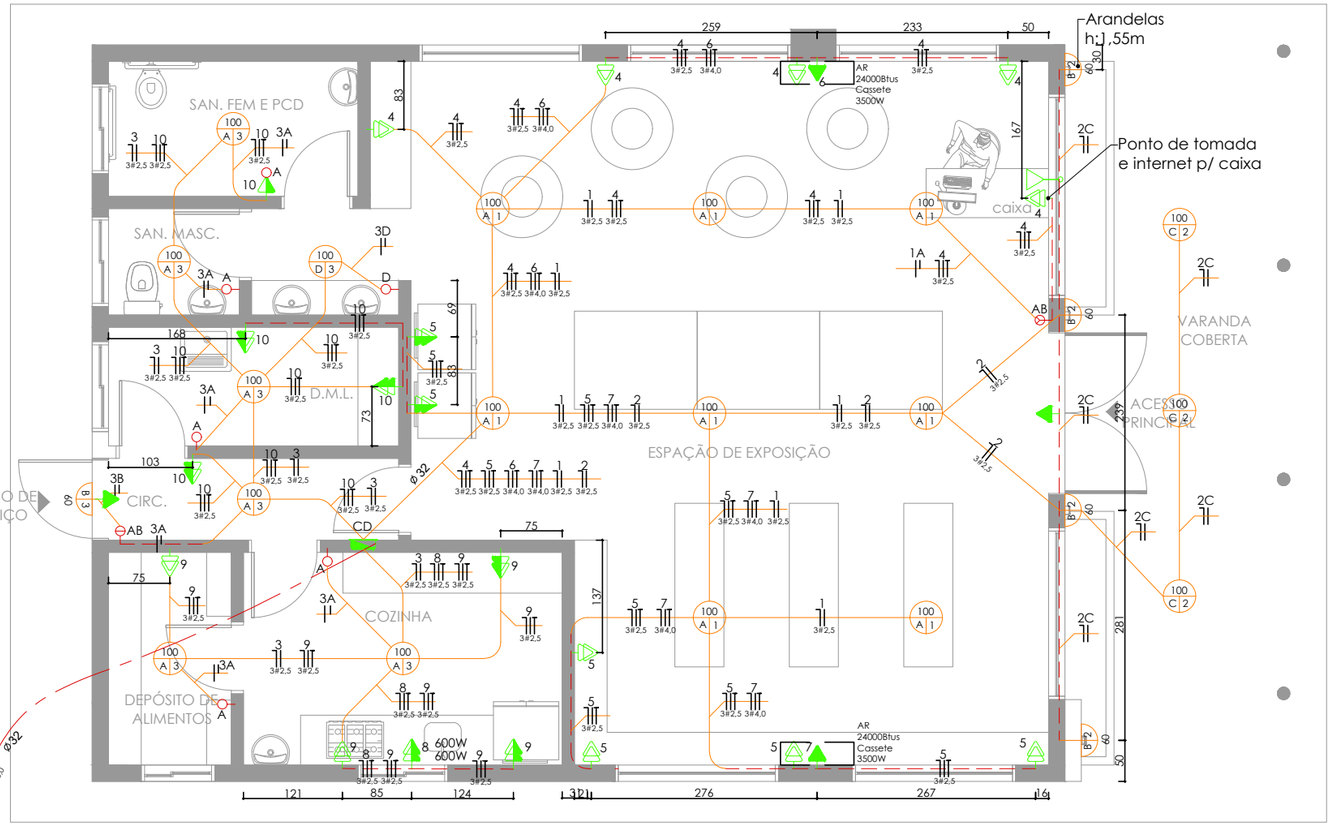




PLANTA BAIXA - ELÉTRICO
ESC: 1/75

LIMITE DO LOTE

LEGENDA			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO
	ELETRODUTO NO TETO		TOMADA BAIXA h=0,40m
	ELETRODUTO NA PAREDE OU PISO		TOMADA MÉDIA h=1,30m
	FIO TELEFONE NA PAREDE OU PISO		TOMADA ALTA h=2,20m
	COND. NEUTRO, FASE, RETORNO, PROTECÃO		TOMADA DE TELEFONE
100 Y 15	PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO. POTÊNCIA, CIRCUITO, COMANDO.		TOMADA DE ANTENA
60 Y 45	PONTO DE LUZ INCAND. NA PAREDE. POTÊNCIA, CIRCUITO, COMANDO.		INTERRUPTOR SIMPLES
	PONTO DE LUZ FLUORESCENTE NO TETO. POTÊNCIA, CIRCUITO, COMANDO.		INTERRUPTOR DUAS TECLAS
CD 01	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		INTERRUPTOR TRÊS TECLAS
	INTERFONE		INTERRUPTOR MINUTEIRA
sensor	SENSOR DE PRESENÇA		INTERRUPTOR HOTEL
	EXAUTOR		

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - CD									
CIRC. Nº	ILUMINAÇÃO			TOMADAS		CARGAS ESPECIAIS	CARGAS (VA)	CONDUTOR (mm²)	PROTEÇÃO DISJ. (A)
	20W	60W	100W	100W	600W				
01			08				800	2,5	15
02		04	03	01			640	2,5	15
03		01	07	01			860	2,5	15
04				10			1000	2,5	15
05				12			1200	2,5	15
06						01	3500	4,0	20
07						01	3500	4,0	20
08					02		1200	2,5	20
09				08			800	2,5	15
10				07			700	2,5	15
SUB-TOTAL		05	18	37	02	02	14200	10,0	50
TOTAL CARGA INSTALADA CD							14200		

NOTA:
PONTO DE LUZ INCANDESCENTE E FLUORESCENTE NÃO COTADOS 100 VA.
TOMADA NÃO CONTADA 100 VA.
ELETRODUTOS NÃO COTADOS ø 20mm.
FIOS NÃO COTADOS #1,5mm

NOTA:
TOMADAS DOS CONDICIONADORES DE AR h= 2,60m.

*OBS: AS ARANDELAS EXTERNAS SÃO COM SISTEMA FOTOCÉLULA (LOCADO EM OBRA), ONDE POSSUI UM INTERRUPTOR CASO QUEIRA QUE ELAS NÃO ACENDAM A NOITE.

PREFEITURA MUNICIPAL
BOA VISTA DO BURICÁ

Secretaria de Planejamento

Obra:
FEIRA DE EXPOSIÇÕES

AV TRÊS PASSOS, 271
CENTRO
BOA VISTA DO BURICÁ-RS
Fone: (55) 3538-1166

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Boa VIsta do Buricá

RESP.TÉCNICO: ENG. CIVIL JOÃO BOEIRA / CREA-RS 46750

ÁREA: 107,13m²

ESCALA: INDICADA

ELÉTRICO

PRANCHA: 04/13

REVISÃO:

DATA: OUTUBRO DE 2026

DESENHO: FÁBIO RODRIGO LAWALL