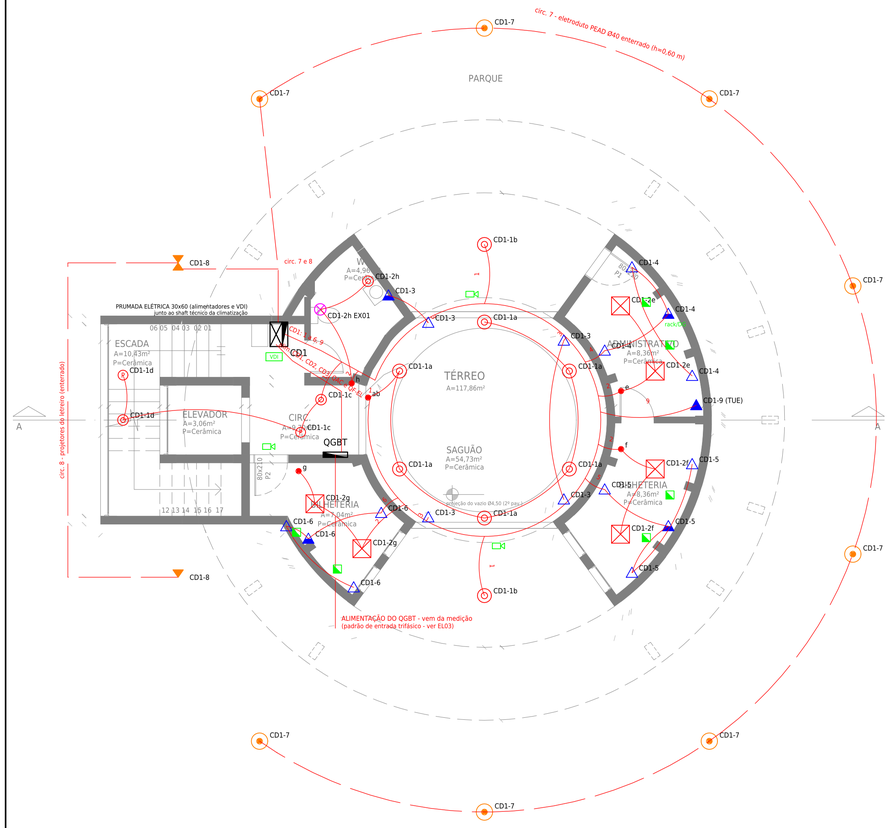

PARQUE
circ. 7 - eletroduto PEAD Ø40 enterrado (h=0,60 m)
CD1-7
CD1-8
circ. 7 e 8
circ. 8 - projetores de ntrerior (enterrado)
PRUMADA ELÉTRICA 30x60 (alimentadores e VDI)
junto ao shaft técnico da climatização
06 05 04 03 02 01
ESCADA
A=10,83m²
P=Cerâmica
CD1-1d
CD1-1d
ELEVADOR
A=3,06m²
P=Cerâmica
CIRC.
A=9,18m²
P=Cerâmica
CD1-1c
QGBT
VDI
CD1-2h EX01
CD1-2h
CD1-3
CD1-1b
CD1-3
CD1-1a
CD1-1a
TÉRREO
A=117,86m²
SAGUÃO
A=54,73m²
P=Cerâmica
Projeção do vazio Ø4,50 (2º pav.)
ADMINISTRATIVO
A=8,36m²
P=Cerâmica
CD1-4
CD1-2e
CD1-4
CD1-9 (TUE)
CD1-2f
CD1-5
RECEPÇÃO
A=7,36m²
P=Cerâmica
CD1-5
CD1-2f
CD1-2g
RECEPÇÃO
A=7,04m²
P=Cerâmica
CD1-6
CD1-6
CD1-2g
CD1-6
CD1-1b
ALIMENTAÇÃO DO QGBT - vem da medição
(padrão de entrada trifásico - ver EL03)
CD1-7
CD1-7
CD1-7
CD1-7
CD1-7
RUA
CD2-6
CD2-6
CD2-6
CD2-6
CD2-10
CD2-10
CD2-10
CD2-2e
COPA
A=9,61 m²
P=Cerâmica
DIREÇÃO
A=28,41 m²
P=Cerâmica
CD2-2d
CD2-2d
CD2-2d
CD2-2e
CD2-11 (TUE)
CD2-2d
CD2-2d
CD2-2d
CD2-5
CD2-6
CD2-5
DEPOSITO
A=3,36m²
P=Cerâmica
CD2-2d
CD2-7
CD2-3g
TESOURARIA
A=18,69 m²
P=Cerâmica
CD2-7
CD2-3g
CD2-3g
CD2-7
CD2-1b
CD2-1a
CD2-1a
CD2-1a